

# 使用说明

**GM820/GM821  
GM830/GM831**

**发电机组控制器**

**TH132117CR1**

本手册的符号说明



**警告:**

表示如果不采取适当的预防措施, 将会存在人员伤亡或设备损坏的潜在危险。



**注意:**

提供用户的是非常有用的帮助信息, 并提示或提醒操作员正确操作。

修改记录

序号	版本	日期	审核	制订	修改内容
1	TH132117CR1	2017.4	L	C	NEW



**警告：**

在安装、操作控制器时，请先阅读整个使用手册，或对该设备进行任何维护和调试，必须熟悉所有设备、安全规范及做好事前预防措施，否则可能造成人身伤害或相关设备损坏。

发动机或其他动力装置必须装配一个超速关机保护装置，以避免动力装置的失控或损坏而造成人员伤亡或其他损害。

超速关机保护装置必须完全独立于源动力装置的控制器系统，同时必须确认高水温 and 低油压关机保护装置是安全的、有效的。



**警告：**

在使用发电充电机或电池充电器的控制系统中，为了避免损坏控制器，在将供电电池与控制系统断开前，必须先切断充电机或充电器和控制器之间的电源连接线。



**警告：**

控制器中包括静电敏感元件，为避免损坏这些部件，严禁拆开控制器的后盖，并触摸印制电路板上的电子元件和导线。

安装过程中，必须注意防止静电发生。



**注意：**

控制器自带出厂设置。由于出厂设置未必完全满足实际需要，启动发电机前必须检查设置。

目 录

1	概述.....	1
2	控制器外形结构与连线.....	2
3	操作面板 .....	8
4	控制与操作说明 .....	10
5	测量显示数据 .....	21
6	报警等级 .....	22
7	参数设置 .....	23
8	安装指南 .....	94
9	LCD 显示和菜单系统.....	100
10	技术参数 .....	108

## 1 概述

**GM82\*/GM83\***系列是新一代发电机组智能控制器，采用全新的外形结构，完善及提高控制器的性能，使产品完全满足发电机使用者或专业组装机厂对不同类型的发电机组，包括燃油和燃气发电机组的自动开停控制及保护需求。

**GM820/GM830** 是一款自启动控制器。

**GM821/GM831** 是一款具有市电故障检测及电源自动切换的自启动控制器。当市电故障时，发电机组自动启动运行，发电供电；当市电恢复正常后，转换开关切换，市电供电，发电机组冷却后停机。

### 特点：

- | 电压和电流采用真有效值测量
- | 多语言菜单选择
- | 4.3 寸 TFT-LCD 彩屏显示
- | 机组保养时间预置和提醒功能
- | 多个模拟量测量输入，并内置多种传感器选择，亦可自定义参数
- | 多个可定义辅助控制继电器输出
- | 多个可定义开关量输入
- | 手动控制燃油泵
- | 手动控制发动机转速（电喷发动机）
- | 分级卸载/加载功能，分级加虚拟负载
- | 控制器面板上的按键用于选择控制模式、启动和停止运行程序、数据显示和运行保护参数的修改，LED 指示灯用于指示控制器的运行模式和发电机组的运行状态，LCD 显示各测量参数和状态
- | USB 通讯口，与 PC 通讯，可读出和设置控制器的运行参数
- | 选配 CANbus 通讯口，对 ECU 发动机的参数读取和控制
- | 通过针式带锁的端子连接，令设备的连线、移动、维修、更换非常容易和方便
- | 日历和时钟
- | 事件记录和测量参数记录，带时钟
- | 实现预定时间开机与关机

### 型号对比：

型号	GM820	GM821	GM830	GM831
开关量输入个数	7	7	8	8
控制继电器输出个数	7	7	8	8
传感器个数	4	4	5	5
市电检测	—	●	—	●
RS232 通讯口	—	—	●	●
RS485 通讯口	—	—	●	●
事件记录	—	—	●	●
测量数据记录	—	—	●	●

“—”：没有      “●”：标准配置

### 详细型号规范：

#### **GM820 - 00**





产品类型 00 - 基本信号 01 - 带 CANBUS

## 2 控制器外形结构与连线





### 2.1 详细尺寸如下:

操作面板	W218mm×H170mm
安装开孔口	W183mm×H135mm
厚度	D39.5mm

### GM820/GM821

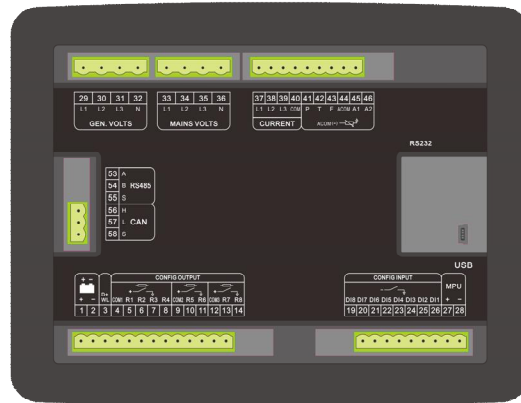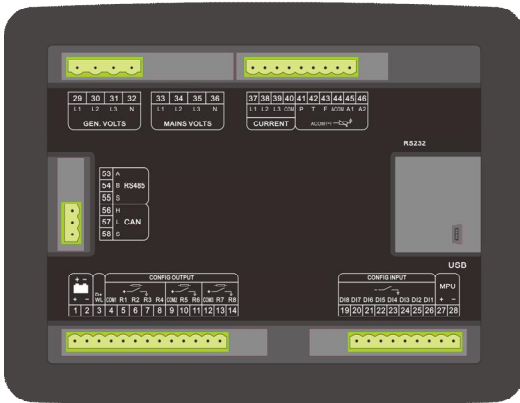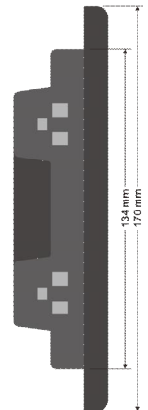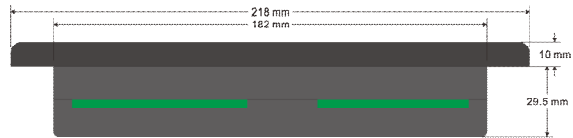

GM830/GM831

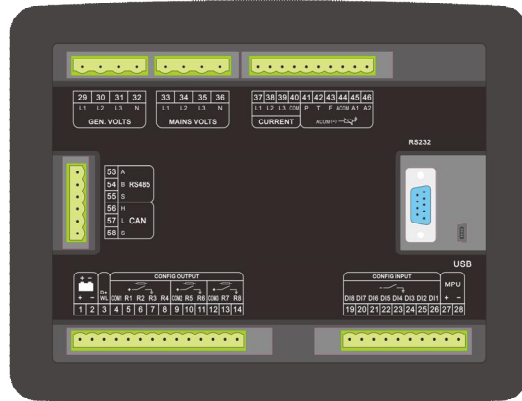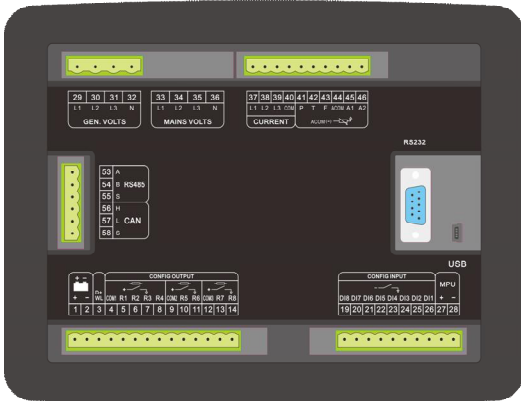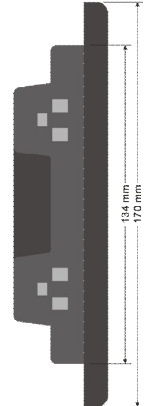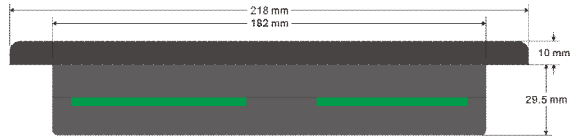

## 2.2 接线端口:

端子号	功能说明	信号类	连线
1	工作电源正极{+B}	12V/24V (9-35Vdc 连续)	2.5mm <sup>2</sup> 线
2	工作电源负极{-B}		2.5mm <sup>2</sup> 线
3	充电机励磁电源输出	如果不使用, 禁止连到负极	1mm <sup>2</sup> 线
4	继电器输出公共点 1		2.5mm <sup>2</sup> 线
5	继电器输出 1	常开干触点, 16A/30Vdc, 可自定义(1)	2.5mm <sup>2</sup> 线
6	继电器输出 2	常开干触点, 16A/30Vdc, 可自定义(2)	2.5mm <sup>2</sup> 线
7	继电器输出 3	常开干触点, 3A/30Vdc, 可自定义(3)	1mm <sup>2</sup> 线
8	继电器输出 4	常开干触点, 3A/30Vdc, 可自定义(4)	1mm <sup>2</sup> 线
9	继电器输出公共点 2		1mm <sup>2</sup> 线
10	继电器输出 5	常开干触点, 3A/30Vdc, 可自定义(5)	1mm <sup>2</sup> 线
11	继电器输出 6	常开干触点, 3A/30Vdc, 可自定义(6)	1mm <sup>2</sup> 线
12	继电器输出公共点 3		1mm <sup>2</sup> 线
13	继电器输出 7	常开干触点, 3A/30Vdc, 可自定义(7)	1mm <sup>2</sup> 线
14	继电器输出 8	常开干触点, 3A/30Vdc, 可自定义(8)	1mm <sup>2</sup> 线
15	空		
16	空		
17	空		
18	空		
19	开关量输入 8	可自定义(8)	1mm <sup>2</sup> 线
20	开关量输入 7	可自定义(7)	1mm <sup>2</sup> 线
21	开关量输入 6	可自定义(6)	1mm <sup>2</sup> 线
22	开关量输入 5	可自定义(5)	1mm <sup>2</sup> 线
23	开关量输入 4	可自定义(4)	1mm <sup>2</sup> 线
24	开关量输入 3	可自定义(3)	1mm <sup>2</sup> 线
25	开关量输入 2	可自定义(2)	1mm <sup>2</sup> 线
26	开关量输入 1	可自定义(1)	1mm <sup>2</sup> 线
27	磁力传感器信号{+}	1-70Vac	两芯屏蔽线
28	磁力传感器信号{-}		
29	发电 A 相电压输入	0-346Vac	1mm <sup>2</sup> 线
30	发电 B 相电压输入	0-346Vac	1mm <sup>2</sup> 线
31	发电 C 相电压输入	0-346Vac	1mm <sup>2</sup> 线
32	发电 N 零线		1mm <sup>2</sup> 线
33	市电 A 相电压输入	0-346Vac	1mm <sup>2</sup> 线
34	市电 B 相电压输入	0-346Vac	1mm <sup>2</sup> 线
35	市电 C 相电压输入	0-346Vac	1mm <sup>2</sup> 线
36	市电 N 零线		1mm <sup>2</sup> 线
37	A 相电流输入{S1}	0-5A	2.5mm <sup>2</sup> 线
38	B 相电流输入{S1}	0-5A	2.5mm <sup>2</sup> 线
39	C 相电流输入{S1}	0-5A	2.5mm <sup>2</sup> 线
40	电流输入公共端{S2}	0-5A	2.5mm <sup>2</sup> 线
41	油压检测	电阻式压力传感器 (<1KΩ)	2.5mm <sup>2</sup> 线
42	水温检测	电阻式温度传感器(<1KΩ)	2.5mm <sup>2</sup> 线
43	油位检测	电阻式温度传感器(<1KΩ)	2.5mm <sup>2</sup> 线
44	传感器公共点		2.5mm <sup>2</sup> 线
45	辅助传感器 1	电阻式传感器 (<1KΩ)	2.5mm <sup>2</sup> 线
46	辅助传感器 2	电阻式传感器 (<1KΩ)	2.5mm <sup>2</sup> 线
47	空		
48	空		



49	空		
50	空		
51	空		
52	空		
53	A	RS485 通讯口	两芯屏蔽线
54	B		
55	S		
56	H	ECU CAN 通讯口	两芯屏蔽线
57	L		
58	S		




**注意：**


- I 部分端口功能不一定所有型号具有，具体视乎相应硬件是否支持。
- I 如端口 33#、34#、35#、36# 仅 GM821 和 GM831 具有。

2.3 典型接线图:


GM820

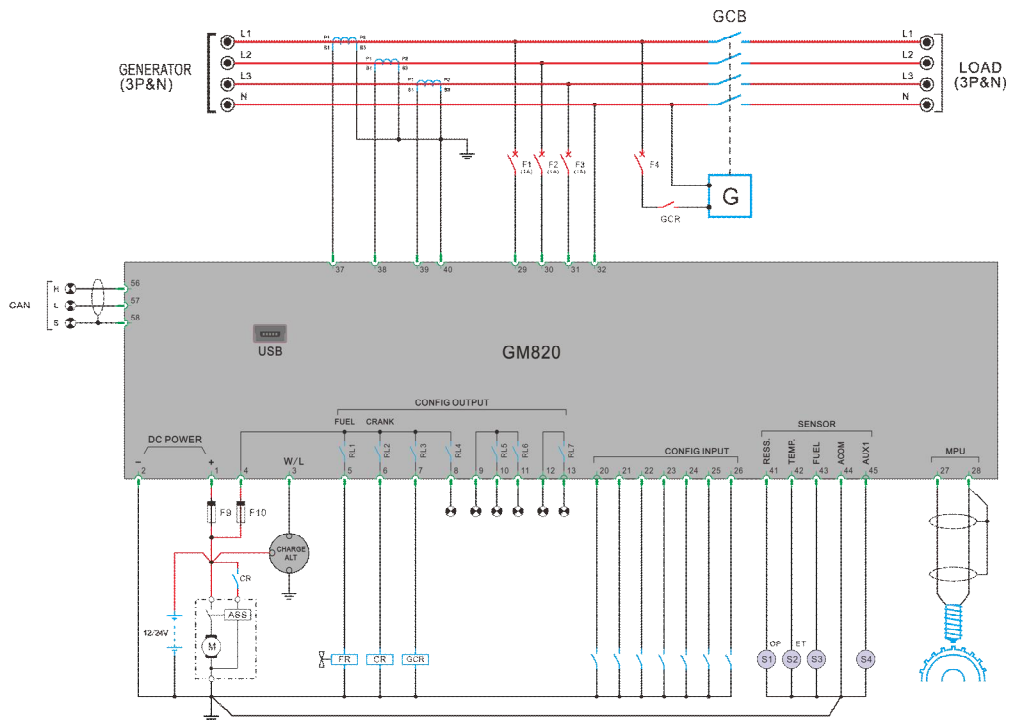


GM821

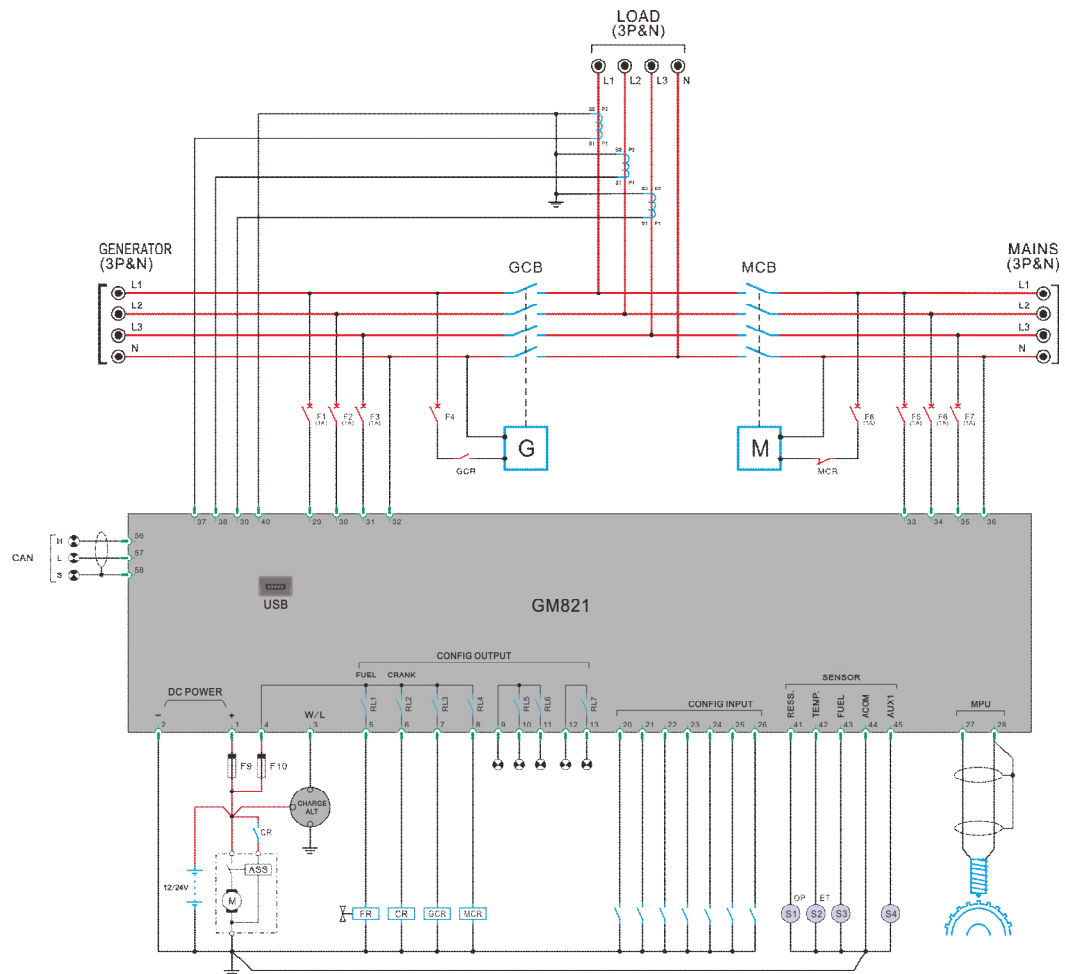

GM830

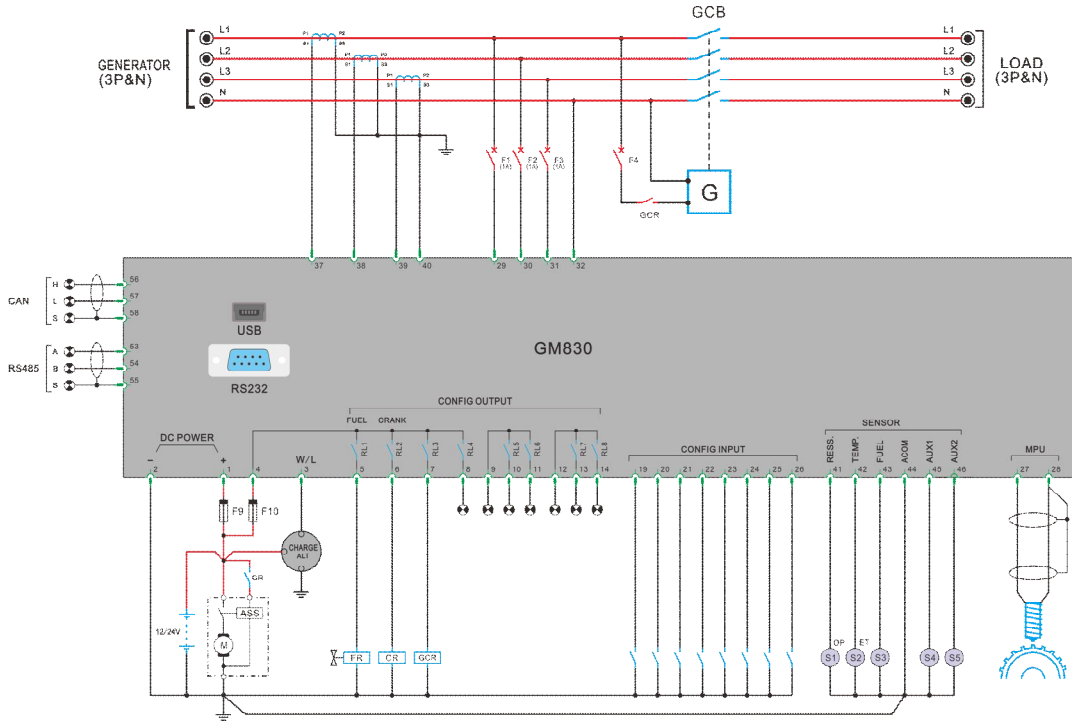

GM831

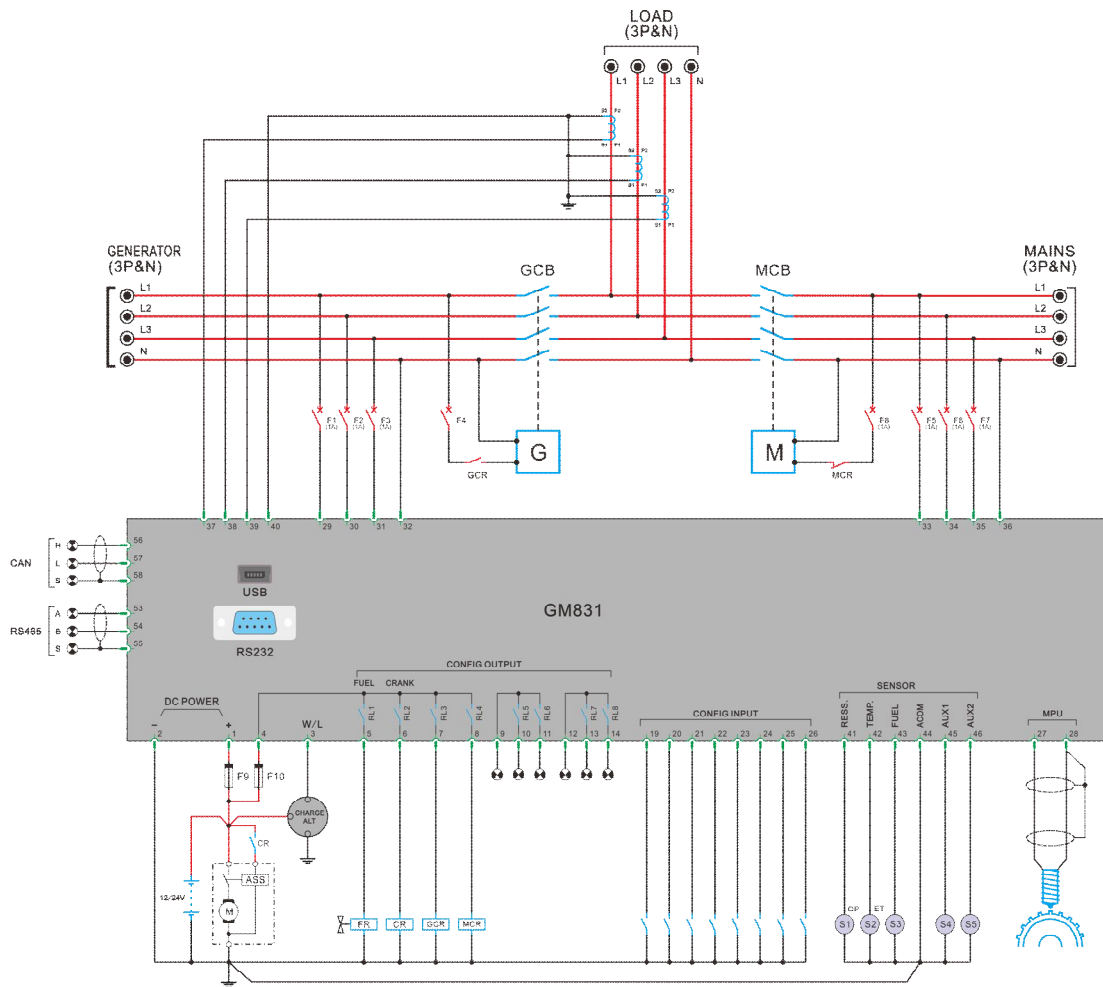

### 3 操作面板





整个面板分三部分：LCD 显示测量参数及运行状态、公共警告/故障指示灯、操作按键和控制模式选择键。

480\*272 点阵 LCD 能同时数据信息和状态信息，LCD 的背光功能，令操作者在白天或黑夜等任何时候都能清楚看到信息，按任意键后一定时间会自动关闭背光。

液晶（LCD）显示及其控制键为操作者提供一个友好操作界面，方便操作者读取信息和设定运行参数。

#### 操作按键和 LED


功能描述	名称
<p><b>翻页键</b> 翻页信息显示 连续按此键 2 秒进入/退出参数设置菜单。</p>	
<p><b>灯测试</b> 一般情况下增加下，按此键，控制面板上所有指示灯同时亮，用于测试指示灯能否正常工作。 当进入参数设置操作，此键的功能在 LCD 上显示。</p>	
<p><b>消声键</b> 当控制器发生警告或故障时，报警蜂鸣器响，按此键响声停止；再按此键，则取消消声功能，如控制器仍处在故障状态，报警蜂鸣器继续响。 消声功能有效时，LCD 显示消声符号。 当进入参数设置操作，此键的功能在 LCD 上显示。</p>	
<p><b>自动模式键</b> 此键控制器操作模式设置，重复按此键时，可选择自动模式和非自动模式，当键上 LED 指示灯亮时，控制器运行于自动模式。 LCD 显示控制器选择的操作模式。</p>	
<p><b>开启键</b> 此键用于手动启动运行发电机组。当控制器设置在手动操作模式时，按此键可启动发电机。</p>	
<p><b>停机键/ 复位键</b> 此键用于手动停止发电机，控制器设置在手动操作模式时，按此键可停止发电机组。 如果有故障输出，按此键控制器可解除故障停机锁定。 不管控制器运行于何种模式，“停机”键均有效。在“自动”或其他操作模式时，长按此键两秒，可停止发电机组，控制器同时自动从其它模式转为手动操作模式。 当发电机组处在停机的执行程序中，再按此键，即时停机和停止相关控制输出。</p>	

<p><b>发电合分闸键</b>                  在手动操作模式时，此键用于发电负荷开关的合、分闸。当一个可定义继电器被设置为“发电合/分闸”时，此按键才有效。键上的指示灯在两种情况下会亮：当没有一个可定义开关量输入被定义为“发电闭合辅助触点”，则“发电合/分闸”动作时，指示灯亮；当一个可定义开关量输入被定义为“发电闭合辅助触点”，则“发电合/分闸”动作且此开关量有效时，指示灯亮，如“发电合/分闸”动作但“发电闭合辅助触点”开关量无效时，指示灯闪亮。</p>	
<p><b>市电合分闸键</b>（仅 GM821/GM831 具有）                  在手动操作模式时，此键用于市电负荷开关的合、分闸。当一个可定义继电器被设置为“市电合/分闸”时，此按键才有效。键上的指示灯在两种情况下会亮：当没有一个可定义开关量输入被定义为“市电闭合辅助触点”，则“市电合/分闸”动作时，指示灯亮；当一个可定义开关量输入被定义为“市电闭合辅助触点”，则“市电合/分闸”动作且此开关量有效时，指示灯亮，如“市电合/分闸”动作但“市电闭合辅助触点”开关量无效时，指示灯闪亮。</p>	
<p><b>故障指示灯</b>                  当控制器发生警告时，指示灯闪亮。                  当控制器发生停机故障时，指示灯长亮。</p>	
<p><b>发电正常指示灯</b>                  当发电正常时，即发电电压和频率分别达到带载电压和带载频率后，指示灯亮。</p>	
<p><b>市电正常指示灯</b>（仅 GM821/GM831 具有）                  当市电正常时，即市电电压和频率在设置的高低极值范围内，指示灯亮。</p>	
<p><b>电池故障指示灯</b>                  当电池电压过低或过高时，指示灯亮。</p>	
<p><b>低油压故障指示灯</b>                  当机油压力过低时，指示灯亮。</p>	
<p><b>高水温故障指示灯</b>                  当水箱温度过高时，指示灯亮。</p>	
<p><b>超速故障指示灯</b>                  当转速过高时，指示灯亮。</p>	

## 4 控制与操作说明

控制器有多种控制模式，操作面板可设置的有自动模式和非自动模式。非自动模式有 2 种情况，如没有可定义开关量被设置为“激活测试模式”，则为手动操作模式；如有一个可定义开关量被设置为“激活测试模式”并有效时，则为测试操作模式。

### 4.1 操作模式设置：

描述	操作
按“自动模式”键，按键上 LED 指示灯亮，控制器即运行于自动操作模式。 再按“自动模式”键，按键上 LED 指示灯灭，控制器即运行于非自动操作模式。	



**注意：**

操作模式切换时，控制器先保持之前模式的全部控制状态，再根据当时状况，执行新模式的控制程序。



**注意：**

如一个定义为“面板锁定”的开关量输入有效，将不可改变控制器的操作模式。

## 4.2 自动控制过程

控制器运行于自动操作模式。

### 市电正常，市电供电（仅 GM821/GM831 具有）：

当市电正常时，即市电电压和频率在设置的高低极值范围内，市电正常指示灯亮，市电供电延时计时器开始计时，计时时间到，市电合闸继电器闭合输出，转换开关市电侧开关闭合，市电侧开关辅助触点闭合，市电合闸指示灯亮，市电供电。



#### 警告：

- 1 市电正常指示灯亮时，指市电电压和频率在设置的高低极值范围内。市电正常指示灯闪亮时，指市电电压或频率超出设置的高低极值。当市电电压低于额定电压的 10%时，市电正常指示灯不亮。
- 1 设备维护时严禁以灯的不亮来判断没有市电电压。

**市电合闸失败：**如市电合闸继电器闭合输出，市电开关合闸计时器开始计时，计时时间到，控制器没有检测到市电侧开关辅助触点闭合，即为市电合闸失败。



#### 注意：

- 1 以上控制程序的实现，是将其中一个开关量输入定义为市电闭合辅助触点，并将开关的常开辅助触点连接到该端口。
- 1 如没有一个开关量输入定义为市电闭合辅助触点，此时，市电合闸指示灯亮只表示控制器的市电合闸继电器闭合输出。在这种情况下，市电合闸失败功能失效，并由此而启动运行发电机组的功能无效。
- 1 如果没有一个继电器被定义为市电合/分闸，则控制器没有供电程序，只有市电参数检测和显示，作为市电状态显示和发电机开机请求条件。

### 发电起动运行过程：

发电机在待机状态，只有在以下情况发生，发电机起动程序才开始：

- 1 市电电压故障，即控制器检测到市电电压或频率超出设置的高低极值，并延时确认。
- 1 发生市电合闸失败。

（以上两个条件仅 GM821/GM831 具有）

- 1 一个定义为带载遥开信号的可定义输入口有效。
- 1 一个定义为空载遥开信号的可定义输入口有效。
- 1 内置的调度程序激活，发出开机请求

启动延时计时器开始计时，计时时间到，如预设有的预热功能，预热继电器闭合输出，预热时间计时器开始计时，计时时间到，油门继电器动作，发动机燃油电磁阀打开，延时 300 毫秒后，启动继电器闭合输出，发动机盘车马达接通电源，盘车开始，当发动机运行速度达到盘车切断速度时，控制器停止启动输出，安全监察延时计时器开始计时，在计时时间到之后，如控制器检测到发电机组的电压、频率、油压、水温等参数正常，没有其它故障，即发电机组启动成功，正常运行，液晶显示器显示相关测量参数。

如预设有的怠速功能，在启动继电器闭合输出同时，定义为怠速功能的继电器闭合输出，当盘车成功后，怠速时间计时器开始计时，计时时间到，怠速功能的继电器断开。其它程序同上。

**注意:**

- | 当发动机运行在怠速期间，控制器不检测低压、低频、低速和充电失败等故障。
- | 当没有一个输入口定义为**遥控开机**时，“**遥控开机**”信号不作为开机判断条件。

**注意:**

盘车时，发动机点火，由以下几个因素之一令盘车马达断电：

- | 当发电机的频率达到预设频率；
- | 当发动机转速达到盘车切断转速；
- | 发电机的电压达到盘车切断发电电压（可选）；
- | 充电机电压达到盘车切断充电电压（可选）；
- | 盘车切断油压延时结束（可选）；
- | 盘车时间计时结束。

在以下情况，控制器不能执行盘车程序：

- | 当发电机的频率达到预设频率；
- | 当发动机转速达到盘车切断转速；
- | 发电机的电压达到盘车切断发电电压（可选）；
- | 发动机油压开关断开或油压大于盘车切断油压（可选）。

**警告:**

- | 如控制系统不采用速度传感器，即发动机盘车切断的信号来自发电机的频率，必须确保发电机在盘车过程中，输出电压值大于控制器可测量的电压值，以避免盘车马达损坏的可能。

**重复启动:** 在盘车时间计时期间，发动机不能点火，控制器将在盘车间歇时间内不会输出启动信号，一旦盘车间歇时间计时结束，控制器将再次尝试去启动发动机。以上启动情况一直重复，直到发动机成功点火或完成了预先设置的盘车次数为止。

如在运行过程中，发生任何停机故障，控制器即时停止控制输出，直至故障解除并故障复位后，方可重新使用。

**启动失败:** 当以上启动情况一再重复，启动次数达到预设的盘车尝试次数后，控制器将停止控制输出，故障指示灯亮，液晶状态栏显示启动失败。

**警告:**

- | 若发生启动失败故障，操作员必须检查整个发电机组系统，确认故障原因，并将故障情况排除后，方可按复位键来解除控制器的故障锁定状态，重新操作启动发电机组。



**发电供电过程:**

当发电机正常运行，发电机电压频率分别达到**发电带载电压**和**发电带载频率**后，发电正常指示灯亮，发电供电延时计时器开始计时，计时时间到，发电合闸继电器闭合输出，转换开关发电侧开关闭合，发电侧开关辅助触点闭合，发电合闸指示灯亮，发电供电。

**注意:**

- | **空载遥开信号**的可定义输入口有效，或将**调度模式**设置为空载，发电机只空载运行，不合闸供电。
- | 发电合闸命令发出必须在**安全监察延时**计时结束后，才能开始计时。
- | 如没有一个开关量输入口定义为**发电闭合辅助触点**，此时，发电合闸指示灯亮只表示控制器的发电合闸继电器闭合输出。

**市电恢复、市电供电过程（仅 GM821/GM831 具有）:**

当市电电压恢复正常，即检测到市电电压和频率在设置的高低极值范围内，市电正常指示灯亮，**市电供电延时**计时器开始计时，计时时间到，发电合闸继电器断开，市电合闸继电器闭合输出，转换开关市电侧开关闭合，市电侧开关辅助触点闭合，市电合闸指示灯亮，市电供电。

如此时发生市电合闸失败，发电合闸继电器即时闭合输出，发电再供电。只有在故障消除后，故障复位，才能恢复市电供电。

**发电机卸载和停机过程**

在以下条件下之一成立，控制器发出发电机卸载命令:

- | 市电电压恢复正常，市电供电延时计时器开始计时，计时时间到（**仅 GM821/GM831 具有**）。
- | **带载遥开信号**的可定义输入口无效。
- | 调度程序开机请求无效。

在发电分闸，市电供电正常后，冷却延时开始倒计时，计时时间到，控制器的油门继电器动作，即时断开燃油电磁阀，发电机停机进入待机状态。

**停机失败:** 冷却延时时间结束后，控制器的油门继电器动作，停机时间开始计时，计时时间到，如控制器检测到发电机的电压大于盘车切断电压，或速度大于盘车切断转速，或油压开关断开，或油压大于盘车切断油压，故障指示灯亮，LCD 状态栏显示“停机失败”。

**注意:**

- | 发生停机失败故障，发电机不能再启动运行，除非故障排除并复位。

### 4.3 手动控制过程

控制器运行于手动操作模式。

#### 市电正常，市电供电（仅 GM821/GM831 具有）：

市电正常时，即市电电压和频率在设置的高低极值范围内，市电正常指示灯亮，市电合闸继电器不会自动闭合输出。

按“市电合分闸”键，手动合闸市电侧开关 MCB，市电侧开关辅助触点闭合，市电合闸指示灯亮，市电供电；再按“市电合分闸”键，手动分闸市电侧开关 MCB，市电侧开关辅助触点断开，市电合闸指示灯灭。

如按“市电合分闸”键时，发电侧开关 GCB 合闸供电，发电合闸继电器先分开，转换开关发电侧开关 GCB 断开；市电合闸继电器再闭合输出，市电供电。



#### 注意：

- ！ 在手动操作模式时，要手动合闸，市电供电，市电必须正常，否则合闸键无效。

#### 发电起动供电过程：

按“开启”键，油门继电器动作，发动机燃油电磁阀打开，延时 300 毫秒后，启动继电器闭合输出，发动机盘车马达接通电源，盘车开始，当发动机运行速度达到盘车切断速度时，控制器停止启动输出，安全监察延时计时器开始计时，在计时时间到之后，如控制器检测到发电机组的电压、频率、油压、水温等参数正常，没有其它故障，即发电机组起动成功，正常运行，液晶显示器显示相关测量参数。

发电机电压频率分别达到**发电负载电压**和**发电负载频率**后，发电正常指示灯亮，发电合闸继电器不会自动闭合输出。

按“发电合分闸”键，手动合闸发电侧开关 GCB，发电供电，发电侧开关辅助触点闭合，发电合闸指示灯亮；再按“发电合分闸”键，手动分闸发电侧开关 GCB，发电侧开关辅助触点断开，发电合闸指示灯灭。

如按“发电合分闸”键时，市电侧开关 MCB 合闸供电，市电合闸继电器先断开，转换开关市电侧开关 MCB 断开；发电合闸继电器再闭合输出。



#### 注意：

- ！ 在手动操作模式时，要手动合闸，发电供电，发电必须正常，否则合闸键无效。
- ！ 发电和市电任何情况下，均电气连锁，即市电合闸继电器和发电合闸继电器不会同时闭合输出。

#### 发电分闸和停机过程：

按“停机”键，发电合闸继电器分开，发电机空载，冷却延时开始倒计时，计时时间到，控制器的油门继电器动作，即时断开燃油电磁阀，发电机停机进入待机状态。

如在冷却过程中，再按“停止”键，发电机不经过冷却延时时间，即时停机。

**市电和发电快速转换（仅 GM821/GM831 具有）：**

在一特殊场合下，市电在正常供电，当市电发生故障，需要发电即时供电，以尽量缩短负载的断电时间。为满足此要求，控制器提供相关参数设置和功能，具体操作如下：

**相关参数设置：**

序号	参数	设置值	描述
7.10	市电故障确认时间	0 秒	根据实际需要，可以将设置值设置到 0 秒。
7.11	市电供电延时	0 秒	根据实际需要，可以将设置值设置到 0 秒。
7.16	限制返回	1	根据实际需要进行设置。
7.17	市电故障发电负载	1（自动）	
2.23	发电供电延时	0 秒	根据实际需要，可以将设置值设置到 0 秒。

**操作过程：**

在自动模式或手动模式下，市电正常，市电合闸供电。

如在自动模式下，将控制器的操作模式选择为手动模式。按“开启”键，发电机启动运行，如不再进行其它操作，发电机一直保持空载运行，除非发生停机故障。

如市电发生故障，控制器即时断开市电合闸继电器输出，发电继电器闭合输出，发电供电。整个过程由于没有了发电机起动的所有相关时间，及转换的相关时间尽可能的短，负载的断电时间就可以实现尽可能的短。

在发电正常供电的过程中，市电恢复正常，会有两种控制过程：

第一种过程：将**限制返回**的参数设置为“0”，市电正常后，控制器断开发电合闸继电器输出，市电继电器闭合输出，市电供电。发电机继续保持空载运行，除非发生停机故障或按“停机”键。

第二种过程：将**限制返回**的参数设置为“1”，市电正常后，控制器不作反应，继续保持发电供电运行，除非发生停机故障。

在市电恢复正常后，如发生停机故障，不管**限制返回**如何设置，市电均恢复供电。



**注意：**

I 在实际应用中，负载的断电时间还与转换开关的内在转换时间有关。

#### 4.4 测试控制过程

测试模式在一个可定义开关量被设定为“激活测试模式”并有效时，控制器处于测试操作模式。

GM821/GM831 控制器运行于测试操作模式，等同在自动模式下发生市电故障，之后控制器的操作程序等同于自动模式时的操作程序。

GM820/GM830 控制器运行于测试操作模式，有两种情况，当参数**测试模式**设为“空载”时，等同一个被定义为**遥控空载开机**的自定义口输入有效；当参数**测试模式**设为“带载”时，等同一个被定义为**遥控带载开机**的自定义口输入有效。

当测试模式有效时，启动延时计时器开始计时，计时时间到，如预设预热功能，预热继电器闭合输出，预热时间计时器开始计时，计时时间到，油门继电器动作，发动机燃油电磁阀打开，延时 300 毫秒后，起动继电器闭合输出，发动机盘车马达接通电源，盘车开始，当发动机运行速度达到盘车切断转速时，控制器停止启动输出，安全监察延时计时器开始计时，在计时时间到之后，如控制器检测到发电机组的电压、频率、油压、水温等参数正常，没有其它故障，即发电机组起动成功，正常运行，液晶显示器显示相关测量参数。

##### 空载测试：

发电机一直空载运行，控制器保持控制状态，直到以下操作发生：

- Ⅰ 按“停止”键：发电机停机
- Ⅰ 切换控制器的操作模式至“自动”：控制器保持测试模式的全部控制状态，后根据当时状况，执行自动模式的控制程序。

##### 带载测试：

当发电机正常运行后，**发电供电延时**计时器开始计时，计时时间到：

GM820/GM830 控制器发电合闸继电器闭合输出，发电负荷开关 GCB 闭合，发电侧开关辅助触点闭合，发电合闸指示灯亮，发电供电。

GM821/GM831 控制器市电合闸继电器动作，发电合闸继电器闭合输出，转换开关发电侧开关 GCB 闭合，发电侧开关辅助触点闭合，发电合闸指示灯亮，发电供电。如市电电压正常，市电电压正常指示灯亮。

控制器保持发电供电，直到以下操作发生：

- Ⅰ 按“停止”键：发电机停机
- Ⅰ 切换控制器的操作模式至“自动”：控制器保持测试模式的全部控制状态，后根据当时状况，执行自动模式的控制程序。

#### 4.5 油门电磁阀为常开型的发动机启动运行与停机过程:

发动机的油门电磁阀有两种类型，一种为常闭型，此种电磁阀在发动机不运行时阀门是闭合的，通电使能时打开；一种为常开型，此种电磁阀在发动机不运行时阀门是打开的，通电使能时闭合。以上的描述均为常闭型电磁阀的控制过程。

##### 常开型的启动控制过程:

启动运行时，控制器的油门继电器不闭合，油门电磁阀没有电源，即油门电磁阀电磁铁不动作，阀门打开。

##### 常开型的停机控制过程:

控制器在停机控制过程开始时，控制器的油门继电器闭合，油门电磁阀通电，油门电磁阀动作，阀门闭合，发动机开始停机，经延时（同停机时间）后油门继电器断开，断开油门电磁阀电源。

其它控制过程同油门电磁阀为常闭型的发动机

#### 4.6 怠速功能:

当将其中一个可定义输出定义为**怠速**，控制器即时具备怠速控制功能。

怠速的控制流程参考起动停机流程图。



##### 注意:

! 当发动机运行在怠速期间，控制器不检测低压、低频、低速和充电失败。

#### 4.7 预热功能:

当将其中一个可定义输出定义为**预热**，控制器即时具备预热控制功能。控制器具有七种预热控制模式可选:

**模式 1**—在预热时间内，预热继电器闭合输出。

**模式 2**—在预热时间内，预热继电器闭合输出，直至盘车点火成功。

**模式 3**—在预热时间内，预热继电器闭合输出，直至安全监察时间结束后。

**模式 4**—将其中一个可定义输入开关量定义为**预热**，此开关量有效时，预热继电器闭合输出；开关量无效时，预热继电器断开。

**模式 5**—将来自**温度传感器**端口的温度测量值作为预热控制信号，当控制器测量的温度低于**预热开水水平值**时，预热继电器闭合输出，直至温度达到**预热停水平值**时，预热继电器断开。

**模式 6**—将来自**辅助 1 传感器**端口的温度测量值作为预热控制信号，当控制器测量的温度低于**预热 1 开水水平值**时，预热继电器闭合输出，直至温度达到**预热 1 停水平值**时，预热继电器断开。

**模式 7**—将来自**辅助 2 传感器**端口的温度测量值作为预热控制信号，当控制器测量的温度低于**预热 2 开水水平值**时，预热继电器闭合输出，直至温度达到**预热 2 停水平值**时，预热继电器断开。

模式 1 到 3 的预热的控制流程参考起动停机流程图。

模式 4 到 7 时，控制器接通工作电源后，预热功能即有效。


不管设置何种模式，预热继电器都不会在盘车期间闭合输出。

**4.8 手动强制开机功能:**

控制器增加此功能，是因发动机在某些特殊情况下，如电池容量太低，或环境温度很低，或没有使用速度传感器而发电机在高速才输出电压，致使发动机在执行控制器内置的盘车程序下，不能成功盘车点火运行。为能应对此类情况，控制器提供两种途经：

途径一：在手动模式下，按“启动”键，控制器盘车继电器闭合输出，闭合最长时间不超过预设的**盘车时间**。如需延长盘车时间，在不改变相关参数情况下，可连续按住“启动”键，盘车时间取决于按住键的持续时间。成功盘车后，安全监察延时时间开始计时，之后的进行的程序和保护同正常。

途径二：在手动模式下，将参数“**外部盘车允许**”设置为“1”，控制电路上外加一个开关**PB**，如下图所示。闭合此开关，发动机盘车，当转速达到**150RPM**，如没有使用速度传感器，发电机的电压 $\geq 20VAC$ ，控制器功能被触发，油门继电器输出，当转速达到盘车切断转速，安全监察延时计时器开始计时，之后进行的程序和保护正常。如在安全监察时间内，发动机的转速低于**150RPM**，控制器复位，重新进入待机状态。

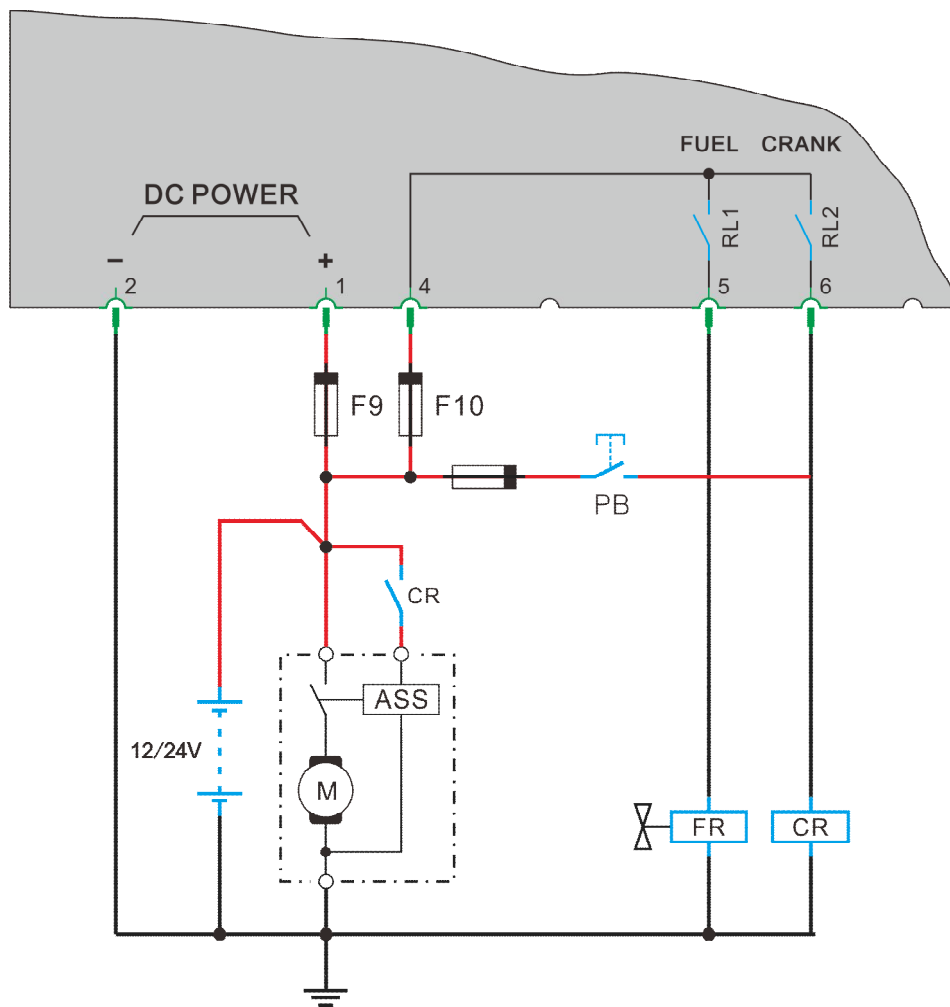

**警告:**

- ! 在一般应用情况下，不建议采用途径二方式；
- ! 在实际应用中，注意 PB 开关的安装，禁止运行的机组进行盘车动作。

**4.9 调速功能:**


具调速功能的控制器，控制器连续输出具 PID 功能的升降速开关控制信号，控制发动机的调速电机，调节油门大小，令发动机的运行速度稳定在设置范围内。

**4.10 双机互为备用功能:**

通常情况下，用户根据其实际需要或先后或同时购买两具备独立操作的发电机组。

双机互为备用功能为两台使用 GM82\*/GM83\*控制器的发电机组，通过简单的控制线路连接和参数设置，可以组成一个互为备用的双发电机供电系统提供了可能。

**典型应用电路 1:**

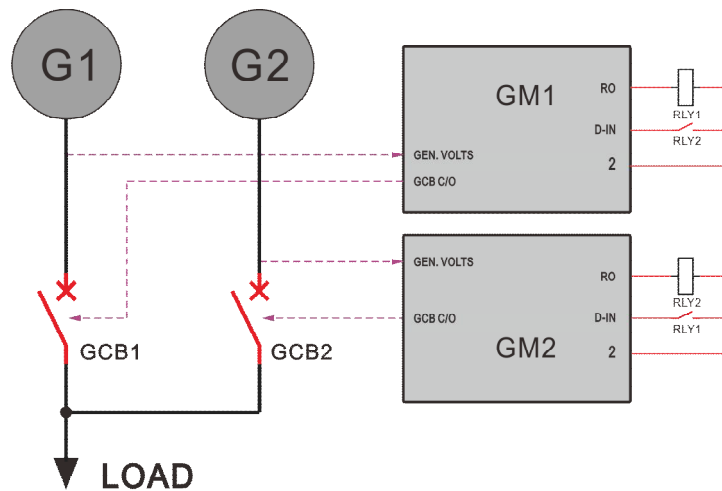

**功能说明:**

分别将两个控制器的一个开关量输入定义为“双机互为备用输入”，一个继电器输出定义为“双机互为备用输出”，外围电路连接如上图。

通过参数“双机互为备用”参数设置为主用机组或备用机组，两台机组只能一台为主用机组，另一台为备用机组。


主用机组在一个被定义为带载遥开信号开关量输入有效，或市电故障，或调度功能有效时，起动运行并合闸供电。备用机组处待机状态，直到互为备用时间计时结束，或主用控制器发生停机故障，主用机组卸载停机，控制器的双机互为备用停止输出动作，备用控制器由于双机互为备用输入信号无效，继而发出命令，备用机组起动运行并合闸供电，其双机互为备用输出动作。当备用控制器内部的互为备用时间计时结束，主用控制器由于双机互为备用输入信号无效，并发出命令，主用机组起动运行并合闸供电，双机互为备用输出输出动作，备用机组卸载停机。只要主用控制器的开机条件一直满足，双机运行负载和待机备用会循环不息。



**警告:**

- 以上应用，控制器提供电气联锁，令两台发电机不会同时运行供电。
- 任何情况下，电源转换开关必须具有机械联锁。

典型应用电路 2:

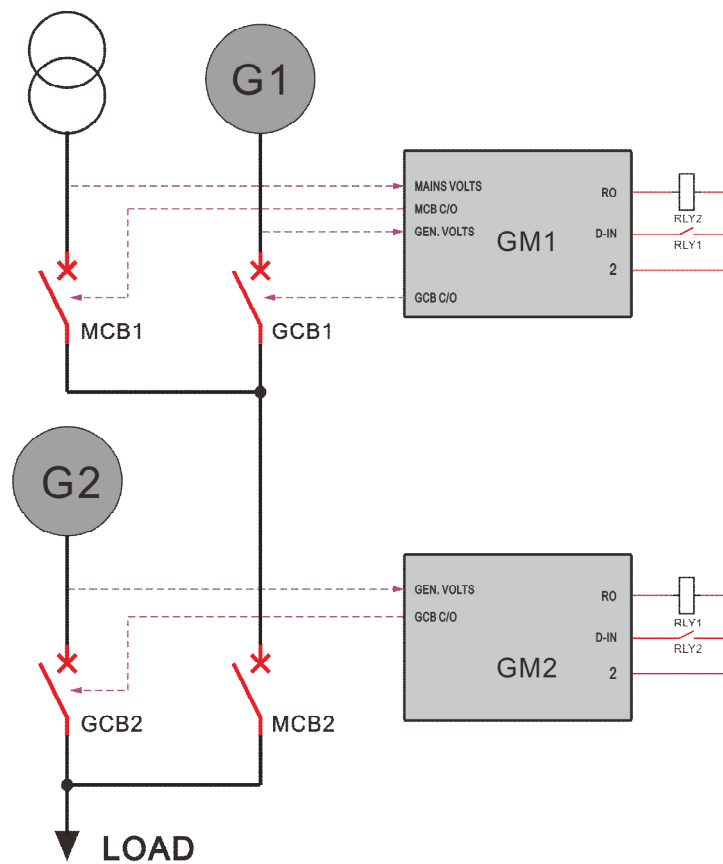

功能说明:

分别将两个控制器的一个开关量输入定义为“双机互为备用输入”，一个继电器输出定义为“双机互为备用输出”，外围电路连接如上图。

通过参数“双机互为备用”参数设置为主用机组或备用机组，两台机组只能一台为主用机组，另一台为备用机组。

当市电故障，或调度功能有效时，主用机组起动运行并合闸供电。备用机组处待机状态，直到互为备用时间计时结束，或主用控制器发生停机故障，主用机组卸载停机，控制器的双机互为备用停止输出动作，备用控制器由于双机互为备用输入信号无效，继而发出命令，备用机组起动运行并合闸供电，其双机互为备用输出动作。当备用控制器内部的双机互为备用时间计时结束，主用控制器由于双机互为备用输入信号无效，并发出命令，主用机组起动运行并合闸供电，双机互为备用输出输出动作，备用机组卸载停机。只要主用控制器的开机条件一直满足，双机运行负载和待机备用会循环不息。

电路图纸上的开关 MCB2 在 GCB1 或 MCB1 两者任一个合闸时合闸，具体的应用电路由用户根据实际进行设计。



注意:

当“双机互为备用”参数设置为备机的控制器，其内部的调度功能无效。



## 5 测量显示数据

市电相电压 L1-N L2-N L3-N

市电线电压 L1-L2 L2-L3 L3-L1

市电频率 Hz (L1)

(以上数据仅 **GM821** 和 **GM831** 具有)

发电三相相电压 L1-N L2-N L3-N

发电三相线电压 L1- L2 L2- L3 L3- L1

发电频率 Hz (L1)

发电/市电三相电流 I1 I2 I3

发电/市电三相视在功率和总视在功率 AL1 AL2 AL3  $\Sigma A$

发电/市电三相有功功率和总有功功率 PL1 PL2 PL3  $\Sigma P$

发电/市电三相无功功率和总无功功率 QL1 QL2 QL3  $\Sigma Q$

发电/市电三相功率因数和平均功率因数 PFL1 PFL2 PFL3 PF(AV)

发电和市电有功电度(KWh)  $\Sigma E$

发电和市电无功电度(KVArh)  $\Sigma E$

(以上市电数据仅 **GM821** 和 **GM831** 具有)

发电机组运行速度 RPM (信号来自发电机的速度传感器、发电电压频率或 ECU)

发动机油压 Bar/PSI (信号来自发动机的油压传感器或 ECU)

发动机温度°C/°F (信号来自发动机的温度传感器或 ECU)

发动机油位 % (信号来自发动机的油位传感器)

辅助传感器 1

辅助传感器 2 (仅 **GM830** 和 **GM831** 具有)

电池电压 Vdc

发电机组运行时间 Hour

## 6 报警等级

控制器配置不同等级的报警，用户可根据实际应用需求，对每种限值超越所触发的保护功能和控制程序进行配置，不同等级配置表如下：

报警级别	屏幕显示	“故障”灯闪亮 声音警报响	发电负荷开关 GCB 断开	“故障”灯亮 关闭发电机
A1 无声警告	是	否	否	否
	警告：这警告不中断设备操作，不发出公共报警，屏幕显示警告内容，除触发一个被定义为相关警告的继电器动作外，无其它任何控制行为发生。相关事件记录在事件记录器。			
A2 声光警告	是	是	否	否
	警告：这警告不中断设备操作，公共“警告”LED 灯亮和声音警报响，屏幕显示警告内容，除触发一个被定义为相关警告的继电器动作外，无其它任何控制行为发生。相关事件记录在事件记录器。			
A3 卸载警告	是	是	软卸载	否
	警告：公共“警告”LED 灯亮和声音警报响，控制器执行卸载程序，屏幕显示警告内容，并触发一个被定义为相关警告的继电器动作，发电机不停机。相关事件记录在事件记录器。			
B1 卸载停机	是	是	软卸载	冷却定时
	停机故障：公共“故障”LED 灯亮和声音警报响，控制器执行卸载程序，分闸，发电机冷却后停机，屏幕显示故障内容和程序进程信息。相关事件记录在事件记录器。在排除故障后进行故障复位，可重新操作机组。			
B2 冷却停机	是	是	立即	冷却定时
	停机故障：公共“故障”LED 灯亮和声音警报响，即时分闸，发电机冷却后停机，屏幕显示故障内容和程序进程信息。相关事件记录在事件记录器。在排除故障后进行故障复位，可重新操作机组。			
B3 立即停机	是	是	立即	立即
	停机故障：公共“故障”LED 灯亮和声音警报响，即时分闸，发电机即时停机，屏幕显示故障内容。相关事件记录在事件记录器。在排除故障后进行故障复位，可重新操作机组。			
Control 控制	否	否	否	否
	控制：只作为一个控制条件，触发相关控制命令。			



**注意：**

- 1 警告是非严重的故障状态，暂时不对发电机系统构成危害，只是提醒操作人员注意不符合要求的情况并及时解决，确保系统连续运行。当警告发生时，警告指示灯亮，故障不锁定，机组不停机，一旦故障消除后警告自动解除。
- 1 停机故障发生后，发电机组停机，故障状态锁定，当故障消除，再按复位键，故障锁定才解除。

## 7 参数设置

### 7.1 系统参数 (SYSTEM)

序号	参数		设置范围	预设置
	英文	中文		
1.0	Quit	退出		
1.1	Language	语言		
1.2	Password	密码	0000 到 9999	
1.3	Pressure unit	油压单位	0Bar/1PSI	0
1.4	Temperature unit	温度单位	0°C/1°F	0
1.5	Comm. address	通讯地址	1 到 247	1
1.6	Startup mode	开启模式	0 手动/1 自动/2 最后	0
1.7	CT ratio	电流互感器变比	5:5 到 30000:5	1000:5
1.8	PT ratio	电压互感器变比	1.0:1 到 100.0:1	1.0:1
1.9	Rated voltage	额定电压值	45 到 30000VAC	220
1.10	Rated current	额定电流值	1 到 30000A	1000
1.11	Rated active power	额定有功功率	1 到 16000KW	500
1.12	Rated reactive power	额定无功功率	1 到 16000 Kvar	400 Kvar
1.13	Voltage type	电压类型	1 到 5 /不使用	1
1.14	Auto scroll time	自动翻页时间	1 到 60 秒 /不使用	不使用
1.15	Starting alarm	启动警报	0 否/1 是	0
1.16	Mutual standby	双机互为备用	0 不使用/1 主机/2 从机	不使用
1.17	Mutual-S time	互为备用时间	1 到 9999 分钟/不使用	不使用
1.18	CB close pulse	开关合闸脉冲	1 到 60 秒/0 连续	连续
1.19	Reset to MAN	复位至手动模式	0 否/1 是	0
1.20	Clear event log	清除历史事件记录		
1.21	Default settings	恢复默认值		
1.22	Firmware Update	在线更新		

#### 菜单注释:

#### 语言 (Language)

I 用于选择控制器的菜单和状态显示的语言。

#### 密码 (Password)

I 用于验证使用者的身份级别，控制器内置 3 个级别，代码分别为：CL0/CL1/CL2。

I CL0 为操作员 (Operator) 等级，可看设置参数和开停控制器。出厂没有预设值，即不需密码。

I CL1 为技术员 (Technician) 等级，这个级别的使用者除具有“CL0”的权限，还可以修改所有运行设置参数。出厂预设值为“1111”。

I CL2 厂家 (Factory) 等别，这个级别的使用者除具有“CL1”的权限，以及其它所有权限功能（如记录清除）。出厂预设值为“2222”。

I 所有密码在退出菜单 60 秒后，自动失效。

#### 油压单位 (Pressure unit)

I 用于定义测量的油压值在 LCD 显示的压力单位，“0”代表 Bar，“1”代表 PSI。

I 转换公式：P[psi]=P[bar]\*14.503。

### 温度单位 (Temperature unit)

- l 用于定义测量的温度值在 LCD 显示的温度单位，“0”代表℃，“1”代表°F。
- l 转换公式： $T[°F] = (T[°C] * 1.8) + 32$ 。

### 通讯地址 (Comm. address)

- l 用于 MODBUS 总线上器件的地址设置。
- l 同一 MODBUS 总线上每个控制器都有唯一的通讯地址。

### 开启模式 (Startup mode)

- l 用于设置控制器接通工作电源时，控制器起始的控制模式。
- l 当参数设置为“0”，控制器接通工作电源时，自动运行在手动控制模式。
- l 当参数设置为“1”，控制器接通工作电源时，自动运行在自动控制模式。
- l 当参数设置为“2”，控制器接通工作电源时，控制器的控制模式同之前断电时的控制模式。

### 电流互感器变比 (CT Ratio)

- l 定义发电机或负载电流互感器的初级与次级变比，次级电流固定为 5A。
- l 用于发电机或负载的测量运算：A, KVA, KW, KVA<sub>r</sub>, PF, KWh, KVA<sub>r</sub>h。
- l 用于设置限值触发：过电流，过载等。

### 电压互感器变比 (PT Ratio)

- l 定义发电和市电电压互感器的初级与次级变比。
- l 用于发电和市电的测量运算：V, HZ, KVA, KW, KVA<sub>r</sub>, PF, KWh, KVA<sub>r</sub>h。
- l 用于设置限值触发：高/低电压，过载等。

### 额定电压值 (Rated voltage)

- l 用于定义发电和市电的额定电压。
- l 作为高/低电压限值判断的参考值。

### 额定电流值 (Rated current)

- l 定义发电机和市电的额定电流。
- l 作为过电流限值判断的参考值。

### 额定有功功率 (Rated active power)

- l 定义发电机的额定有功功率。
- l 作为有功功率限值判断的参考值。


### 额定无功功率 (Rated reactive power)

- l 定义发电机的额定无功功率；
- l 作为发电无功功率限值判断和无功功率控制的基准参考值。


**电压类型 (Voltage type)**

I 电压输入的类型有 5 种：“Y” 3P4W，“△” 3P4W，3P3W，2P3W，1P2W。


I “Y” 3P4W (星形三相四线)

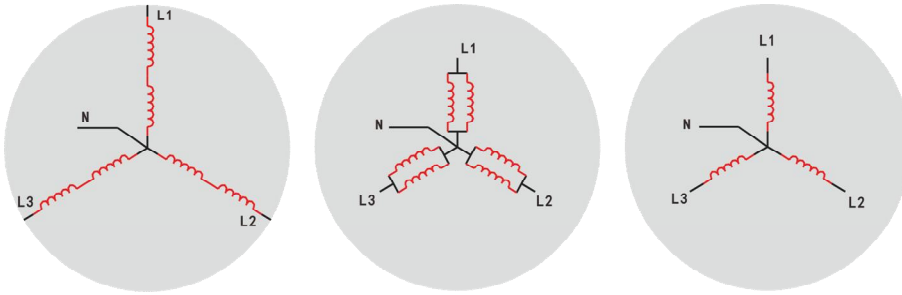


I “△” 3P4W (角形三相四线)




I 3P3W (三相三线)

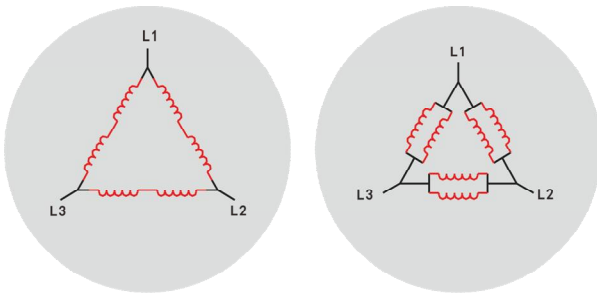

I 2P3W (两相三线)

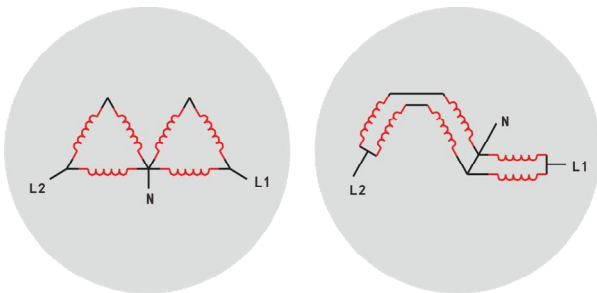

I 1P2W (一相两线)

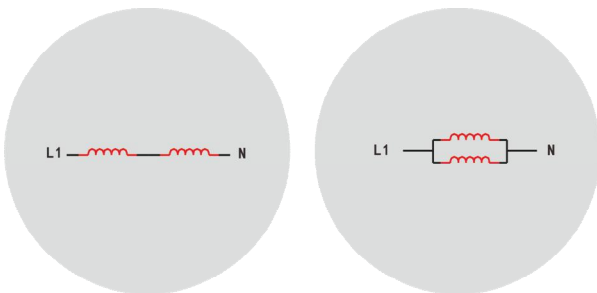

I 当参数设置为“不使用”时，控制器不测量、不显示发电的电气数据。

### 显示对比度 (Display contrast)

- 用于调整控制器 LCD 显示的对比度。

### 自动翻页时间 (Auto scroll time)

- 用于设置液晶屏幕显示翻页的间隔时间，任何键 30 秒后，开始自动翻页。
- 当参数设置为“不使用”时，通过按键“▶”手动翻页。

### 启动警报 (Starting alarm)

- 当参数设置为“0”时，控制器要启动发电机组前不会发出声响警报。
- 当参数设置为“1”时，在自动操作模式下，控制器要启动发电机组，在启动延时和预热期间，发出声响警报。

### 双机互为备用 (Mutual standby)

- 当参数设置为“0”时，控制器作为一个独立单元运行。
- 当供电系统有两台发电机组，且要求两机组互为备用为同一负载供电，则两台控制器该参数，一台设置为“主机”，另一台设置为“从机”。设置为“主机”的发电机组优先运行供电，设置为“从机”的发电机组，作为备用机。
- 详细请参阅双机互为备用功能的描述。

### 互为备用时间 (Mutual-S time)

- 当控制器启动双机互为备用功能时，该参数用于调节两台发电机组持续的正常运行时间。
- 详细请参阅双机互为备用功能的描述。

### 开关合闸脉冲 (CB close pulse)

- 当参数设置为“连续”时，控制器的合闸继电器会连续闭合输出，除非控制器故障或分闸命令。
- 当参数设置为“数值”时，控制器发出合闸命令后，合闸继电器闭合输出，计时器开始计，当累积时间达到设置的脉冲时间，合闸继电器断开。

### 复位至手动模式 (Reset to MAN)

- 当参数设置为“1”时，控制器发生停机故障，故障状态锁定。当故障消除，按面板上复位键时，不管控制器之前处于任何控制模式，均自动切换至手动操作模式。
- 当参数设置为“0”时，控制器发生停机故障，故障状态锁定。当故障消除，按面板上复位键时，控制器保持之前控制模式。



#### 警告：

当“复位至手动模式”参数设置为“0”时，之前处于自动操作模式，按故障复位键，在其它发电机开启条件满足的情况下，发电机组可能在没有任何警示下启动。

### 清除历史事件记录 (Clear event log)

- 用于清除控制器已记录的历史事件。

### 恢复默认值 (Default settings)

- 用于将参数恢复为出厂的预设值。

**在线更新 (Firmware Update)**

- l 用于将控制器设为在线编程模式，进入后 30 秒未进行升级会自动退出。
- l 需输入 CL2 厂家 (Factory) 权限密码为 “2222”。
- l 通电前长按灯测试键可快速进入该模式。
- l 升级后需重启控制器。

7.2 发电机参数 (GENERATOR)

序号	参数		设置范围	预设置
	英文	中文		
2.0	QUIT	退出		
2.1	GEN V-monitor type	发电电压监测类型	0 相-相/1 相-零	1
2.2	<b>GEN-V under 1 (发电低电压 1)</b>			
	Function	功能	0 否/1 是	1
	Limit	限值	20 到 200%	90%
	Delay	延时	0 到 999 秒	5 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
2.3	<b>GEN-V under 2 (发电低电压 2)</b>			
	Function	功能	0 否/1 是	0
	Limit	限值	20 到 200%	85%
	Delay	延时	0 到 999 秒	5 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	3
2.4	<b>GEN-V over 1 (发电高电压 1)</b>			
	Function	功能	0 否/1 是	1
	Limit	限值	20 到 200%	115%
	Delay	延时	0 到 999 秒	5 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
2.5	<b>GEN-V over 2 (发电高电压 2)</b>			
	Function	功能	0 否/1 是	1
	Limit	限值	20 到 200%	120%
	Delay	延时	0 到 999 秒	5 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	3
2.6	<b>GEN-Hz under 1 (发电低频率 1)</b>			
	Function	功能	0 否/1 是	1
	Limit	限值	10.0 到 100.0Hz	48.0Hz
	Delay	延时	0 到 999 秒	5 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
2.7	<b>GEN-Hz under 2 (发电低频率 2)</b>			
	Function	功能	0 否/1 是	0
	Limit	限值	10.0 到 100.0Hz	45.0Hz
	Delay	延时	0 到 999 秒	5 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	3
2.8	<b>GEN-Hz over 1 (发电高频率 1)</b>			
	Function	功能	0 否/1 是	1
	Limit	限值	10.0 到 100.0Hz	55.0Hz
	Delay	延时	0 到 999 秒	5 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2



2.9	<b>GEN-Hz over 2 (发电高频率 2)</b>			
	Function	功能	0 否/1 是	1
	Limit	限值	10.0 到 100.0Hz	57.0Hz
	Delay	延时	0 到 999 秒	5 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	3
2.10	<b>GEN-I over 1 (发电过流 1)</b>			
	Function	功能	0 否/1 是	1
	Limit	限值	50 到 300%	110%
	Delay	延时	0 到 999 秒	5 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
2.11	<b>GEN-I over 2 (发电过流 2)</b>			
	Function	功能	0 否/1 是	1
	Limit	限值	50 到 300%	115%
	Delay	延时	0 到 999 秒	5 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	3
2.12	<b>GEN-KW over 1 (发电超负载 1)</b>			
	Function	功能	0 否/1 是	1
	Limit	限值	20 到 200%	110%
	Delay	延时	0 到 999 秒	5 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
2.13	<b>GEN-KW over 2 (发电超负载 2)</b>			
	Function	功能	0 否/1 是	1
	Limit	限值	20 到 200%	120%
	Delay	延时	0 到 999 秒	5 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	3
2.14	<b>Reverse Power 1 (发电逆功率 1)</b>			
	Function	功能	0 否/1 是	1
	Limit	限值	-99 到 -1%	-5%
	Delay	延时	0 到 999 秒	5 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
2.15	<b>Reverse Power 2 (发电逆功率 2)</b>			
	Function	功能	0 否/1 是	1
	Limit	限值	-99 到 -1%	-10%
	Delay	延时	0 到 999 秒	5 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	5
2.16	<b>Phase rotation (相序)</b>			
	Function	功能	0 否/1 是	1
	Limit	相序	0 CW/1 CCW	0
	Delay	延时	0 到 999 秒	5 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	3

2.17	<b>Lagging PF (功率因数滞后)</b>			
	Function	功能	0 否/1 是	0
	Limit	限值	0.00 到 0.99	0.90
	Delay	延时	0 到 999 秒	3
	Delay by	开始点	0 到 3	2
	ALM. class	报警等级	0 到 6	3
2.18	<b>Leading PF (功率因数超前)</b>			
	Function	功能	0 否/1 是	0
	Limit	限值	-0.99 到 -0.01	-0.90
	Delay	延时	0 到 999 秒	3
	Delay by	开始点	0 到 3	2
	ALM. class	报警等级	0 到 6	5
2.19	<b>GCB close (发电开关合闸)</b>			
	Function	功能	0 否/1 是	0
	Delay	延时	0 到 999 秒	5 秒
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
2.20	<b>GCB open (发电开关分闸)</b>			
	Function	功能	0 否/1 是	0
	Delay	延时	0 到 999 秒	5 秒
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
2.21	GEN. loading Volt	发电带载电压	20 到 200%	90%
2.22	GEN. loading Hz	发电带载频率	10.0 到 100.0Hz	48.0Hz
2.23	GEN. on delay	发电供电延时	0 到 9999 秒	5 秒
2.24	Test mode	测试模式	0 空载/1 带载	0
2.25	Soft unload time	软卸载时间	1 到 9999 秒	1 秒

菜单注释:

**发电电压监测类型 (GEN V-monitor type)**

- I 用于选择控制器是以相-相的电压或相-零的电压作为监测对象。
- I 在不同的电压输入类型中，选择“相-相”或者“相-零”，监测的电压不同，具体如下表：

电压类型 \ 参数	相-相	相-零
“Y” 3P4W	$V_{L1-L2}, V_{L2-L3}, V_{L3-L1}$	$V_{L1-N}, V_{L2-N}, V_{L3-N}$
“△” 3P4W	$V_{L1-L2}, V_{L2-L3}, V_{L3-L1}$	$V_{L1-N}, V_{L2-N}, V_{L3-N}$
3P3W	$V_{L1-L2}, V_{L2-L3}, V_{L3-L1}$	
2P3W	$V_{L1-L2}$	$V_{L1-N}, V_{L2-N}$
1P2W		$V_{L1-N}$

### 发电低电压 1&2 (GEN-V under 1&2)

I 控制器提供两个等级的低电压限值监测，供用户选择用于警告、故障停机和控制。如选择 A1/A2/A3 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“警告：发电低电压 1”或“警告：发电低电压 2”；如选择 B1/B2/B3 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“故障：发电低电压 1”或“故障：发电低电压 2”。

功能	选择“是”时，该监测功能有效； 选择“否”时，该监测功能无效。
限值	用于定义低电压保护的阈值。当发电电压达到或低于此阈值，持续时间超过延时时间，报警等级所定义的动作触发。
延时	如果发电低电压超过了所设定的延时时间值，报警等级所定义的动作触发；如低电压在延时终止前高于电压限值，延时时间置零。
延时开始点	定义监测功能有效的时间范围： 设为 (0) DB0：始终有效； 设为 (1) DB1：从盘车开始，监测同时有效； 设为 (2) DB2：从安全监察延时时间结束后，开始有效； 设为 (3) DB3：从运行后开始有效。
报警等级	用于定义保护触发时，控制器进行什么动作。详细参阅报警等级表。

### 发电高电压 1&2 (GEN-V over 1&2)

I 控制器提供两个等级的高电压限值监测，供用户选择用于警告、故障停机和控制。如选择 A1/A2/A3 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“警告：发电高电压 1”或“警告：发电高电压 2”；如选择 B1/B2/B3 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“故障：发电高电压 1”或“故障：发电高电压 2”。

功能	选择“是”时，该监测功能有效； 选择“否”时，该监测功能无效。
限值	用于定义高电压保护的阈值。当发电电压达到或高于此阈值，持续时间超过延时时间，报警等级所定义的动作触发。
延时	如果发电高电压超过了所设定的延时时间值，报警等级所定义的动作触发；如高电压在延时终止前低于电压限值，延时时间置零。
延时开始点	定义监测功能有效的时间范围： 设为 (0) DB0：始终有效； 设为 (1) DB1：从盘车开始，监测同时有效； 设为 (2) DB2：从安全监察延时时间结束后，开始有效； 设为 (3) DB3：从运行后开始有效。
报警等级	用于定义保护触发时，控制器进行什么动作。详细参阅报警等级表。

### 发电低频率 1&2 (GEN-Hz under 1&2)

I 控制器提供两个等级的低频率限值监测，供用户选择用于警告、故障停机和控制。如选择 A1/A2/A3 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“警告：发电低频率 1”或“警告：发电低频率 2”；如选择 B1/B2/B3 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“故障：发电低频率 1”或“故障：发电低频率 2”。

功能	选择“是”时，该监测功能有效； 选择“否”时，该监测功能无效。
限值	用于定义低频率保护的阈值。当发电频率达到或低于此阈值，持续时间超过延时时间，报警等级所定义的动作触发。
延时	如果发电低频率超过了所设定的延时时间值，报警等级所定义的动作触发；如低频率在延时终止前高于频率限值，延时时间置零。
延时开始点	定义监测功能有效的时间范围： 设为 (0) DB0：始终有效； 设为 (1) DB1：从盘车开始，监测同时有效； 设为 (2) DB2：从安全监察延时时间结束后，开始有效； 设为 (3) DB3：从运行后开始有效。
报警等级	用于定义保护触发时，控制器进行什么动作。详细参阅报警等级表。

### 发电高频率 1&2 (GEN-Hz over 1&2)

I 控制器提供两个等级的高频率限值监测，供用户选择用于警告、故障停机和控制。如选择 A1/A2/A3 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“警告：发电高频率 1”或“警告：发电高频率 2”；如选择 B1/B2/B3 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“故障：发电高频率 1”或“故障：发电高频率 2”。

功能	选择“是”时，该监测功能有效； 选择“否”时，该监测功能无效。
限值	用于定义高频率保护的阈值。当发电频率达到或高于此阈值，持续时间超过延时时间，报警等级所定义的动作触发。
延时	如果发电高频率超过了所设定的延时时间值，报警等级所定义的动作触发；如高频率在延时终止前低于频率限值，延时时间置零。
延时开始点	定义监测功能有效的时间范围： 设为 (0) DB0：始终有效； 设为 (1) DB1：从盘车开始，监测同时有效； 设为 (2) DB2：从安全监察延时时间结束后，开始有效； 设为 (3) DB3：从运行后开始有效。
报警等级	用于定义保护触发时，控制器进行什么动作。详细参阅报警等级表。

**发电过流 1&2 (GEN-I over 1&2)**

I 控制器提供两个等级的过电流限值监测，供用户选择用于警告、故障停机和控制。如选择 A1/A2/A3 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“警告：发电过电流 1”或“警告：发电过电流 2”；如选择 B1/B2/B3 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“故障：发电过电流 1”或“故障：发电过电流 2”；

功能	选择“是”时，该监测功能有效； 选择“否”时，该监测功能无效。
限值	用于定义过电流保护的阈值。当发电电流达到或高于此阈值，持续时间超过延时时间，报警等级所定义的动作触发。
延时	如果发电过电流超过了所设定的延时时间值，报警等级所定义的动作触发；如果电流在延时终止前低于电流限值，延时时间置零。
延时开始点	定义监测功能有效的时间范围： 设为（0）DB0：始终有效； 设为（1）DB1：从盘车开始，监测同时有效； 设为（2）DB2：从安全监察延时时间结束后，开始有效； 设为（3）DB3：从运行后开始有效。
报警等级	用于定义保护触发时，控制器进行什么动作。详细参阅报警等级表。

**发电超负载 1&2 (GEN-KW over 1&2)**

I 控制器提供两个等级的超载监测，供用户选择用于警告、故障停机和控制。如选择 A1/A2/A3 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“警告：发电超负载 1”或“警告：发电超负载 2”；如选择 B1/B2/B3 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“故障：发电超负载 1”或“故障：发电超负载 2”。

功能	选择“是”时，该监测功能有效； 选择“否”时，该监测功能无效。
限值	用于定义超载保护的阈值。当发电功率达到或高于此阈值，持续时间超过延时时间，报警等级所定义的动作触发。
延时	如果发电负载功率超过了所设定的延时时间值，报警等级所定义的动作触发；如负载功率在延时终止前低于电流限值，延时时间置零。
延时开始点	定义监测功能有效的时间范围： 设为（0）DB0：始终有效； 设为（1）DB1：从盘车开始，监测同时有效； 设为（2）DB2：从安全监察延时时间结束后，开始有效； 设为（3）DB3：从运行后开始有效。
报警等级	用于定义保护触发时，控制器进行什么动作。详细参阅报警等级表。

### 发电逆功率 1&2 (Reverse Power 1&2)

I 控制器提供两个等级的逆功率监测，供用户选择用于警告、故障停机和控制。如选择 A1/A2/A3 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“警告：发电逆功率 1”或“警告：发电逆功率 2”；如选择 B1/B2/B3 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“故障：发电逆功率 1”或“故障：发电逆功率 2”。

功能	选择“是”时，该监测功能有效； 选择“否”时，该监测功能无效。
限值	用于定义逆功率保护的阈值。当发电功率达到或少于阈值，持续时间超过延时时间，报警等级所定义的动作触发。
延时	如果发电的负载功率超过了所设定的延时时间值，报警等级所定义的动作触发；如负载功率在延时终止前低于电流限值，延时时间置零。
延时开始点	定义监测功能有效的时间范围： 设为（0）DB0：始终有效； 设为（1）DB1：从盘车开始，监测同时有效； 设为（2）DB2：从安全监察延时时间结束后，开始有效； 设为（3）DB3：从运行后开始有效。
报警等级	用于定义保护触发时，控制器进行什么动作。详细参阅报警等级表。

### 相序 (Phase rotation)

I 确保在安装期间，控制器的电压输入端口必须正确连接到负载断路器两端，不这样做的话，由于断路器不同步或者相序不匹配闭合，可能导致控制设备的损毁和/或者发电机设备的损坏。

I 电压相序方向按顺时针和逆时针不同而划分，顺时针为“L1-L2-L3”，以“CW”表示；而逆时针方向为“L1-L3-L2”，以“CCW”表示。控制器检测所测量电压的相序，如果控制设定相序为顺时针而测量得到的为逆时针，或控制设定为逆时针而测量得到的为顺时针，保护功能触发，LCD 屏幕显示“故障：相序不匹配”。

功能	选择“是”时，该监测功能有效； 选择“否”时，该监测功能无效。
相序	“CW”表示顺时针，电压顺序方向“L1-L2-L3”； “CCW”表示逆时针，电压顺序方向“L1-L3-L2”
延时开始点	定义监测功能有效的时间范围： 设为（0）DB0：始终有效； 设为（1）DB1：从盘车开始，监测同时有效； 设为（2）DB2：从安全监察延时时间结束后，开始有效； 设为（3）DB3：从运行后开始有效。
报警等级	用于定义保护触发时，控制器进行什么动作。详细参阅报警等级表。

### 功率因数滞后 (Lagging PF)

- I 控制器检测发电输出的功率因数，并提供一个滞后（也就是感性）的限值监测，供用户选择用于警告、故障停机和控制。如选择 A1/A2/A3 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“警告：功率因数滞后”；如选择 B1/B2/B3 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“故障：功率因数滞后”。

功能	选择“是”时，该监测功能有效； 选择“否”时，该监测功能无效。
限值	用于定义功率因数滞后保护的阈值。当发电功率因数达到或滞后于阈值，持续时间超过延时时间，报警等级所定义的动作触发。
延时	如果发电的功率因数滞后于阈值，持续时间超过所设定的延时时间值，报警等级所定义的动作触发；如功率因数在延时终止前超前于功率因数限值，延时时间置零。
延时开始点	定义监测功能有效的时间范围： 设为（0）DB0：始终有效； 设为（1）DB1：从盘车开始，监测同时有效； 设为（2）DB2：从安全监察延时时间结束后，开始有效； 设为（3）DB3：从运行后开始有效。
报警等级	用于定义保护触发时，控制器进行什么动作。详细参阅报警等级表。

### 功率因数超前 (Leading PF)

- I 控制器检测发电输出的功率因数，并提供一个超前（也就是容性）的限值监测，供用户选择用于警告、故障停机和控制。如选择 A1/A2/A3 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“警告：功率因数超前”；如选择 B1/B2/B3 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“故障：功率因数超前”。

功能	选择“是”时，该监测功能有效； 选择“否”时，该监测功能无效。
限值	用于定义功率因数超前保护的阈值。当发电功率因数达到或超前于阈值，持续时间超过延时时间，报警等级所定义的动作触发。
延时	如果发电的功率因数超前于阈值，持续时间超过所设定的延时时间值，报警等级所定义的动作触发；如功率因数在延时终止前滞后于功率因数限值，延时时间置零。
延时开始点	定义监测功能有效的时间范围： 设为（0）DB0：始终有效； 设为（1）DB1：从盘车开始，监测同时有效； 设为（2）DB2：从安全监察延时时间结束后，开始有效； 设为（3）DB3：从运行后开始有效。
报警等级	用于定义保护触发时，控制器进行什么动作。详细参阅报警等级表。

### 发电开关合闸 (GCB close)

- 控制器可以对发电的负荷开关合闸监测，供用户选择用于警告、故障停机和控制。如选择 A1/A2/A3 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“警告：发电开关合闸”；如选择 B1/B2/B3 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“故障：发电开关合闸”。

功能	选择“是”时，该监测功能有效； 选择“否”时，该监测功能无效。
延时	在控制器发出发电合闸命令时，此延时计时器开始计时，在计时器结束时，发电负荷开关还未合闸或在发电合闸命令保持的状态下，开关分闸，报警等级所定义的动作触发。
报警等级	用于定义保护触发时，控制器进行什么动作。详细参阅报警等级配置表。

### 发电开关分闸 (GCB open)

- 控制器可以对发电的负荷开关分闸监测，供用户选择用于警告、故障停机和控制。如选择 A1/A2/A3 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“警告：发电开关分闸”；如选择 B1/B2/B3 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“故障：发电开关分闸”。

功能	选择“是”时，该监测功能有效； 选择“否”时，该监测功能无效。
延时	在控制器发出发电分闸命令时，此延时计时器开始计时，在计时器结束时，发电负荷开关还未分闸或在发电没有合闸命令的状态下，开关合闸，报警等级所定义的动作触发。
报警等级	用于定义保护触发时，控制器进行什么动作。详细参阅报警等级配置表。



注意：

要使发电合闸和分闸的监测功能有效，必需同时满足：

- 其中一个继电器被定义为“发电合/分闸”；
- 其中一个开关量输入被定义为“发电闭合辅助触点”。

### 发电带载电压 (GEN. loading Volt)

- 用于定义发电可以合闸供电的电压阈值。

### 发电带载频率 (GEN. loading Hz)

- 用于定义发电可以合闸供电的频率阈值。

### 发电供电延时 (GEN. on delay)

- 用于设置从带载条件满足后到发电自动合闸供电的延时时间。

### 测试模式 (Test mode)

- 用于控制器在测试模式时，控制功能的选择。
- 当参数设置为“0”时，控制器运行于测试模式，发电机启动运行，转换开关不转换，发电机空载运行；参数设置为“1”时，控制器运行于测试模式，发电机启动运行，转换开关转换，即发电供电。

### 软卸载时间 (Soft unload time)

- 当触发报警等级“3”的停机故障时，软卸载时间开始计时，计时结束后，GCB 负荷开关才分闸。



7.3 发动机参数 (ENGINE)

序号	参数		设置范围	预设置
	英文	中文		
3.0	QUIT	退出		
3.1	Engine type	发动机类型	1 柴油/2 ECU/3 燃气	1
3.2	ECU type	ECU 类型	1 到 20	4
3.3	Engine rated speed	发动机额定转速	99 到 9999RPM	1500
3.4	MPU input	速度传感器输入	0 否/1 是	0
3.5	Fly wheel teeth	飞轮齿数	5 到 300	120
3.6	Set pickup now	设定传感器频率		
3.7	Pair of poles	发电极对数	1 到 20	2
3.8	Fuel mode	供油阀类型	0 常闭/1 常开	0
3.9	Start delay	启动延时	0 到 999S	10S
3.10	Crank attempts	盘车尝试次数	1 到 10	3
3.11	Critical C-attempt	危急盘车次数	1 到 20 次	6 次
3.12	Crank time	盘车时间	1 到 99S	5S
3.13	Crank time add	盘车时间增加	1 到 99 秒/不使用	不使用
3.14	Crank pause time	盘车间隔时间	1 到 300 秒	15 秒
3.15	Ignition speed	点火速度	1 到 9999 RPM	200RPM
3.16	Ignition start DLY	点火开始延时	1 到 999 秒	5 秒
3.17	Gas valve on DLY	燃气阀打开延时	0 到 999 秒	5 秒
3.18	Crank cutout RPM	盘车切断转速	1 到 9999 RPM	300RPM
3.19	Crank cutout volt	盘车切断发电电压	1 到 100% 不使用	85%
3.20	Crank cutout ALT-V	盘车切断充电电压	1.0 到 40.0 V 不使用	不使用
3.21	Crank cutout Oil-P	盘车切断油压	0.1 到 150.0 不使用	2.2
3.22	Crank cutout P-DLY	盘车切断油压延时	1 到 60S 不使用	不使用
3.23	Idle time	怠速时间	1 到 9999S 不使用	不使用
3.24	Pre-heat mode	预热模式	1 到 7	1
3.25	Pre-heat time	预热时间	1 到 9999S 不使用	3 S
3.26	Safety-on delay	安全监察延时	0 到 600S	10 S
3.27	Cool down mode	冷却模式	0 全速/1 怠速	怠速
3.28	Cool down time	冷却时间	0 到 9999S	300S
3.29	Stop time	停机时间	0 到 60S	20S
3.30	EX. Crank permit	外部盘车允许	0 否/1 是	否
3.31	<b>Charge failure (充电失败)</b>			
	Function	功能	0 否/1 是	1
	Limit	限值	1.0 到 40.0 V	8.0V
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
3.32	<b>Pickup signal (速度传感器信号)</b>			
	Function	功能	0 否/1 是	1
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	1
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2

3.33	<b>Overspeed level1 (超速等级 1)</b>			
	Function	功能	0 否/1 是	1
	Limit	限值	1 到 9999 RPM	1600 RPM
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	1
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
3.34	<b>Overspeed level2 (超速等级 2)</b>			
	Function	功能	0 否/1 是	1
	Limit	限值	1 到 9999 RPM	1710 RPM
	Delay	延时	0 到 999 秒	0 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	1
	ALM. class	报警等级	0 到 6	5
3.35	<b>Underspeed level1 (低速等级 1)</b>			
	Function	功能	0 否/1 是	1
	Limit	限值	1 到 9999 RPM	1440RPM
	Delay	延时	0 到 999 秒	5 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
3.36	<b>Underspeed level2 (低速等级 2)</b>			
	Function	功能	0 否/1 是	0
	Limit	限值	1 到 9999 RPM	1350RPM
	Delay	延时	0 到 999 秒	5 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	3
3.37	<b>Start failure (启动失败)</b>			
	Function	功能	0 否/1 是	1
	ALM. class	报警等级	0 到 6	6
3.38	<b>Stop failure (停机失败)</b>			
	Function	功能	0 否/1 是	1
	ALM. class	报警等级	0 到 6	3
3.39	<b>Batt. Overvolt (电池高电压)</b>			
	Function	功能	0 否/1 是	1
	Limit	限值	1.0 到 40.0 V	35.0 V
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	0
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
3.40	<b>Batt. Undervolt (电池低电压)</b>			
	Function	功能	0 否/1 是	1
	Limit	限值	0.0 到 40.0 V	8.0 V
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	0
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
3.41	<b>Maintenance hours (保养小时)</b>			
	Function	功能	0 否/1 是	1
	Limit	限值	1 到 9999 小时	1000
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2

3.42	<b>Maintenance days (保养天数)</b>			
	Function	功能	0 否/1 是	0
	Limit	限值	1 到 9999 天	2
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
3.43	<b>ECU Data fail ( ECU 数据故障)</b>			
	Function	功能	0 否/1 是	1
	Delay	延时	0 到 999 秒	30 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
3.44	<b>ECU Warning (ECU 警告)</b>			
	Function	功能	0 否/1 是	1
	Delay	延时	0 到 999 秒	5 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
3.45	<b>ECU Shutdown (ECU 停机故障)</b>			
	Function	功能	0 否/1 是	1
	Delay	延时	0 到 999 秒	5 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	6
3.46	<b>Water in fuel (油进水)</b>			
	Function	功能	0 否/1 是	0
	Delay	延时	0 到 999 秒	30 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2

**菜单注释:**

**发动机类型 (Engine type)**

- I 用于选择控制器控制对象发动机的类型。
- I 当参数设置为“1”时，是传统的柴油发动机；当参数设置为“2”时，是使用 ECU 的发动机；当参数设置为“3”时，是传统的燃气发动机。
- I 当控制对象是 ECU 发动机时，控制器会同时激活“ECU 警告”、“ECU 故障停机”、“ECU 数据故障”和“油进水”等保护功能。

**ECU 类型 (ECU type)**

- I 用于定义控制器的 J1939 的接口功能和 ECU 的类型；
- I 控制器已内置几种常用 ECU 的类型：

代码	描述
1	Cummins GCS / (MODBUS) 信息
2	Cummins CM570 / Cummins QSX15 信息
3	Cummins CM2150
4	VOLVO EMS2
5	Iveco
6	MTU ADEC
7	Scania EMS S6
8	济柴 140

**发动机额定转速 (Engine rated speed)**

- I 用于定义发动机运行额定转速；
- I 作为调速控制的基准参考值。

**速度传感器输入 (MPU input)**

- I 用于定义控制器是否使用速度传感器；
- I 当参数设置为“是”时，控制器使用速度传感器作为发动机转速测量的信号源；当参数设置为“否”时，控制器的速度测量值来自发电机的频率信号，经计算转换；
- I 转速 (RPM) 和频率转换公式：转速 (RPM) = (Hz\*60) / 极对数。例：发电机的测量频率为 50Hz，极对数设为 2 时，转速 (RPM) = (50\*60)/2=1500 (RPM)。

**飞轮齿数 (Fly wheel teeth)**

- I 用于定义发动机每转的脉冲/飞轮齿数。

### 设定传感器频率 (Set pickup now)

- l 用于使用者不知道发动机每转的脉冲/飞轮齿数，通过测量发电频率和速度传感器的频率，进行计算，得出飞轮齿数；
- l 飞轮齿数和发电频率的转换公式：飞轮齿数= (f1\*极对数) /f2, {f1 为速度传感器频率, f2 为发电频率};
- l 操作程序：
  - n 将“速度传感器输入”的参数设置为“0”；
  - n 开启发电机，待稳定运行后，进入“设置传感器频率”设置菜单，选择参数“1”，后按确认，此时菜单“飞轮齿数”的参数自动修改；
  - n 将“速度传感器输入”的参数设置为“1”，即完成速度传感器的相关设置。



#### 注意：

- l 此功能只用于控制器和发电机的调试过程。

### 发电机极对数 (Pair of poles)

- l 用于定义发电机的励磁绕组的磁极数；
- l 控制器的速度测量值来自发电机的频率信号时，用于转速的测量运算。

### 供油阀类型(Fuel mode)

- l 用于定义发动机供油阀的类型（详细使用参阅 5.7）；
- l 常闭型油门指供油阀不使能时，油阀通道关闭；常开型油门指供油阀不使能时，油阀通道开通。

### 启动延时 (Start delay)

- l 用于定义从遥控开机信号有效到盘车控制输出之间的时间。

### 盘车尝试次数 (Crank attempts)

- l 控制器可多次重复尝试启动发动机，可盘车的最大次数等于设置值。

### 危急盘车次数 (Critical C-attempt)

- l 在**危急模式**被激活时，控制器可多次重复尝试启动发动机，可盘车的最大次数等于设置值。

### 盘车时间 (Crank time)

- l 用于设置的发动机盘车命令发出的持续时间。
- l 此参数应用在柴油发动机上时，在盘车命令发出的同时开始计时；应用在燃气发动机上时，在燃气阀门打开命令发出的同时开始计时。

### 盘车时间增加 (Crank time add)

- l 用于调整重复尝试盘车的允许时间。
- l 从第二次尝试盘车时间等于原定的盘车时间加增加时间。例：“盘车时间”设置为 5 秒，“盘车时间增加”设置为 3 秒，则第二次尝试盘车开始，盘车最大允许时间为 8 秒。

**告诫:**

- 丨 最大允许盘车时间不能超出设备安全范围内。

**盘车间隔时间 (Crank pause time)**

- 丨 重复尝试的两次盘车之间的时间。
- 丨 该时间从盘车控制停止输出开始计时，直到该时间计时结束才能重新发出盘车命令。

**点火速度 (Ignition speed)**

- 丨 用于定义可发出点火命令的最低发动机转速。
- 丨 此参数只在燃气发动机的应用上才有效。

**点火开始延时 (Ignition start DLY)**

- 丨 用于定义点火输出的滞后时间。
- 丨 此参数只在燃气发动机的应用上才有效，从盘车命令输出的同时开始计时。

**燃气阀打开延时 (Gas valve on DLY)**

- 丨 用于定义发出燃气阀门打开命令的滞后时间。
- 丨 此参数只在燃气发动机的应用上才有效，从点火命令发出的同时开始计时。

**盘车切断转速(Crank cutout RPM)**

- 丨 盘车命令取消时的转速。

**盘车切断发电电压 (Crank cutout volt)**

- 丨 盘车命令取消时的发电机电压；
- 丨 此数以百分比表示，以“额定电压值”作基数。

**盘车切断充电电压 (Crank cutout ALT-V)**

- 丨 盘车命令取消时的充电机电压，信号来自充电器的 W/L 端子；
- 丨 当参数设置为“不使用”时，此盘车切断条件无效。

### 盘车切断油压 (Crank cutout Oil-P)

- 丨 盘车命令取消时的发动机的机油压力，信号来自压力传感器；
- 丨 当参数设置为“不使用”时，此盘车切断条件无效。

### 盘车切断油压延时 (Crank cutout P-DLY)

- 丨 用于设置发动机油压开关断开或油压达到盘车切断油压到盘车命令取消所经历的时间；
- 丨 当参数设置为“不使用”时，油压作为盘车切断条件无效，且作为停机失败的判断条件和不能执行盘车程序的条件也同时无效。

### 怠速时间 (Idle time)

- 丨 发动机怠速运行的持续时间；
- 丨 控制器在手动控制模式时，按启动键，怠速时间计开始计时；在测试控制模式有效时，怠速时间计开始计时；控制器在自动控制模式时，启动延时时间计计时结束，怠速时间计开始计时。在怠速时间内，被定义为怠速输出的继电器闭合输出，计时结束，继电器恢复断开状态；
- 丨 当参数设置为“不使用”时，怠速功能无效。

### 预热模式 (Pre-heat mode)

- 丨 用于定义预热的控制模式；
- 丨 预热有 5 种模式可选择，详细可参阅预热功能的描述。

### 预热时间 (Pre-heat time)

- 丨 发动机开始盘车前的预热持续时间；
- 丨 当参数设置为“不使用”时，预热功能无效。

### 安全监察延时 (Safety-on delay)

- 丨 用于定义发电机从盘车点火成功到机组稳定运行之间的时间；
- 丨 在安全监察延时时间内，控制器屏蔽了低速、低压、低频、低油压等保护功能。



#### 告诫：

- 丨 鉴于在安全监察延时时间内，部分保护功能失效，准确设置安全监察延时时间至关重要。否则，可能造成发动机的损坏。

### 冷却模式 (Cool down mode)

- 丨 用于定义冷却的控制模式；
- 丨 当参数设置为“0 全速”时，发动机在冷却期间，额定转速运行；当参数设置为“1 怠速”时，发动机在冷却期间，怠速运行。

### 冷却时间 (Cool down time)

- 丨 发动机停机前所允许的空载运行时间；
- 丨 冷却时间的设置是必需的，可令长时间带载运行的发动机可以在一个相对低温的状态下停机。

### 停机时间 (Stop time)

- l 容许发动机停机的最大时间；
- l 当控制器执行停机命令，即油门控制继电器断开输出（常开油门时，控制继电器闭合输出），发动机停机时间计开始计时，计时时间结束后，如控制器检测到发电机的电压大于盘车切断电压，或速度大于盘车切断速度，或油压开关断开，或油压大于盘车切断油压，则为停机失败；
- l 在常开油门控制时，发动机停机时间计时时间结束后，油门控制继电器断开输出。

### 外部盘车允许 (EX. Crank permit)

- l 用于设置允许外部盘车进而触发控制器正常的监测、控制和保护报警功能。
- l 详细使用参阅 4.8。

### 充电失败 (Charge failure)

- l 控制器通过“WL”端口检测辅助交流充电机的励磁触点的电压，以判断交流充电机是否正常工作，当检测电压低于设置限值，充电失败保护功能触发。如选择 A1/A2/A3 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“警告：充电失败”；如选择 B1/B2/B3 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“故障：充电失败”。

功能	选择“是”时，该监测功能有效； 选择“否”时，该监测功能无效。
限值	用于定义充电失败保护的阈值。当检测电压达到或低于此阈值，持续时间超过延时时间，报警等级所定义的动作触发。
报警等级	用于定义保护触发时，控制器进行什么动作。详细参阅报警等级表。

### 速度传感器信号 (Pickup signal)

- l 当使用速度传感器时，控制器可以通过对速度信号的监测，以判断速度传感器是否存在。当确认传感器信号丢失，如选择 A1/A2/A3 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“警告：速度传感器信号”；如选择 B1/B2/B3 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“故障：速度传感器信号”。

功能	选择“是”时，该监测功能有效； 选择“否”时，该监测功能无效。
延时	如果速度信号丢失持续时间超过了所设定的延时时间值，报警等级所定义的动作触发； 如果速度信号丢失在延时终止前恢复，延时时间置零。
开始点	定义监测功能有效的时间范围： 设为（0）：始终有效； 设为（1）：从盘车开始，监测同时有效； 设为（2）：从安全监察延时时间结束后，开始有效； 设为（3）：从运行后开始有效。
报警等级	用于定义保护触发时，控制器进行什么动作。详细参阅报警等级表。



### 超速等级 1&2 (Overspeed level1&2)

I 控制器提供两个等级的超速监测，供用户选择用于警告、故障停机和控制。如选择 A1/A2/A3 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“警告：超速等级 1”或“警告：超速等级 2”；如选择 B1/B2/B3 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“故障：超速等级 1”或“故障：超速等级 2”。

功能	选择“是”时，该监测功能有效； 选择“否”时，该监测功能无效。
限值	用于定义超速保护的阈值。当发动机速度达到或高于此阈值，持续时间超过延时时间，报警等级所定义的动作触发。
延时	如果超速持续时间超过了所设定的延时时间值，报警等级所定义的动作触发；如果超速在延时终止前低于超速限值，延时时间置零。
延时开始点	定义监测功能有效的时间范围： 设为（0）DB0：始终有效； 设为（1）DB1：从盘车开始，监测同时有效； 设为（2）DB2：从安全监察延时时间结束后，开始有效； 设为（3）DB3：从运行后开始有效。
报警等级	用于定义保护触发时，控制器进行什么动作。详细参阅报警等级表。

### 低速等级 1&2 (Underspeed level1&2)

I 控制器提供两个等级的低速监测，供用户选择用于警告、故障停机和控制。如选择 A1/A2/A3 报警等级，如保护功能触发，LCD 屏幕显示“警告：低速等级 1”或“警告：低速等级 2”；如选择 B1/B2/B3 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“故障：低速等级 1”或“故障：低速等级 2”。

功能	选择“是”时，该监测功能有效； 选择“否”时，该监测功能无效。
限值	用于定义低速保护的阈值。当发动机速度达到或低于此阈值，持续时间超过延时时间，报警等级所定义的动作触发。
延时	如果低速持续时间超过了所设定的延时时间值，报警等级所定义的动作触发；如果低速在延时终止前低于低速限值，延时时间置零。
延时开始点	定义监测功能有效的时间范围： 设为（0）DB0：始终有效； 设为（1）DB1：从盘车开始，监测同时有效； 设为（2）DB2：从安全监察延时时间结束后，开始有效； 设为（3）DB3：从运行后开始有效。
报警等级	用于定义保护触发时，控制器进行什么动作。详细参阅报警等级表。

### 启动失败 (Start failure)

I 如果发动机启动次数达到预设启动次数，仍不能着车运行，即发生启动失败故障。如选择 A1/A2/A3 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“警告：启动失败”；如选择 B1/B2/B3 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“故障：启动失败”。

功能	选择“是”时，该监测功能有效； 选择“否”时，该监测功能无效。
报警等级	用于定义保护触发时，控制器进行什么动作。详细参阅报警等级表。 默认为监测报警等级为 B3

### 停机失败 (Stop failure)

I 当控制器执行停机命令，即油门控制继电器断开输出（常开油门时，控制继电器闭合输出），发动机停机时间计开始计时，计时时间结束后，如控制器检测到发电机的电压大于盘车切断电压，或速度大于盘车切断速度，或油压开关断开，或油压大于盘车切断油压，则为停机失败。如选择 A1/A2/A3 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“警告：停机失败”；如选择 B1/B2/B3 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“故障：停机失败”。

功能	选择“是”时，该监测功能有效； 选择“否”时，该监测功能无效。
报警等级	用于定义保护触发时，控制器进行什么动作。详细参阅报警等级表。 默认为监测报警等级为 B3

### 电池高电压 (Batt. Overvolt)

I 控制器对电池电压进行检测，提供一个高限值的保护，供用户选择用于警告、故障停机和控制。如选择 A1/A2/A3 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“警告：电池电压过高”；如选择 B1/B2/B3 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“故障：电池电压过高”。

功能	选择“是”时，该监测功能有效； 选择“否”时，该监测功能无效。
限值	用于定义高电压保护的阈值。当电池电压达到或高于此阈值，持续时间超过延时时间，报警等级所定义的动作触发。
延时	如果高电压持续时间超过了所设定的延时时间值，报警等级所定义的动作触发；如果电压在延时终止前低于高电压限值，延时时间置零。
延时开始点	定义监测功能有效的时间范围： 设为 (0) DB0：始终有效； 设为 (1) DB1：从盘车开始，监测同时有效； 设为 (2) DB2：从安全监察延时时间结束后，开始有效； 设为 (3) DB3：从运行后开始有效。
报警等级	用于定义保护触发时，控制器进行什么动作。详细参阅报警等级表。

### 电池低电压 (Batt. Undervolt)

I 控制器对电池电压进行检测，提供一个低限值的保护，供用户选择用于警告、故障停机和控制。如选择 A1/A2/A3 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“警告：电池电压过低”；如选择 B1/B2/B3 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“故障：电池电压过低”。

功能	选择“是”时，该监测功能有效； 选择“否”时，该监测功能无效。
限值	用于定义低电压保护的阈值。当电池电压达到或低于此阈值，持续时间超过延时时间，报警等级所定义的动作触发。
延时	如果低电压持续时间超过了所设定的延时时间值，报警等级所定义的动作触发；如果电压在延时终止前高于低电压限值，延时时间置零。
延时开始点	定义监测功能有效的时间范围： 设为 (0) DB0：始终有效； 设为 (1) DB1：从盘车开始，监测同时有效； 设为 (2) DB2：从安全监察延时时间结束后，开始有效； 设为 (3) DB3：从运行后开始有效。
报警等级	用于定义保护触发时，控制器进行什么动作。详细参阅报警等级表。

### 保养小时 (Maintenance hours)

I 控制器可以对发电机的运行时间进行累积，并与此预设的参数进行比较，提供一个机组保养时间限值的保护，供用户选择用于警告、故障停机和控制。如选择 A1/A2/A3 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“警告：保养”；如选择 B1/B2/B3 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“故障：保养”。

功能	选择“是”时，该监测功能有效； 选择“否”时，该监测功能无效。
限值	用于定义保养时间的阈值。当此参数设置有效的同时开始累积发电机的运行时间，当累积时间大于此设置值时，报警等级所定义的动作触发。
报警等级	用于定义保护触发时，控制器进行什么动作。详细参阅报警等级表。

### 保养天数 (Maintenance days)

I 控制器可以对发电机的运行天数进行累积，并与此预设的参数进行比较，提供一个机组保养时间限值的保护，供用户选择用于警告、故障停机和控制。如选择 A1/A2/A3 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“警告：保养”；如选择 B1/B2/B3 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“故障：保养”。

功能	选择“是”时，该监测功能有效； 选择“否”时，该监测功能无效。
限值	用于定义保养天数的阈值。当此参数设置有效的同时开始累积发电机的运行天数，当累积天数大于此设置值时，报警等级所定义的动作触发。
报警等级	用于定义保护触发时，控制器进行什么动作。详细参阅报警等级表。

### ECU 数据故障 (ECU Data fail)

I 控制器和发动机上的 ECU 通讯，在延时时间内控制器接受不到来自 ECU 的正常数据，触发一个报警动作。如选择 A1/A2/A3 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“警告：ECU 数据故障”；如选择 B1/B2/B3 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“故障：ECU 数据故障”。

功能	选择“是”时，该监测功能有效； 选择“否”时，该监测功能无效。
延时	如果低电压持续时间超过了所设定的延时时间值，报警等级所定义的动作触发；如果电压在延时终止前高于低电压限值，延时时间置零。
开始点	定义监测功能有效的时间范围： 设为 (0) DB0：始终有效； 设为 (1) DB1：从盘车开始，监测同时有效； 设为 (2) DB2：从安全监察延时时间结束后，开始有效； 设为 (3) DB3：从运行后开始有效。
报警等级	用于定义保护触发时，控制器进行什么动作。详细参阅报警等级表。



注意:

- | 在发动机停机时，ECU 关闭，这就意味着正常状况下，ECU 没有通讯，但不会触发故障保护。
- | 此保护功能只有在发动机类型选择“ECU”时才有效。

### ECU 警告 (ECU Warning)

I 当发动机上的 ECU 发生非停机故障，这是一个警告级别的故障，发动机继续运行，发动机制造商有时称这为“黄灯警报”。控制器接收到此信号后，可触发一个报警动作。如选择 A1/A2/A3 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“警告：ECU 警告”；如选择 B1/B2/B3 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“故障：ECU 警告”。

功能	选择“是”时，该监测功能有效； 选择“否”时，该监测功能无效。
延时	如果低电压持续时间超过了所设定的延时时间值，报警等级所定义的动作触发；如果电压在延时终止前高于低电压限值，延时时间置零。
开始点	定义监测功能有效的时间范围： 设为（0）：始终有效； 设为（1）：从盘车开始，监测同时有效； 设为（2）：从安全监察延时时间结束后，开始有效； 设为（3）：从运行后开始有效。
报警等级	用于定义保护触发时，控制器进行什么动作。详细参阅报警等级表。



注意：

- I ECU 警告对 ECU 本身只是警告级别的故障，发动机继续运行。如控制器用此信号来触发 4/5/6 报警等级，控制器的控制可以关闭发动机。
- I 此保护功能只有在发动机类型选择“ECU”时才有效。

### ECU 停机故障 (ECU Shutdown)

I 当发动机上的 ECU 发生停机故障，发动机停机，发动机制造商有时称这为“红灯警报”。控制器接收到此信号后，可触发一个报警动作。如选择 A1/A2/A3 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“警告：ECU 停机故障”；如选择 B1/B2/B3 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“故障：ECU 停机故障”。

功能	选择“是”时，该监测功能有效； 选择“否”时，该监测功能无效。
延时	如果低电压持续时间超过了所设定的延时时间值，报警等级所定义的动作触发；如果电压在延时终止前高于低电压限值，延时时间置零。
开始点	定义监测功能有效的时间范围： 设为（0）：始终有效； 设为（1）：从盘车开始，监测同时有效； 设为（2）：从安全监察延时时间结束后，开始有效； 设为（3）：从运行后开始有效。
报警等级	用于定义保护触发时，控制器进行什么动作。详细参阅报警等级表。

**油进水 (Water in fuel)**

当控制器接受到来自发动机上 ECU 的“油进水”的信号时，可触发一个报警动作。如选择 A1/A2/A3 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“警告：油进水”；如选择 B1/B2/B3 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“故障：油进水”。

功能	选择“是”时，该监测功能有效； 选择“否”时，该监测功能无效。
延时	如果低电压持续时间超过了所设定的延时时间值，报警等级所定义的动作触发；如果电压在延时终止前高于低电压限值，延时时间置零。
开始点	定义监测功能有效的时间范围： 设为（0）：始终有效； 设为（1）：从盘车开始，监测同时有效； 设为（2）：从安全监察延时时间结束后，开始有效； 设为（3）：从运行后开始有效。
报警等级	用于定义保护触发时，控制器进行什么动作。详细参阅报警等级表。



**注意：**

- 当控制器在收到 ECU 的“油进水”信号时，可能同时收到“ECU 警告”或“ECU 停机故障”信号。
- 此保护功能只有在发动机类型选择“ECU”时才有效。

7.4 设置模拟输入 (Analog INPUT)

序号	参数		设置范围	预设置
	英文	中文		
4.0	QUIT	退出		
4.1	P-sensor type	压力传感器类型	1 到 15 /不使用	4
4.2	<b>Oil-P low level1 (低油压等级值 1)</b>			
	Function	功能	0 否/1 是	1
	Limit	限值	0.0 到 150.0 Bar/PSI	1.4Bar
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
4.3	<b>Oil-P low level2 (低油压等级值 2)</b>			
	Function	功能	0 否/1 是	1
	Limit	限值	0.0 到 150.0 Bar/PSI	1.1Bar
	Delay	延时	0 到 999 秒	0 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	6
4.4	T-sensor type	温度传感器类型	1 到 15 /不使用	3
4.5	<b>High temp. level1 (高温等级值 1)</b>			
	Function	功能	0 否/1 是	1
	Limit	限值	50 到 320°C/°F	92°C
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
4.6	<b>High temp. level2 (高温等级值 2)</b>			
	Function	功能	0 否/1 是	1
	Limit	限值	50 到 320°C/°F	100°C
	Delay	延时	0 到 999 秒	0 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	6
4.7	Heater on level	预热开水平值	-20 到 320°C/°F	50°C
4.8	Heater off level	预热停水平值	-20 到 320°C/°F	60°C
4.9	Cooler on level	冷却开水平值	-20 到 320°C/°F	80°C
4.10	Cooler off level	冷却停水平值	-20 到 320°C/°F	70°C
4.11	Fuel sensor type	油位传感器类型	1 到 15 /不使用	3
4.12	<b>Low fuel level1 (低油位等级值 1)</b>			
	Function	功能	0 否/1 是	0
	Limit	限值	0 到 100%	20%
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
4.13	<b>Low fuel level 2 (低油位等级值 2)</b>			
	Function	功能	0 否/1 是	0
	Limit	限值	0 到 100%	10%
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2

4.14	<b>High fuel level1 (高油位等级值 1)</b>			
	Function	功能	0 否/1 是	0
	Limit	限值	0 到 100%	90%
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
4.15	<b>High fuel level2 (高油位等级值 2)</b>			
	Function	功能	0 否/1 是	0
	Limit	限值	0 到 100%	100%
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
4.16	Fuel pump ON	油泵开水平值	0 到 100%	20%
4.17	Fuel pump OFF	油泵停水平值	0 到 100%	70%
4.18	AUX sensor1 use	辅助传感器 1 用途	不使用/1 油压/2 温度	1
4.19	AUX sensor1 type	辅助传感器 1 类型	1 到 15	4
4.20	<b>AUX1 low P level1 (辅助 1 低压等级 1)</b>			
	Function	功能	0 否/1 是	0
	Limit	限值	0.0 到 150.0 Bar/PSI	1.4Bar
	Delay	延时	0 到 999 秒	0 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
4.21	<b>AUX1 low P level2 (辅助 1 低压等级 2)</b>			
	Function	功能	0 否/1 是	0
	Limit	限值	0.0 到 150.0 Bar/PSI	1.1Bar
	Delay	延时	0 到 999 秒	0 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
4.22	<b>AUX1 high P level1 (辅助 1 高压等级 1)</b>			
	Function	功能	0 否/1 是	0
	Limit	限值	0.0 到 150.0 Bar/PSI	7.0Bar
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
4.23	<b>AUX1 high P level2 (辅助 1 高压等级 2)</b>			
	Function	功能	0 否/1 是	0
	Limit	限值	0.0 到 150.0 Bar/PSI	8.0Bar
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
4.24	<b>AUX1 low T level1 (辅助 1 低温等级 1)</b>			
	Function	功能	0 否/1 是	0
	Limit	限值	-20 到 320°C/°F	60°C
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2



4.25	<b>AUX1 low T level2 (辅助 1 低温等级 2)</b>			
	Function	功能	0 否/1 是	0
	Limit	限值	-20 到 320°C/°F	50°C
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
4.26	<b>AUX1 high T level1 (辅助 1 高温等级 1)</b>			
	Function	功能	0 否/1 是	0
	Limit	限值	-20 到 320°C/°F	90°C
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
4.27	<b>AUX1 high T level2 (辅助 1 高温等级 2)</b>			
	Function	功能	0 否/1 是	0
	Limit	限值	-20 到 320°C/°F	100°C
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
4.28	Heater1 on level	预热 1 开水平值	-20 到 320°C/°F	50°C
4.29	Heater1 off level	预热 1 停水平值	-20 到 320°C/°F	60°C
4.30	Cooler1 on level	冷却 1 开水平值	-20 到 320°C/°F	80°C
4.31	Cooler1 off level	冷却 1 停水平值	-20 到 320°C/°F	70°C
4.32	AUX sensor2 use	辅助传感器 2 用途	不使用/1 油压/2 温度	2
4.33	AUX sensor2 type	辅助传感器 2 类型	1 到 15	3
4.34	<b>AUX2 low P level1 (辅助 2 低压等级 1)</b>			
	Function	功能	0 否/1 是	0
	Limit	限值	0.0 到 150.0 Bar/PSI	1.4Bar
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
4.35	<b>AUX2 low P level2 (辅助 2 低压等级 2)</b>			
	Function	功能	0 否/1 是	0
	Limit	限值	0.0 到 150.0 Bar/PSI	1.1Bar
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
4.36	<b>AUX2 high P level1 (辅助 2 高压等级 1)</b>			
	Function	功能	0 否/1 是	0
	Limit	限值	0.0 到 150.0 Bar/PSI	7.0Bar
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
4.37	<b>AUX2 high P level2 (辅助 2 高压等级 2)</b>			
	Function	功能	0 否/1 是	0
	Limit	限值	0.0 到 150.0 Ba /PSI	8.0Bar
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2

4.38	<b>AUX2 low T level1 (辅助 2 低温等级 1)</b>			
	Function	功能	0 否/1 是	0
	Limit	限值	-20 到 320°C/°F	60°C
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
4.39	<b>AUX2 low T level2 (辅助 2 低温等级 2)</b>			
	Function	功能	0 否/1 是	0
	Limit	限值	-20 到 320°C/°F	50°C
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
4.40	<b>AUX2 high T level1 (辅助 2 高温等级 1)</b>			
	Function	功能	0 否/1 是	0
	Limit	限值	-20 到 320°C/°F	90°C
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
4.41	<b>AUX2 high T level2 (辅助 2 高温等级 2)</b>			
	Function	功能	0 否/1 是	0
	Limit	限值	-20 到 320°C/°F	100°C
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	3
	ALM. class	报警等级	0 到 6	2
4.42	Heater2 on level	预热 2 开水平值	-20 到 320°C/°F	50°C
4.43	Heater2 off level	预热 2 停水平值	-20 到 320°C/°F	60°C
4.44	Cooler2 on level	冷却 2 开水平值	-20 到 320°C/°F	80°C
4.45	Cooler2 off level	冷却 2 停水平值	-20 到 320°C/°F	70°C

菜单注释:

**压力传感器类型 (P-sensor type)**

I 用于定义油压传感器的类型。

I 控制器内置多种压力传感器类型供选择，如以下压力传感器类型表:

代码	类型	备注
0	不使用	
1	低油压开关 1	闭合（低电平）有效
2	低油压开关 2	断开（高电平）有效
3	VDO 5 bar	
4	VDO 10 bar	
5	Datcon 7 bar	
6	Murphy 7 bar	
7	定义 1	
8	定义 2	
9	定义 3	
10	定义 4	
11	自定义 1	
12	自定义 2	
13	自定义 3	
14		
15		



**告诫:**

I 压力传感器用于压力测量，此测量压力值用于发动机低油压保护功能，其测量准确度关系到控制器的正常控制和保护功能的有效与否，所以正确选择压力传感器类型或自定义传感器参数是非常重要的。否则，可能造成发动机的损坏。

I 以上压力传感器参数如下:

**VDO 5 bar:**

P(Bar)	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5
P(PSI)	0	7.3	14.5	21.8	29.0	36.3	43.5	50.8	58.0	65.3	72.5
R(Ω)	11	29	47	65	82	100	117	134	151	167	184

**VDO 10 bar:**

P(Bar)	0.0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
P(PSI)	0	14.5	29.0	43.5	58.0	72.5	87.0	101.5	116.0	130.5	145.0
R(Ω)	10	31	52	71	90	106	124	140	155	170	184

**Datcon 7 bar:**

P(Bar)	0.0	0.7	1.4	2.1	2.8	3.4	4.1	4.8	5.5	6.2	6.9
P(PSI)	0	10.0	20.0	30.0	40.0	50.0	60.0	70.0	80.0	90.0	100.0
R(Ω)	240	200	165	135	115	95	78	63	48	35	25

**Murphy 7 bar:**

P(Bar)	0.0	0.7	1.4	2.1	2.8	3.4	4.1	4.8	5.5	6.2	6.9
P(PSI)	0	10.0	20.0	30.0	40.0	50.0	60.0	70.0	80.0	90.0	100.0
R(Ω)	240	205	171	143	123	103	88	74	60	47	33

**定义 1:**

P(Bar)	0.0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
P(PSI)	0	14.5	29.0	43.5	58.0	72.5	87.0	101.5	116.0	130.5	145.0
R(Ω)	15	31	49	66	85	101	117	132	149	164	178

**定义 2:**

P(Bar)	0.0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
P(PSI)	0	14.5	29.0	43.5	58.0	72.5	87.0	101.5	116.0	130.5	145.0
R(Ω)	30	41	65	88	110	115	145	150	172	185	190

**定义 3:**

P(Bar)	0	1.7	3.4	5.2	6.9	8.6	10.3				
P(PSI)	0	25	50	75	100	125	150				
R(Ω)	21	36	52	72	84	100	120				

**定义 4:**

P(Bar)	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0		
P(PSI)	14.5	29.0	43.5	58.0	72.5	87.0	101.5	116.0	130.5		
R(Ω)	195	155	127	107	88	72	61	54	48		



**注意:**

- ! “自定义”是指用户可以根据其传感器的参数自行输入数据，其中自定义 1 只能在应用软件上进行，定义 2/定义 3 同时可在控制器操作界面上进行。
- ! 自定义操作时，传感器数据需根据电阻由小到大的顺序排列，按“电阻一一对应值”逐项输入。

**低油压等级值 1&2 (Oil-P low level 1&2)**

- ! 控制器提供两个等级的低油压限值监测，供用户选择用于警告、故障停机和控制。如选择 A1/A2/A3 报警等级，如保护功能触发，LCD 屏幕显示“警告：低油压等级值 1”或“警告：低油压等级值 2”；如选择 B1/B2/B3 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“故障：低油压等级值 1”或“故障：低油压等级值 2”。

功能	选择“是”时，该监测功能有效； 选择“否”时，该监测功能无效。
限值	用于定义发动机机油压力保护的阈值。当发动机机油压力达到或低于此阈值，持续时间超过延时时间，报警等级所定义的动作触发。
延时	如果低油压持续时间超过了所设定的延时时间值，报警等级所定义的动作触发；如果低油压在延时终止前低于低速限值，延时时间置零。
开始点	定义监测功能有效的时间范围： 设为 (0)：始终有效； 设为 (1)：从盘车开始，监测同时有效； 设为 (2)：从安全监察延时时间结束后，开始有效； 设为 (3)：从运行后开始有效。
报警等级	用于定义保护触发时，控制器进行什么动作。详细参阅报警等级配置表。

**温度传感器类型 (T-sensor type)**

I 用于定义温度传感器的类型。

I 控制器内置多种温度传感器类型供选择，如以下温度传感器类型表：

代码	类型	备注
0	不使用	
1	高温开关 1	闭合（低电平）有效
2	高温开关 2	断开（高电平）有效
3	VDO 120°C	
4	VDO 150°C	
5	Datcon	
6	Murphy	
7	Pt100	
8	定义 1	
9	定义 2	
10	定义 3	
11	定义 4	
12	自定义 1	
13	自定义 2	
14	自定义 3	



**告诫：**

I 温度传感器用于温度测量，此测量温度值用于发动机高温保护功能，其测量准确度关系到控制器的正常控制和保护功能的有效与否，所以正确选择温度传感器类型或自定义传感器参数是非常重要的。否则，可能造成发动机的损坏。

I 以上温度传感器参数如下：

**VDO 120°C:**

T(°C)	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
T(°F)	104	122	140	158	176	194	212	230	248	266	284
R(Ω)	291	197	134	97	70	51	38	29	22	18	15

**VDO 150°C:**

T(°C)	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
T(°F)	122	140	158	176	194	212	230	248	266	284	302
R(Ω)	322	221	155	112	93	62	47	37	29	23	19

**Datcon:**

T(°C)	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
T(°F)	104	122	140	158	176	194	212	230	248	266	284
R(Ω)	900	600	400	278	200	141	104	74	50	27	4

**Murphy:**

T(°C)	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
T(°F)	104	122	140	158	176	194	212	230	248	266	284
R(Ω)	1029	680	460	321	227	164	120	89	74	52	40

**PT100:**

T(°C)	-100	-50	0	20	40	60	80	100	150	200	300
T(°F)	-148	-58	32	68	104	140	176	212	302	392	572
R(Ω)	60	81	100	108	116	123	131	139	157	176	212

**定义 1:**

T(°C)	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
T(°F)	68	86	104	122	140	158	176	194	212	230	248
R(Ω)	900	600	420	282	152	113	86	62	48	40	30

**定义 2:**

T(°C)	30	50	60	70	80	90	100	110	120
T(°F)	86	122	140	158	176	194	212	230	248
R(Ω)	980	400	265	180	125	90	65	50	38

**定义 3:**

T(°C)	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
T(°F)	68	86	104	122	140	158	176	194	212	230	248
R(Ω)	805	540	380	260	175	118	83	58	42	30	21

**定义 4:**

T(°C)	28	35	40	50	60	70	80	90	95	98
T(°F)	82	95	104	122	140	158	176	194	203	208
R(Ω)	579	404	342	250	179	136	103	77	67	63



**注意:**

- ! “自定义”是指用户可以根据其传感器的参数自行输入数据，其中自定义 1 只能在应用软件上进行，定义 2/定义 3 同时可在控制器操作界面上进行。
- ! 自定义操作时，传感器数据需根据电阻由小到大的顺序排列，按“电阻一一对应值”逐项输入。

**高温等级值 1&2 (High temp. level 1&2)**

! 控制器提供两个等级的高温限值监测，供用户选择用于警告、故障停机和控制。如选择 A1/A2/A3 报警等级，如保护功能触发，LCD 屏幕显示“警告：高温等级值 1”或“警告：高温等级值 2”；如选择 B1/B2/B3 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“故障：高温等级值 1”或“故障：高温等级值 2”。

功能	选择“是”时，该监测功能有效； 选择“否”时，该监测功能无效。
限值	用于定义高温保护的阈值。当发动机的温度达到或高于此阈值，持续时间超过延长时间，报警等级所定义的动作触发。
延时	如果高温持续时间超过了所设定的延长时间值，报警等级所定义的动作触发；如果温度在延时终止前低于限值，延长时间置零。
开始点	定义监测功能有效的时间范围： 设为 (0)：始终有效； 设为 (1)：从盘车开始，监测同时有效； 设为 (2)：从安全监察延长时间结束后，开始有效； 设为 (3)：从运行后开始有效。

报警等级	用于定义保护触发时，控制器进行什么动作。详细参阅报警等级配置表。
------	----------------------------------

**预热开水平值 (Heater on level)**

- l 此参数用于设置控制器选择预热模式 5 时被定义为“**预热**”继电器动作的温度低限值，和设置“**预热控制**”继电器动作的温度低限值。
- l 要此参数有效，**温度传感器类型**不能设置为“不使用”和“开关”。

**预热停水平值 (Heater off level)**

- l 此参数用于设置控制器选择预热模式 5 时被定义为“**预热**”继电器停止动作的温度高限值，和设置“**预热控制**”继电器停止动作的温度高限值。
- l 要此参数有效，**温度传感器类型**不能设置为“不使用”和“开关”。

**冷却开水平值 (Cooler on level)**

- l 此参数用于设置被定义为“**冷却控制**”继电器动作的温度高限值。
- l 要此参数有效，**温度传感器类型**不能设置为“不使用”和“开关”。

**冷却停水平值 (Cooler off level)**

- l 此参数用于设置被定义为“**冷却控制**”继电器停止动作的温度低限值。
- l 要此参数有效，**温度传感器类型**不能设置为“不使用”和“开关”。

**油位传感器类型 (Fuel sensor type)**

- l 用于定义油位传感器的类型。
- l 控制器内置多种油位传感器类型供选择，如以下油位传感器类型表：

代码	类型	备注
0	不使用	
1	低油位开关 1	闭合（低电平）有效
2	低油位开关 2	断开（高电平）有效
3	自定义 1	
4	自定义 2	
5		

**低油位等级值 1&2 (Low fuel level 1&2)**

I 控制器提供两个等级的低油位限值监测，供用户选择用于警告、故障停机和控制。如选择 A1/A2/A3 报警等级，如保护功能触发，LCD 屏幕显示“警告：低油位等级值 1”或“警告：低油位等级值 2”；如选择 B1/B2/B3 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“故障：低油位等级值 1”或“故障：低油位等级值 2”。

功能	选择“是”时，该监测功能有效； 选择“否”时，该监测功能无效。
限值	用于定义发动机燃油低油位保护的阈值。当燃油的油位达到或低于此阈值，持续时间超过延时时间，报警等级所定义的动作触发。
延时	如果低油位持续时间超过了所设定的延时时间值，报警等级所定义的动作触发；如果低油位在延时终止前高于限值，延时时间置零。
开始点	定义监测功能有效的时间范围： 设为（0）：始终有效； 设为（1）：从盘车开始，监测同时有效； 设为（2）：从安全监察延时时间结束后，开始有效； 设为（3）：从运行后开始有效。
报警等级	用于定义保护触发时，控制器进行什么动作。详细参阅报警等级配置表。

**高油位等级值 1&2 (High fuel level 1&2)**

I 控制器提供两个等级的高油位限值监测，供用户选择用于警告、故障停机和控制。如选择 A1/A2/A3 报警等级，如保护功能触发，LCD 屏幕显示“警告：高油位等级值 1”或“警告：高油位等级值 2”；如选择 B1/B2/B3 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“故障：高油位等级值 1”或“故障：高油位等级值 2”。

功能	选择“是”时，该监测功能有效； 选择“否”时，该监测功能无效。
限值	用于定义发动机燃油高油位保护的阈值。当燃油的油位达到或高于此阈值，持续时间超过延时时间，报警等级所定义的动作触发。
延时	如果高油位持续时间超过了所设定的延时时间值，报警等级所定义的动作触发；如果高油位在延时终止前高于限值，延时时间置零。
开始点	定义监测功能有效的时间范围： 设为（0）：始终有效； 设为（1）：从盘车开始，监测同时有效； 设为（2）：从安全监察延时时间结束后，开始有效； 设为（3）：从运行后开始有效。
报警等级	用于定义保护触发时，控制器进行什么动作。详细参阅报警等级配置表。



**油泵开水平值 (Fuel pump ON)**

- l 当**油位传感器类型**参数设置为“3”以上时，此参数设置才有效。
- l 此参数用于设置被定义为“油泵控制”继电器闭合的燃油位低限值。
- l 控制器通过油位传感器检测发动机日用油箱的油位，当油位低于设置值时，“油泵控制”继电器闭合输出。

**油泵停水平值 (Fuel pump OFF)**

- l 当**油位传感器类型**参数设置为“3”以上时，此参数设置才有效。
- l 此参数用于设置被定义为“油泵控制”继电器断开的燃油位高限值。
- l 控制器通过油位传感器检测发动机日用油箱的油位，当油位高于设置值时，“油泵控制”继电器断开输出。

**辅助传感器 1 用途 (AUX sensor1 use)**

- l 此参数用于设置**辅助传感器 1**端口的功能。
- l 当参数设置为“0”时，此端口无用途。
- l 当参数设置为“1”时，此端口接压力传感器。
- l 当参数设置为“2”时，此端口接温度传感器。

**辅助传感器 1 类型 (AUX sensor1 type)**

- l 用于定义**辅助传感器 1**的类型。
- l 当为温度传感器时，控制器内置多种温度传感器类型供选择，参阅温度传感器类型表。
- l 当为压力传感器时，控制器内置多种压力传感器类型供选择，参阅压力传感器类型表。

**辅助 1 低压等级 1&2 (AUX1 low P level 1&2)**

- l 当**辅助传感器 1 用途**参数设置为“1”时，此参数设置才有效。
- l 控制器为**辅助 1**压力传感器提供两个等级的低压力限值监测，供用户选择用于警告、故障停机和控制。如选择 **A1/A2/A3** 报警等级，如保护功能触发，LCD 屏幕显示“警告：辅助 1 低压等级 1”或“警告：辅助 1 低压等级 2”；如选择 **B1/B2/B3** 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“故障：辅助 1 低压等级 1”或“故障：辅助 1 低压等级 2”。

功能	选择“是”时，该监测功能有效； 选择“否”时，该监测功能无效。
限值	用于定义 <b>辅助 1</b> 压力传感器低限制保护的阈值。当压力达到或低于此阈值，持续时间超过延时时间，报警等级所定义的动作触发。
延时	如果低压力持续时间超过了所设定的延时时间值，报警等级所定义的动作触发；如果压力在延时终止前高于限值，延时时间置零。
开始点	定义监测功能有效的时间范围： 设为（0）：始终有效； 设为（1）：从盘车开始，监测同时有效； 设为（2）：从安全监察延时时间结束后，开始有效； 设为（3）：从运行后开始有效。
报警等级	用于定义保护触发时，控制器进行什么动作。详细参阅报警等级配置表。

**辅助 1 高压等级 1&2 (AUX1 high P level 1&2)**

- I 当**辅助传感器 1 用途**参数设置为“1”时，此参数设置才有效。
- I 控制器为辅助 1 压力传感器提供两个等级的高压力限值监测，供用户选择用于警告、故障停机和控制。如选择 A1/A2/A3 报警等级，如保护功能触发，LCD 屏幕显示“警告：辅助 1 高压等级 1”或“警告：辅助 1 高压等级 2”；如选择 B1/B2/B3 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“故障：辅助 1 高压等级 1”或“故障：辅助 1 高压等级 2”。

功能	选择“是”时，该监测功能有效； 选择“否”时，该监测功能无效。
限值	用于定义辅助 1 压力传感器低限制保护的阈值。当压力达到或高于此阈值，持续时间超过延时时间，报警等级所定义的动作触发。
延时	如果高压力持续时间超过了所设定的延时时间值，报警等级所定义的动作触发；如果压力在延时终止前低于限值，延时时间置零。
开始点	定义监测功能有效的时间范围： 设为（0）：始终有效； 设为（1）：从盘车开始，监测同时有效； 设为（2）：从安全监察延时时间结束后，开始有效； 设为（3）：从运行后开始有效。
报警等级	用于定义保护触发时，控制器进行什么动作。详细参阅报警等级配置表。

**辅助 1 低温等级 1&2 (AUX1 low T level 1&2)**

- I 当**辅助传感器 1 用途**参数设置为“2”时，此参数设置才有效。
- I 控制器为辅助 1 温度传感器提供两个等级的低温度限值监测，供用户选择用于警告、故障停机和控制。如选择 A1/A2/A3 报警等级，如保护功能触发，LCD 屏幕显示“警告：辅助 1 低温等级 1”或“警告：辅助 1 低温等级 2”；如选择 B1/B2/B3 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“故障：辅助 1 低温等级 1”或“故障：辅助 1 低温等级 2”。

功能	选择“是”时，该监测功能有效； 选择“否”时，该监测功能无效。
限值	用于定义辅助 1 温度传感器低限制保护的阈值。当温度达到或低于此阈值，持续时间超过延时时间，报警等级所定义的动作触发。
延时	如果低温度持续时间超过了所设定的延时时间值，报警等级所定义的动作触发；如果温度在延时终止前高于限值，延时时间置零。
开始点	定义监测功能有效的时间范围： 设为（0）：始终有效； 设为（1）：从盘车开始，监测同时有效； 设为（2）：从安全监察延时时间结束后，开始有效； 设为（3）：从运行后开始有效。
报警等级	用于定义保护触发时，控制器进行什么动作。详细参阅报警等级配置表。

### 辅助 1 高温等级 1&2 (AUX1 high T level 1&2)

- l 当**辅助传感器 1 用途**参数设置为“2”时，此参数设置才有效。
- l 控制器为辅助 1 温度传感器提供两个等级的高温限值监测，供用户选择用于警告、故障停机和控制。如选择 A1/A2/A3 报警等级，如保护功能触发，LCD 屏幕显示“警告：辅助 1 高温等级 1”或“警告：辅助 1 高温等级 2”；如选择 B1/B2/B3 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“故障：辅助 1 高温等级 1”或“故障：辅助 1 高温等级 2”。

功能	选择“是”时，该监测功能有效； 选择“否”时，该监测功能无效。
限值	用于定义辅助 1 温度传感器高限制保护的阈值。当温度达到或高于此阈值，持续时间超过延时时间，报警等级所定义的动作触发。
延时	如果高温持续时间超过了所设定的延时时间值，报警等级所定义的动作触发；如果温度在延时终止前低于限值，延时时间置零。
开始点	定义监测功能有效的时间范围： 设为（0）：始终有效； 设为（1）：从盘车开始，监测同时有效； 设为（2）：从安全监察延时时间结束后，开始有效； 设为（3）：从运行后开始有效。
报警等级	用于定义保护触发时，控制器进行什么动作。详细参阅报警等级配置表。

### 预热 1 开水平值 (Heater1 on level)

- l 此参数用于设置控制器选择预热模式 6 时被定义为“**预热**”继电器动作的温度低限值，和设置“**预热 1 控制**”继电器动作的温度低限值。
- l 要此参数有效，**辅助传感器 1 类型**不能设置为“不使用”和“开关”。

### 预热 1 停水平值 (Heater1 off level)

- l 此参数用于设置控制器选择预热模式 6 时被定义为“**预热**”继电器停止动作的温度高限值，和设置“**加热 1 控制**”继电器停止动作的温度高限值。
- l 要此参数有效，**辅助传感器 1 类型**不能设置为“不使用”和“开关”。

### 冷却 1 开水平值 (Cooler1 on level)

- l 此参数用于设置被定义为“**冷却 1 控制**”继电器动作的温度高限值。
- l 要此参数有效，**辅助温度传感器 1 类型**不能设置为“不使用”和“开关”。

### 冷却 1 停水平值 (Cooler1 off level)

- l 此参数用于设置被定义为“**冷却 1 控制**”继电器停止动作的温度低限值。
- l 要此参数有效，**辅助温度传感器 1 类型**不能设置为“不使用”和“开关”。

### 辅助传感器 2 用途 (AUX sensor2 use)

- l 此参数用于设置**辅助传感器 2 端口**的功能。
- l 当参数设置为“0”时，此端口无用途。
- l 当参数设置为“1”时，此端口接压力传感器。
- l 当参数设置为“2”时，此端口接温度传感器。

**辅助传感器 2 类型 (AUX sensor2 type)**

- l 用于定义辅助传感器 2 的类型。
- l 当为温度传感器时，控制器内置多种温度传感器类型供选择，参阅温度传感器类型表。
- l 当为压力传感器时，控制器内置多种压力传感器类型供选择，参阅压力传感器类型表。

**辅助 2 低压等级 1&2 (AUX2 low P level 1&2)**

- l 当**辅助传感器 2 用途**参数设置为“1”时，此参数设置才有效。
- l 控制器为辅助 2 压力传感器提供两个等级的低压力限值监测，供用户选择用于警告、故障停机和控制。如选择 A1/A2/A3 报警等级，如保护功能触发，LCD 屏幕显示“警告：辅助 2 低压等级 1”或“警告：辅助 2 低压等级 2”；如选择 B1/B2/B3 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“故障：辅助 2 低压等级 1”或“故障：辅助 2 低压等级 2”。

功能	选择“是”时，该监测功能有效； 选择“否”时，该监测功能无效。
限值	用于定义辅助 2 压力传感器低限制保护的阈值。当压力达到或低于此阈值，持续时间超过延时时间，报警等级所定义的动作触发。
延时	如果低压力持续时间超过了所设定的延时时间值，报警等级所定义的动作触发；如果压力在延时终止前高于限值，延时时间置零。
开始点	定义监测功能有效的时间范围： 设为 (0)：始终有效； 设为 (1)：从盘车开始，监测同时有效； 设为 (2)：从安全监察延时时间结束后，开始有效； 设为 (3)：从运行后开始有效。
报警等级	用于定义保护触发时，控制器进行什么动作。详细参阅报警等级配置表。

**辅助 2 高压等级 1&2 (AUX2 high P level 1&2)**

- l 当**辅助传感器 2 用途**参数设置为“1”时，此参数设置才有效。
- l 控制器为辅助 2 压力传感器提供两个等级的高压力限值监测，供用户选择用于警告、故障停机和控制。如选择 A1/A2/A3 报警等级，如保护功能触发，LCD 屏幕显示“警告：辅助 2 高压等级 1”或“警告：辅助 2 高压等级 2”；如选择 B1/B2/B3 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“故障：辅助 2 高压等级 1”或“故障：辅助 2 高压等级 2”。

功能	选择“是”时，该监测功能有效； 选择“否”时，该监测功能无效。
限值	用于定义辅助 2 压力传感器低限制保护的阈值。当压力达到或高于此阈值，持续时间超过延时时间，报警等级所定义的动作触发。
延时	如果高压力持续时间超过了所设定的延时时间值，报警等级所定义的动作触发；如果压力在延时终止前低于限值，延时时间置零。
开始点	定义监测功能有效的时间范围： 设为 (0)：始终有效； 设为 (1)：从盘车开始，监测同时有效； 设为 (2)：从安全监察延时时间结束后，开始有效； 设为 (3)：从运行后开始有效。
报警等级	用于定义保护触发时，控制器进行什么动作。详细参阅报警等级配置表。

**辅助 2 低温等级 1&2 (AUX2 low T level 1&2)**

- I 当**辅助传感器 2 用途**参数设置为“2”时，此参数设置才有效。
- I 控制器为辅助 2 温度传感器提供两个等级的低温度限值监测，供用户选择用于警告、故障停机和控制。如选择 A1/A2/A3 报警等级，如保护功能触发，LCD 屏幕显示“警告：辅助 2 低温等级 1”或“警告：辅助 2 低温等级 2”；如选择 B1/B2/B3 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“故障：辅助 2 低温等级 1”或“故障：辅助 2 低温等级 2”。

功能	选择“是”时，该监测功能有效； 选择“否”时，该监测功能无效。
限值	用于定义辅助 2 温度传感器低限制保护的阈值。当温度达到或低于此阈值，持续时间超过延时时间，报警等级所定义的动作触发。
延时	如果低温度持续时间超过了所设定的延时时间值，报警等级所定义的动作触发；如果温度在延时终止前高于限值，延时时间置零。
开始点	定义监测功能有效的时间范围： 设为（0）：始终有效； 设为（1）：从盘车开始，监测同时有效； 设为（2）：从安全监察延时时间结束后，开始有效； 设为（3）：从运行后开始有效。
报警等级	用于定义保护触发时，控制器进行什么动作。详细参阅报警等级配置表。

**辅助 2 高温等级 1&2 (AUX2 high T level 1&2)**

- I 当**辅助传感器 2 用途**参数设置为“2”时，此参数设置才有效。
- I 控制器为辅助 2 温度传感器提供两个等级的高温度限值监测，供用户选择用于警告、故障停机和控制。如选择 A1/A2/A3 报警等级，如保护功能触发，LCD 屏幕显示“警告：辅助 2 高温等级 1”或“警告：辅助 2 高温等级 2”；如选择 B1/B2/B3 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“故障：辅助 2 高温等级 1”或“故障：辅助 2 高温等级 2”。

功能	选择“是”时，该监测功能有效； 选择“否”时，该监测功能无效。
限值	用于定义辅助 2 温度传感器高限制保护的阈值。当温度达到或高于此阈值，持续时间超过延时时间，报警等级所定义的动作触发。
延时	如果高温持续时间超过了所设定的延时时间值，报警等级所定义的动作触发；如果温度在延时终止前低于限值，延时时间置零。
开始点	定义监测功能有效的时间范围： 设为（0）：始终有效； 设为（1）：从盘车开始，监测同时有效； 设为（2）：从安全监察延时时间结束后，开始有效； 设为（3）：从运行后开始有效。
报警等级	用于定义保护触发时，控制器进行什么动作。详细参阅报警等级配置表。

**预热 2 开水平值 (Heater2 on level)**

- | 此参数用于设置控制器选择预热模式 7 时被定义为“**预热**”继电器动作的温度低限值，和设置“**预热 2 控制**”继电器动作的温度低限值。
- | 要此参数有效，**辅助温度传感器 2 类型**不能设置为“不使用”和“开关”。

**预热 2 停水平值 (Heater2 off level)**

- | 此参数用于设置控制器选择预热模式 7 时被定义为“**预热**”继电器停止动作的温度高限值，和设置“**预热 2 控制**”继电器停止动作的温度高限值。
- | 要此参数有效，**辅助温度传感器 2 类型**不能设置为“不使用”和“开关”。

**冷却 2 开水平值 (Cooler2 on level)**

- | 此参数用于设置被定义为“**冷却 2 控制**”继电器动作的温度高限值。
- | 要此参数有效，**辅助温度传感器 2 类型**不能设置为“不使用”和“开关”。

**冷却 2 停水平值 (Cooler2 off level)**

- | 此参数用于设置被定义为“**冷却 2 控制**”继电器停止动作的温度低限值。
- | 要此参数有效，**辅助温度传感器 2 类型**不能设置为“不使用”和“开关”。

7.5 设置开关输入输出 (Discrete IN/OUT)

序号	参数		设置范围	预设置
	英文	中文		
5.0	QUIT	退出		
5.1	D-Input 1 config (开关量输入 1 定义)			
	Function	功能	0 到 41	6
	Logic	逻辑	0 闭合/1 断开	/
	Delay	延时	0 到 999 秒	/
	Delay by	开始点	0 到 3	/
	ALM. class	报警等级	0 到 6	/
5.2	D-Input 2 config (开关量输入 2 定义)			
	Function	功能	0 到 41	2
	Logic	逻辑	0 闭合/1 断开	/
	Delay	延时	0 到 999 秒	/
	Delay by	开始点	0 到 3	/
	ALM. class	报警等级	0 到 6	/
5.3	D-Input 3 config (开关量输入 3 定义)			
	Function	功能	0 到 41	3
	Logic	逻辑	0 闭合/1 断开	/
	Delay	延时	0 到 999 秒	/
	Delay by	开始点	0 到 3	/
	ALM. class	报警等级	0 到 6	/
5.4	D-Input 4 config (开关量输入 4 定义)			
	Function	功能	0 到 41	4
	Logic	逻辑	0 闭合/1 断开	/
	Delay	延时	0 到 999 秒	/
	Delay by	开始点	0 到 3	/
	ALM. class	报警等级	0 到 6	/
5.5	D-Input 5 config (开关量输入 5 定义)			
	Function	功能	0 到 41	1
	Logic	逻辑	0 闭合 /1 断开	0
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	0
	ALM. class	报警等级	0 到 6	6
5.6	D-Input 6 config (开关量输入 6 定义)			
	Function	功能	0 到 41	1
	Logic	逻辑	0 闭合/1 断开	0
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	0
	ALM. class	报警等级	0 到 6	6
5.7	D-Input 7 config (开关量输入 7 定义)			
	Function	功能	0 到 41	1
	Logic	逻辑	0 闭合/1 断开	0
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	0
	ALM. class	报警等级	0 到 6	6

5.8	D-Input 8 config (开关量输入 8 定义)			
	Function	功能	0 到 41	1
	Logic	逻辑	0 闭合/1 断开	0
	Delay	延时	0 到 999 秒	1 秒
	Delay by	开始点	0 到 3	0
	ALM. class	报警等级	0 到 6	6
5.9	Relay 1 Config (继电器 1 定义)			
	Function	功能	0 到 120	2
	Logic	逻辑	0 常开/1 常闭	0
5.10	Relay 2 Config (继电器 2 定义)			
	Function	功能	0 到 120	1
	Logic	逻辑	0 常开/1 常闭	0
5.11	Relay 3 Config (继电器 3 定义)			
	Function	功能	0 到 120	0
	Logic	逻辑	0 常开/1 常闭	0
5.12	Relay 4 Config (继电器 4 定义)			
	Function	功能	0 到 120	0
	Logic	逻辑	0 常开/1 常闭	0
5.13	Relay 5 Config (继电器 5 定义)			
	Function	功能	0 到 120	0
	Logic	逻辑	0 常开/1 常闭	0
5.14	Relay 6 Config (继电器 6 定义)			
	Function	功能	0 到 120	0
	Logic	逻辑	0 常开/1 常闭	0
5.15	Relay 7 Config (继电器 7 定义)			
	Function	功能	0 到 120	0
	Logic	逻辑	0 常开/1 常闭	0
5.16	Relay 8 Config (继电器 8 定义)			
	Function	功能	0 到 120	0
	Logic	逻辑	0 常开/1 常闭	0



菜单注释:

**开关量输入\*定义 (D-Input \* config)**

I 用于定义开关量输入的功能。

功能	定义开关量输入的作用，控制器内置多种功能供用户选择，如下“可定义开关量输入功能表”。
逻辑	选择“0”时，开关量输入在闭合时（低电平）有效； 选择“1”时，开关量输入在开路时有效。
延时	如果开关量有效持续时间超过了所设定的延时时间值，报警等级所定义的动作触发；如开关量有效在延时终止前变为无效，延时时间置零。
开始点	定义开关量监测的有效的时间范围： 设为（0）：始终有效； 设为（1）：从盘车开始，监测同时有效； 设为（2）：从安全监察延时时间结束后，开始有效； 设为（3）：从运行后开始有效。
报警等级	用于定义保护触发时，控制器进行什么动作。详细参阅报警等级表。



**注意:**

I 只有在**功能**设置为“1”时，即开关量输入功能用户自定义时，**延时**、**开始点**和**报警等级**等项目的参数设置才有效。

I 可定义开关量输入功能表如下:

代码	功能	描述
0	不使用 (Not used)	
1	用户定义 (User configured)	当选择此功能时，用户可以使用 <b>开关量输入用户定义</b> 菜单对此开关量的功能进行配置。
2	油压开关 (Oil pressure switch)	选择此功能的开关量输入端口外接一个安装在发动机上的压力开关，并通过开关的限值动作来触发发动机低油压保护。控制器允许油压开关作为低油压保护和以压力传感器的测量作为发动机低油压保护同时存在。低油压触发的报警等级，根据低油压报警等级 2 配置表已定义的功能进行选择。
3	高温开关 (Temp. high switch)	选择此功能的开关量输入端口外接一个安装在发动机上的温度开关，并通过开关的限值动作来触发发动机高温保护。控制器允许温度开关作为高温保护和以温度传感器的测量作为发动机高温保护同时存在。高温触发的报警等级，根据高温报警等级 2 配置表已定义的功能进行选择。
4	紧急停机 (Emergency stop)	选择此功能的开关量输入端口外接一个急停开关，当这输入有效时，控制器关闭所有控制输出，触发报警等级“6”，发动机即时停机。
5	空载遥开信号 (Remote off load)	此输入有效时，发电机起动，运行正常后发电不发出合闸命令，一直空载运行直至输入信号变为无效。 此信号只在 <b>自动操作模式</b> 下有效。

6	带载遥开信号 (Remote with load)	对于 GM820 和 GM830 控制器，此输入有效时，发电机起动，运行正常后发电发出合闸命令，并一直保持直至输入信号变为无效。 对于 GM821 和 GM831 控制器，此输入有效时，发电机起动运行正常后，如此时市电正常带载，控制器不发出发电合闸命令；如此时市电不正常并分闸，控制器发出发电合闸命令。 此信号只在 <b>自动操作模式</b> 下有效。
7	市电闭合辅助触点 (Mains closed aux.)	选择此功能的开关量输入端口连接到市电负荷开关 <b>MCB</b> 的辅助触点上，用于监测 <b>MCB</b> 的合闸或分闸状态。 只在 GM821 和 GM831 控制器上有效。
8	发电闭合辅助触点 (GEN closed aux.)	选择此功能的开关量输入端口连接到发电负荷开关 <b>GCB</b> 的辅助触点上，用于监测 <b>GCB</b> 的合闸或分闸状态。
9	低油位开关 (Low fuel switch)	选择此功能的开关量输入端口连接到发动机的燃油箱上的油位开关，用于监测燃油箱的低油位状态。
10	灯测试 (Lamp test)	选择此功能的开关量输入信号有效时，控制器操作面板上的指示灯全亮。功能等效控制面板上的“灯测试”键。
11	降速限制 (Lower speed limit)	选择此功能的开关量输入信号有效时，控制器不会再发出降速信号。
12	升速限制 (Raise speed limit)	选择此功能的开关量输入信号有效时，控制器不会再发出升速信号。
13	风门闭合 (Air-flap Closed)	选择此功能的开关量输入端口连接到安装在发动机风门的辅助触点上，并通过开关的限值动作来判定风门的工作状况。
14	预热温度开关 (Pre-heat switch)	选择此功能的开关量输入端口连接到安装在发动机预热器上的温度开关，并通过开关的限值动作来停止预热继电器输出。 仅用于预热模式 4。
15	危急模式 (Critical mode)	在危急模式下，所有停机故障变为警告，即机组在发生停机故障时，只报警不停机。 <b>LCD</b> 屏幕显示 <b>危急模式</b> 信息。
16	报警消声 (Alarm mute)	选择此功能的开关量输入信号有效时，控制器的报警蜂鸣器声会停止，一个被定义为“音响报警”的继电器输出会关闭。 此输入信号的功能等同控制器面板上的“消声”键。
17	故障复位 (Alarm reset)	选择此功能的开关量输入信号有效时，控制器的停机故障锁定会解除锁定。
18	限制返回 (Prohibit return)	选择此功能的开关量输入信号有效时，发电机因遥开信号有效且市电故障而起动并带载，当市电恢复正常，控制器会继续控制发电机运行和带载，直到 <b>返回信号</b> 消除，或发生停机故障。 <b>LCD</b> 屏幕显示 <b>限制返回</b> 信息。 这输入仅 GM821 和 GM831 控制器具有。
19	双机互为备用 (Mutual standby)	具有此功能的开关量输入信号后，两台控制器可以组合成互为备用供电系统。 详细功能请参阅有关 <b>双机互为备用</b> 的功能描述。

20	面板锁定 (Panel lock)	选择此功能的开关量输入信号有效时，不能在控制器的操作面板上修改运行参数，不能选择控制器的操作模式。LCD 屏幕显示 <b>面板锁定</b> 信息。
21	激活自动模式 (Activate AUTO mode)	选择此功能的开关量输入信号有效时，控制器改为 <b>自动</b> 操作模式，这为用户提供一个远程选择 <b>自动</b> 操作模式的按键。这个操作模式选择功能不受 <b>面板锁定</b> 影响。
22	激活手动模式 (Activate MAN mode)	选择此功能的开关量输入信号有效时，控制器改为 <b>手动</b> 操作模式，这为用户提供一个远程选择 <b>手动</b> 操作模式的按键。这个操作模式选择功能不受 <b>面板锁定</b> 影响。
23	激活测试模式 (Activate TEST mode)	选择此功能的开关量输入信号有效时，控制器改为 <b>测试</b> 操作模式，这为用户提供一个远程选择 <b>测试</b> 操作模式的按键。这个操作模式选择功能不受 <b>面板锁定</b> 影响。
24	停机键 (Stop button)	选择此功能的开关量输入信号的功能等同控制面板的“停机”键，这为用户提供一个远程停机的按键。
25	开机键 (Start button)	选择此功能的开关量输入信号的功能等同控制面板的“开机”键，这为用户提供一个远程开机的按键。
26	备用 (Reserve)	
27	备用 (Reserve)	
28	备用 (Reserve)	
29	备用 (Reserve)	
30	备用 (Reserve)	
31	限制发电供电 (Inhibit Genset)	选择此功能的开关量输入信号有效时，控制器在任何模式下都不能发出合闸信号。
32	用户定义 (User1)	第一路用户自定义输入内容

**I 用户定义输入方法：**

- 1、每代码可任意写入中英文开关量显示内容，长度允许输入 10 个汉字或 30 个字母数字；
- 2、采用电脑写入 UTF8 格式汉字（字母为 ASCII 码），每路占用 32 个字节，不够字节最后补 0x00，写入数据分配地址从 0x22B0 + 32 \* (N-1) 起（N 为某一路定义代码）；

**继电器\*定义 (Relay \* config)**

I 用于可自定义继电器的功能选择。

功能	定义继电器输出的作用，控制器内置多种功能供用户选择，如下“可定义继电器输出功能表”。
逻辑	选择“0”时，继电器在有效执行时动作； 选择“1”时，继电器在有效执行时不动作；

I 可定义继电器输出功能表：

代码	功能	描述
0	不使用 (Not used)	
1	盘车 (Crank)	选择此功能的输出继电器用于控制发动机的启动马达，当需要发动机盘车时动作，在盘车切断条件满足时停止动作。
2	油门 (Fuel)	选择此功能的输出继电器用于控制柴油发动机的油门电磁铁，当需要启动发动机时动作，在需要停止发动机时停止动作。
3	燃气阀门 (Gas valve)	选择此功能的输出继电器用于控制燃气发动机的燃料阀门的关闭或打开，当需要启动发动机时动作，在需要停止发动机时停止动作。
4	点火 (Ignition)	选择此功能的输出继电器用于为燃气发动机的点火系统提供工作电源或信号，当达到点火条件时动作，在 <b>点火停止延时</b> 计时结束时停止动作。
5	停机故障 (Shutdown alarm)	选择此功能的输出继电器，当发生一个或多个停机故障时动作，在故障消除后并按故障复位时停止动作。
6	警告 (Warning)	选择此功能的输出继电器，当发生一个或多个警告时动作，在故障消除后停止动作。
7	怠速 (Idle)	选择此功能的输出继电器，在控制器内部的怠速时间计时期间动作，在计时结束后停止动作。
8	预热 (Preheat output)	选择此功能的输出继电器的动作请参阅预热功能的描述。
9	升速 (Speed raise)	选择此功能的输出继电器，当发动机速度运行速度低于额定转速时会动作，此为一个脉冲的速度控制信号。
10	降速 (Speed lower)	选择此功能的输出继电器，当发动机速度运行速度高于额定转速时会动作，此为一个脉冲的速度控制信号。
11	油泵控制 (Fuel pump control)	选择此功能的输出继电器，当燃油位低于 <b>油泵开水平值</b> 设置的低限值时动作，并保持直到燃油位达到 <b>油泵停水平值</b> 设置的高限值时停止动作。
12	发电机运行 (Genset running)	选择此功能的输出继电器，在发电机正常运行，即发动机的速度、油压、温度等及发电机的电参数均达到正常设置限值范围内时动作。

13	自动模式 (Auto mode)	选择此功能的输出继电器，在控制器运行在自动操作模式时动作。
14	测试模式 (Test mode)	选择此功能的输出继电器，在控制器运行在测试操作模式时动作。
15	手动模式 (Man mode)	选择此功能的输出继电器，在控制器运行在手动操作模式时动作。
16	预期维护 (Maintenance due)	选择此功能的输出继电器，在发动机的累积时间达到保养参数设置的时间极限值时动作，在重新设置保养时间或按复位键时停止动作。
17	市电合闸失败 (MCB fail to close)	选择此功能的输出继电器，在发生市电合闸失败故障后动作。仅 GM821 和 GM831 控制器具有。
18	发电合闸失败 (GCB fail to close)	选择此功能的输出继电器，在发生发电合闸失败故障后动作。
19	启动失败 (Fail to start)	发动机盘车次数达到设置的盘车尝试次数后仍未能点火成功，输出继电器动作。
20	停机失败 (Fail to stop)	发动机在设置的停机时间计时结束后还在运行，输出继电器动作。
21	市电合/分闸 (Mains close/open)	此输出继电器用于控制市电负荷开关 MCB 的合闸和分闸，当控制器命令市电供电时动作，不需市电供电时停止工作。仅 GM821 和 GM831 控制器具有。
22	发电合/分闸 (GEN close/open)	此输出继电器用于控制发电负荷开关 GCB 的合闸和分闸，当控制器命令发电供电时动作，不需发电供电时停止工作。
23	音响报警 (Audible alarm)	当需要在控制器内置报警蜂鸣器的基础上外加一个报警音响，此输出继电器的动作同内置报警蜂鸣器。
24	冷却状态 (Cooling down)	选择此功能的输出继电器，在冷却时间计时期间动作。
25	ECU 数据故障 (ECU data fail)	在安全监测时间计时结束后没有收到来自发动机 ECU 的数据，选择此功能的输出继电器动作。
26	ECU 警告 (ECU warning)	在收到来自 ECU 的警告信号时选择此功能的输出继电器动作。
27	ECU 故障 (ECU alarm)	在收到来自 ECU 的故障信号时选择此功能的输出继电器动作。
28	充电失败 (Charge failure)	当发生 <b>充电失败</b> 后输出继电器动作。
29	电池高电压 (Batt over volt)	当控制器检测到电池的电压高于设置值时动作。
30	电池低电压 (Batt under volt)	当控制器检测到电池的电压低于设置值时动作。

31	低速等级 1 (Underspeed level1)	当发动机的速度低于 <b>低速等级 1</b> 的设置值且延时确认时动作。
32	低速等级 2 (Underspeed level2)	当发动机的速度低于 <b>低速等级 2</b> 的设置值且延时确认时动作。
33	超速等级 1 (Overspeed level1)	当发动机的速度高于 <b>高速等级 1</b> 的设置值且延时确认时动作。
34	超速等级 2 (Over speed level2)	当发动机的速度高于 <b>高速等级 2</b> 的设置值且延时确认时动作。
35	低油压等级 1 (Oil-P low level1)	当发动机的机油压力低于 <b>低油压等级 1</b> 的设置值且延时确认时动作。
36	低油压等级 2 (Oil-P low level2)	当发动机的机油压力低于 <b>低油压等级 2</b> 的设置值且延时确认时动作。
37	高温等级 1 (High temp. level1)	当发动机的冷却温度高于 <b>高温等级 1</b> 的设置值且延时确认时动作。
38	高温等级 2 (High temp. level2)	当发动机的冷却温度高于 <b>高温等级 2</b> 的设置值且延时确认时动作。
39	低油位等级 1 (Fuel low level1)	当发动机燃油油位低于 <b>低油位等级 1</b> 的设置值且延时确认时动作。
40	低油位等级 2 (Fuel low level2)	当发动机燃油油位低于 <b>低油位等级 2</b> 的设置值且延时确认时动作。
41	发电低电压 1 (GEN-V under 1)	当发电机电压低于 <b>发电低电压等级 1</b> 的设置值且延时确认时动作。
42	发电低电压 2 (GEN-V under 2)	当发电机电压低于 <b>发电低电压等级 2</b> 的设置值且延时确认时动作。
43	发电高电压 1 (GEN-V over 1)	当发电机电压高于 <b>发电高电压等级 1</b> 的设置值且延时确认时动作。
44	发电高电压 2 (GEN-V over 2)	当发电机电压高于 <b>发电高电压等级 2</b> 的设置值且延时确认时动作。
45	发电低频率 1 (GEN-Hz under 1)	当发电机频率低于 <b>发电低频率等级 1</b> 的设置值且延时确认时动作。
46	发电低频率 2 (GEN-Hz under 2)	当发电机频率低于 <b>发电低频率等级 2</b> 的设置值且延时确认时动作。
47	发电高频率 1 (GEN-Hz over 1)	当发电机频率高于 <b>发电高频率等级 1</b> 的设置值且延时确认时动作。
48	发电高频率 2 (GEN-Hz over 2)	当发电机频率高于 <b>发电高频率等级 2</b> 的设置值且延时确认时动作。

49	发电过流 1 (GEN-I over 1)	当发电机电流高于 <b>发电过电流等级 1</b> 的设置值且延时确认时动作。
50	发电过流 2 (GEN-I over 2)	当发电机电流高于 <b>发电过电流等级 2</b> 的设置值且延时确认时动作。
51	发电超负载 1 (GEN-KW over 1)	当发电机的有功负载高于 <b>发电超载等级 1</b> 的设置值且延时确认时动作。
52	发电超负载 2 (GEN-KW over 2)	当发电机的有功负载高于 <b>发电超载等级 2</b> 的设置值且延时确认时动作。
53	怠速 1 (Idle 1)	选择此功能的输出继电器，在控制器内部的怠速时间计时结束后动作 1 秒。
54	怠速 2 (Idle 2)	选择此功能的输出继电器，在控制器冷却计时开始时动作 1 秒。
55	备用 (Reserve)	
56	备用 (Reserve)	
57	备用 (Reserve)	
58	备用 (Reserve)	
59	备用 (Reserve)	
60	双机互为备用 (Mutual standby)	选择此功能的输出继电器连接到其它控制器作为被定义为 <b>双机互为备用</b> 开关量输入口，以完成双机互为备用的功能。
61	油压开路 (Oil-P sensor open)	选择此功能的输出继电器在控制器检测到油压传感器开路时动作。 触发的报警等级以低油压报警等级 2 所定义的进行。
62	速度信号丢失 (Loss of pickup)	当选择以速度传感器作为发动机的速度控制信号时，在盘车命令发出后，检测不到速度传感器的信号，此功能的输出继电器动作。
63	定期运行 (Scheduled run)	选择此功能的输出继电器在定期运行有效时动作。
64	百叶控制 (Blinds control)	选择此功能的输出继电器在启动延时计时开始时动作，在发动机停止运行后停止动作。此输出连接到发动机冷却风道的电动百叶窗，控制百叶窗的打开和关闭。
65	冷却控制 (Cooler control)	选择此功能的输出继电器，当发动机冷却温度高于 <b>冷却开水平值</b> 设置的低限值时动作，并保持直到冷却温度低于 <b>冷却停水平值</b> 设置的高限值时停止动作。

66	冷却 1 控制 (Cooler1 control)	选择此功能的输出继电器，当来自辅助温度传感器 1 测量的温度高于 <b>冷却 1 开水平值</b> 设置的低限值时动作，并保持直到温度低于 <b>冷却 1 停水平值</b> 设置的高限值时停止动作。
67	冷却 2 控制 (Cooler2 control)	选择此功能的输出继电器，当来自辅助温度传感器 2 测量的温度高于 <b>冷却 2 开水平值</b> 设置的低限值时动作，并保持直到温度低于 <b>冷却 2 停水平值</b> 设置的高限值时停止动作。
68	预热控制 (Heater control)	选择此功能的输出继电器，当发动机冷却温度低于 <b>预热开水平值</b> 设置的低限值时动作，并保持直到冷却温度高于 <b>预热停水平值</b> 设置的高限值时停止动作。
69	预热 1 控制 (Heater1 control)	选择此功能的输出继电器，当来自辅助温度传感器 1 测量的温度低于 <b>预热 1 开水平值</b> 设置的低限值时动作，并保持直到温度高于 <b>预热 1 停水平值</b> 设置的高限值时停止动作。
70	预热 2 控制 (Heater2 control)	选择此功能的输出继电器，当来自辅助温度传感器 2 测量的温度低于 <b>预热 2 开水平值</b> 设置的低限值时动作，并保持直到温度高于 <b>预热 2 停水平值</b> 设置的高限值时停止动作。
71	发电分闸 (GCB open)	此输出继电器连接到发电负荷开关 GCB 的分励线圈，当控制器命令发电断电时动作，开关分闸后停止工作。
72	市电分闸 (MCB open)	此输出继电器连接到市电负荷开关 MCB 的分励线圈，当控制器命令市电断电时动作，开关分闸后停止工作。
73	市电低电压 (Mains V low alarm)	当市电电压低于设置值而触发故障时动作。
74	市电高电压 (Mains V high alarm)	当市电电压高于设置值而触发故障时动作。
75	市电低频率 (Mains Hz low alarm)	当市电频率低于设置值而触发故障时动作。
76	市电高频率 (Mains Hz high alarm)	当市电频率高于设置值而触发故障时动作。
77	市电故障 (Mains alarm)	当市电低频率、高频率、低电压和高电压，任一超过设置限值而触发故障时动作。
78	市电超载 (Mains overload)	当控制器发生市电超载故障时动作。
79	市电过流 (Mains overcurrent)	当控制器发生市电过流故障时动作。
80	软卸载 (Soft unload)	当软卸载时间开始计时时动作，计时结束时停止动作。
81	空载 (Off load)	当控制器处于未合闸带载时动作。
82	备用 (Reserve)	
83	备用 (Reserve)	



84	急停 (Emergency stop)	选择此功能有效时发电机即时停止时油门输出。
85	备用 (Reserve)	
86	备用 (Reserve)	
87	备用 (Reserve)	
88	备用 (Reserve)	
89	辅助 1 传感器低值 1 (AUX1 low level1)	当发电机辅助 1 传感器值低于 <b>辅助 1 传感器低值 1</b> 的设置值且延时确认时动作。
90	辅助 1 传感器低值 2 (AUX1 low level2)	当发电机辅助 1 传感器值低于 <b>辅助 1 传感器低值 2</b> 的设置值且延时确认时动作。
91	辅助 1 传感器高值 1 (AUX1 high level1)	当发电机辅助 1 传感器值高于 <b>辅助 1 传感器高值 1</b> 的设置值且延时确认时动作。
92	辅助 1 传感器高值 2 (AUX1 high level2)	当发电机辅助 1 传感器值高于 <b>辅助 1 传感器高值 2</b> 的设置值且延时确认时动作。
93	辅助 2 传感器低值 1 (AUX2 low level1)	当发电机辅助 2 传感器值低于 <b>辅助 2 传感器低值 1</b> 的设置值且延时确认时动作。
94	辅助 2 传感器低值 2 (AUX2 low level2)	当发电机辅助 2 传感器值低于 <b>辅助 2 传感器低值 2</b> 的设置值且延时确认时动作。
95	辅助 2 传感器高值 1 (AUX2 high level1)	当发电机辅助 2 传感器值高于 <b>辅助 2 传感器高值 1</b> 的设置值且延时确认时动作。
96	辅助 2 传感器高值 2 (AUX2 high level2)	当发电机辅助 2 传感器值高于 <b>辅助 2 传感器高值 2</b> 的设置值且延时确认时动作。
97	ECU 油进水 (ECU water in fuel)	当发电机检测有 <b>ECU 油进水</b> 时动作。
98	开关量输入 1 故障 (D-Input 1 alarm)	开关量输入 1 设置为“1 用户定义”，当发生警告或故障输入有效时动作。
99	开关量输入 2 故障 (D-Input 2 alarm)	开关量输入 2 设置为“1 用户定义”，当发生警告或故障输入有效时动作。
100	开关量输入 3 故障 (D-Input 3 alarm)	开关量输入 3 设置为“1 用户定义”，当发生警告或故障输入有效时动作。
101	开关量输入 4 故障 (D-Input 4 alarm)	开关量输入 4 设置为“1 用户定义”，当发生警告或故障输入有效时动作。
102	开关量输入 5 故障 (D-Input 5 alarm)	开关量输入 5 设置为“1 用户定义”，当发生警告或故障输入有效时动作。
103	开关量输入 6 故障 (D-Input 6 alarm)	开关量输入 6 设置为“1 用户定义”，当发生警告或故障输入有效时动作。
104	开关量输入 7 故障 (D-Input 7 alarm)	开关量输入 7 设置为“1 用户定义”，当发生警告或故障输入有效时动作。

105	开关量输入 8 故障 (D-Input 8 alarm)	开关量输入 8 设置为“1 用户定义”，当发生警告或故障输入有效时动作。
106	备用 (Reserve)	
107	备用 (Reserve)	
108-111	备用 (Reserve)	
112	备用 (Reserve)	
113	备用 (Reserve)	
114	市电供电 (Mains power supply)	当合闸开关处于市电侧，且任意一相电压大于 110V 或任意一相电流大于 2A 时有效输出。
115	备用 (Reserve)	
116	备用 (Reserve)	
117	备用 (Reserve)	
118	备用 (Reserve)	
119	高油位等级 1 (Fuel high level1)	当发电机油位高于高油位等级 1 的设置值且延时确认时动作。
120	高油位等级 2 (Fuel high level2)	当发电机油位高于高油位等级 2 的设置值且延时确认时动作。

### 7.6 自定传感器数值 (DEFINE SENSORS)

序号	项目	预设值	数值范围
6.0	QUIT (退出)		
6.1	PRES. Sensor 1 (油压传感器 1)		
6.2	PRES. Sensor 2 (油压传感器 2)		
6.3	TEMP. Sensor 1 (温度传感器 1)		
6.4	TEMP. Sensor 2 (温度传感器 2)		
6.5	Fuel Level Sensor (油位传感器)		

**菜单注释:**

**油压传感器 1 (PRES. Sensor 1)**

I 对应“油压传感器类型”选择表中的自定义 2。

**油压传感器 2 (PRES. Sensor 2)**

I 对应“油压传感器类型”选择表中的自定义 3。

**温度传感器 1 (TEMP. Sensor 1)**

I 对应“温度传感器类型”选择表中的自定义 2。

**温度传感器 2 (TEMP. Sensor 2)**

I 对应“温度传感器类型”选择表中的自定义 3。

**油位传感器 (Fuel Level Sensor)**

I 对应“油位传感器类型”选择表中的自定义 2。



**注意:**

I “自定传感器数值”是指用户可以根据其传感器的参数自行输入数据，操作时，传感器数据需根据电阻由小到大的顺序排列，按“电阻一一对应值”逐项输入。如下表

油压传感器 1

定点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
电阻值	228.6	261.9	285.7	309.5	338.1	366.7	395.2	419.0	447.6	476.2
测量值	0.0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5

油压传感器 2

定点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
电阻值	152	273	456	638	759	881	1002	1124	1245	1367
测量值	0.0	0.6	1.5	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0

温度传感器 1

定点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
电阻值	7.0	17.0	24.0	30.0	40.0	58.0	80.0	110.0	140.0	210.0
测量值	140	120	110	100	90	80	70	60	50	40

温度传感器 2

定点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
电阻值	15.6	18.9	23.1	30.0	43.7	65.0	110.0	160.0	240.0	240.0
测量值	120	113	105	95	85	75	60	50	40	40

油位传感器

定点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
电阻值	1.7	7.0	12.0	17.0	24.0	30.0	38.0	50.0	63.0	106.0
测量值	100	90	80	70	60	50	40	30	20	1

7.7 转换控制 (ATS CONTROL)

序号	参数		设置范围	预设置
	英文	中文		
7.0	Quit	退出		
7.1	M V-monitor type	市电电压监测类型	0 相-相/1 相-零	1
7.2	M V low alarm	市电低电压故障值	20 到 200% /不使用	90%
7.3	M V low Return	市电低电压返回值	20 到 200% /不使用	95%
7.4	M V High alarm	市电高电压故障值	20 到 200% /不使用	115%
7.5	M V High Return	市电高电压返回值	20 到 200% /不使用	110%
7.6	M Hz low alarm	市电低频率故障值	10.0 到 500.0Hz /不使用	45.0Hz
7.7	M Hz low Return	市电低频率返回值	10.0 到 500.0Hz /不使用	48.5Hz
7.8	M Hz High ALM	市电高频率故障值	10.0 到 500.0Hz /不使用	57.0Hz
7.9	M Hz High Return	市电高频率返回值	10.0 到 500.0Hz /不使用	52.0Hz
7.10	M alarm delay	市电故障确认时间	0 到 9999 秒	5 秒
7.11	M on delay	市电供电延时	0 到 9999 秒	5 秒
7.12	Transfer time	转换时间	0 到 600 秒	0 秒
7.13	市电开关合闸 (MCB close)			
	功能	Function	0 否/1 是	0
	延时	Delay	0 到 999S	5 秒
	报警等级	ALM. class	0 到 6	2
7.14	市电开关分闸 (MCB open)			
	功能	Function	0 否/1 是	0
	延时	Delay	0 到 999 秒	5 秒
	报警等级	ALM. class	0 到 6	2
7.15	Current type	电流输入类型	0 发电/1 负载	0
7.16	Prohibit return	限制返回	0 否/1 是	0
7.17	M fail G to load	市电故障发电负载	0 手动/1 自动	0
7.18	M KW over alarm	市电超负载故障值	20 到 200% /不使用	120%
7.19	M KW o-ALM.delay	市电超载故障延时	0 到 9999 秒	5 秒
7.20	M KW o-ALM.ACT.	市电超载故障动作	0 警告/1 电气脱扣	0
7.21	M A over alarm	市电过电流故障值	20 到 200% /不使用	115%
7.22	M A o-ALM.delay	市电过流故障延时	0 到 9999 秒	5 秒
7.23	M A o-ALM.ACT.	市电过流故障动作	0 警告/1 电气脱扣	0
7.24	M normal type	市电正常类型	0 到 4	0
7.25	AMF mode	AMF 模式	0 到 1	1



注意:

I 以上所有参数只在 GM821 和 GM831 具有。

**菜单注释:**

**市电电压监测类型 (M V-monitor type)**

- l 用于选择控制器是以相-相的电压或相-零的电压作为市电电压监测对象。
- l 在不同的电压输入类型中, 选择“相-相”或者“相-零”, 监测的电压不同, 具体如下表:

电压类型 \ 参数	相-相	相-零
“Y” 3P4W	$V_{L1-L2}, V_{L2-L3}, V_{L3-L1}$	$V_{L1-N}, V_{L2-N}, V_{L3-N}$
“△” 3P4W	$V_{L1-L2}, V_{L2-L3}, V_{L3-L1}$	$V_{L1-N}, V_{L2-N}, V_{L3-N}$
3P3W	$V_{L1-L2}, V_{L2-L3}, V_{L3-L1}$	
2P3W	$V_{L1-L2}$	$V_{L1-N}, V_{L2-N}$
1P2W		$V_{L1-N}$

**市电低电压故障值(M V low alarm)**

- l 用于定义市电低电压故障水平值。当参数设置为“不使用”, 市电低电压故障检测控制功能无效。
- l 此数以百分比表示, 以“额定电压值”作基数。
- l 控制器将测量的相-零电压或相-相电压与设定值同时比较。当测量的电压值低于“额定电压值” \* “市电低电压故障值”, 且一直未高于“额定电压值” \* “市电低电压返回值”, 持续时间大于“市电故障确认时间”, 则为市电低电压故障;

**市电低电压返回值(M V low Return)**

- l 用于定义市电低电压故障的恢复值。
- l 此数以百分比表示, 以“额定电压值”作基数。
- l 控制器将测量的相-零电压或相-相电压与设定值同时比较。当测量的电压值高于“额定电压值” \* “市电低电压返回值”, 令市电低电压故障确认时间计时复位, 市电恢复正常。

**市电高电压故障值 (M V High alarm)**

- l 用于定义市电高电压故障水平值。当参数设置为“不使用”, 市电高电压故障检测控制功能无效;
- l 此数以百分比表示, 以“额定电压值”作基数。
- l 控制器将测量的相-零电压或相-相电压与设定值同时比较。当测量的电压值高于“额定电压值” \* “市电高电压故障值”, 且一直未低于“额定电压值” \* “市电高电压返回值”, 持续时间大于“市电故障确认时间”, 则为市电高电压故障。

**市电高电压返回值(M V High Return)**

- l 用于定义市电高电压故障的恢复值。
- l 此数以百分比表示, 以“额定电压值”作基数。
- l 控制器将测量的相-零电压或相-相电压与设定值同时比较。当测量的电压值低于“额定电压值” \* “市电高电压返回值”, 令市电高电压故障确认时间计时复位, 市电恢复正常。

**市电低频率故障值(M HZ low alarm)**

- l 用于定义市电低频率故障水平值。当参数设置为“不使用”, 市电低频率故障检测控制功能无效。
- l 控制器将测量的频率与设定值比较。当测量的电压频率值低于此设定值, 且一直未高于“市电低频率返回值”, 持续时间大于“市电故障确认时间”, 则为市电低频率故障。
- l 该参数设置兼容 400Hz 中频系统, 50/60Hz 系统参考范围设置。

### 市电低频率返回值(M Hz low Return)

- 用于定义市电低频率故障的恢复值。
- 当测量的市电频率高于“市电低频率返回值”，令市电低频率故障确认时间计时复位，市电恢复正常；该参数设置兼容 400Hz 中频系统，50/60Hz 系统参考范围设置。

### 市电高频率故障值(M Hz High ALM)

- 用于定义市电高频率故障水平值。当参数设置为“不使用”，市电高频率故障检测控制功能无效。
- 控制器将测量的频率与设定值比较。当测量的电压频率值高于此设定值，且一直未低于“市电高频率返回值”，持续时间大于“市电故障确认时间”，则为市电高频率故障。
- 该参数设置兼容 400Hz 中频系统，50/60Hz 系统参考范围设置。

### 市电高频率返回值(M Hz High Return)

- 用于定义市电高频率故障的恢复值。
- 当测量的市电频率低于“市电高频率返回值”，令市电低频率故障确认时间计时复位，市电恢复正常；该参数设置兼容 400Hz 中频系统，50/60Hz 系统参考范围设置。

### 市电故障确认时间(M alarm delay)

- 用于定义确认市电故障的有效时间。



**注意：**

- 当市电电压低于额定电压的 10%时，市电故障即时确认，不需市电故障确认时间。

### 市电供电延时(M on delay)

- 用于定义从市电电压正常后到市电合闸继电器闭合输出的延时时间。

### 转换时间 (Transfer time)

- 实现在市电恢复发电分闸后延时一定时间才能转换到市电侧。

### 市电开关合闸 (MCB close)

- 控制器可以对市电的负荷开关合闸监测，供用户选择用于警告、故障停机和控制。如选择 A1/A2/A3 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“警告：市电开关合闸”；如选择 B1/B2/B3 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“故障：市电开关合闸”。

功能	选择“1”时，该监测功能有效； 选择“0”时，该监测功能无效。
延时	在控制器发出市电合闸命令时，此延时计时器开始计时，在计时结束时，市电负荷开关还未合闸或在市电合闸命令保持的状态下，开关分闸，报警等级所定义的动作触发。
报警等级	用于定义保护触发时，控制器进行什么动作。详细参阅报警等级配置表。 如需市电合闸失败功能作为启动发电机组的条件，需将等级设为不停机的等级 1 或 2。

### 市电开关分闸 (MCB open)

- 控制器可以对发电的负荷开关分闸监测，供用户选择用于警告、故障停机和控制。如选择 A1/A2/A3 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“警告：市电开关分闸”；如选择 B1/B2/B3 报警等级，保护功能触发时，LCD 屏幕显示“故障：市电开关分闸”。

功能	选择“1”时，该监测功能有效； 选择“0”时，该监测功能无效。
延时	在控制器发出市电分闸命令时，此延时计时器开始计时，在计时结束时，市电负荷开关还未分闸或在市电没有合闸命令的状态下，开关合闸，报警等级所定义的动作触发。
报警等级	用于定义保护触发时，控制器进行什么动作。详细参阅报警等级配置表。



**注意：**

要使市电合闸和分闸的监测功能有效，必需同时满足：

- 其中一个继电器被定义为“市电合/分闸”；
- 其中一个开关量输入被定义为“市电闭合辅助触点”。

### 电流输入类型(Current type)

- 测量电流的互感器可以安装在发电的输出端或转换开关的负载端，此菜单用于两种类型的选择。

### 限制返回(Prohibit return)

- 当设置值为“0”时，控制器处于**自动**操作模式，在市电故障后，发电机起动运行并供电。在市电恢复正常后，市电开关合闸计时器开始计时，计时时间到，发电分闸，市电合闸供电，发电机冷却后停机，处待机状态。
- 当设置值为“1”时，控制器处于**自动**操作模式，当市电故障后，发电机起动运行并供电。当市电恢复正常后，发电机仍保持运行并供电，此时 LCD 屏幕显示：“限制返回”。直到以下情况发生：
  - Ø 将“自动”转为“手动”操作模式，通过手动合闸令市电供电，再将“手动”转为“自动”操作模式，则可恢复自动模式下的市电供电状态。
  - Ø 发电供电时，发生故障停机，如市电正常，则发电分闸，市电合闸供电。

### 市电故障发电负载(M fail G to load)

- 用设置控制器工作在手动操作模式，市电正常供电，发电的工作状况。
- 发电机手动开启并正常运行，在市电故障时，当参数设置为“0”，发电继续空载运行；当参数设置为“1”，控制器在**发电供电延时**计时结束后，发出发电合闸命令，发电供电，并一直保持此状态不理睬市电是否恢复正常，除非发电机发生停机故障。



**注意：**

- 控制器在手动操作模式下，市电故障，发电机不会自动起动运行。
- 此种情况下，因市电故障而导致发电供电，发电供电状态连续保持。

### 市电超负载故障值 (M KW over alarm)

- 用于定义市电有功功率超限的故障水平值。当参数设置为“不使用”，市电超负载故障保护功能无效。
- 此数以百分比表示，以“**额定有功功率**”作基数。
- 控制器将测量市电负载的有功功率与设定值比较，当负载的有功功率值高于“**额定有功功率**” \* “**市电超负载故障值**”，且持续时间大于“**市电超载故障延时**”，则为市电超负载故障。



**市电超载故障延时(M KW o-ALM delay)**

用于定义确认市电超负载故障的有效时间。

**市电超载故障动作(M KW o-ALM. ACT.)**

- 用于设置在确认市电超载故障时，控制器随之执行的动作。
- 可设置的参数有两种：0 警告/1 气脱扣。
- 当参数设置为“0”时，当市电超载故障时，控制器警告指示灯亮，报警蜂鸣器响，已定义为“市电超载”的继电器闭合输出，LCD 屏幕显示：“警告：市电超载”。
- 当参数设置为“1”时，市电超载故障时，控制器故障指示灯亮，报警蜂鸣器响，市电分闸，已定义为“市电超载”的继电器闭合输出，LCD 屏幕显示：“故障：市电超载”。故障状态锁定，直到按“复位”键。

**市电过电流故障值(M A over alarm)**

- 用于定义市电负载电流超限的故障水平值。当参数设置为“不使用”，市电过流故障保护功能无效。
- 此数以百分比表示，以“额定电流”作基数。
- 控制器将测量市电负载的三相电流与设定值比较。当负载的三相电流的任一相电流值高于“额定电流”\*“市电过电流故障值”，且持续时间大于“市电过流故障延时”，则为市电过电流故障。

**市电过流故障延时(M A o-ALM. delay)**

用于定义确认市电过电流故障的有效时间。

**市电过流故障动作(M A o-ALM. ACT.)**

- 用于设置在确认市电过流故障时，控制器随之执行的动作。
- 可设置的参数有两种：0 警告/1 气脱扣。
- 当参数设置为“0”时，当市电过流故障时，控制器警告指示灯亮，报警蜂鸣器响，已定义为“市电过流”的继电器闭合输出，LCD 屏幕显示：“警告：市电过流”。
- 当参数设置为“1”时，当市电超载故障时，控制器故障指示灯亮，报警蜂鸣器响，市电分闸，已定义为“市电过流”的继电器闭合输出，LCD 屏幕显示：“故障：市电过流”。故障状态锁定，直到按“复位”键。



**注意：**

- 控制器的市电超载和过流保护功能只在**电流输入类型**参数设置为“1”，即电流互感器安装在负载端时有效。
- 因超载或过流故障而触发市电分闸，故障状态锁定，发电机不会因市电故障、调度运行和外部信号源等因素而自动启动运行。

**市电正常类型 (M normal type)**

用于设置市电不同的缺相情况。

电压类型	参数	描述
“0” A-3P4W	A 相必须有电	三相必须有电
“1” A-2P4W		B、C 可任意缺一相
“2” A-1P4W		B、C 可同时缺相
“3” 2P4W	A 相可以无电	三相任意缺一相
“4” 1P4W		三相任意缺两相

**AMF 模式 (AFM mode)**

- 用设置控制器对市电的检测和判断。
- 当设为“1”时，实现市电的测量和自动控制；设为“0”时，不检测、不显示市电相关参数。

## 7.8 调度设置 (SCHEDULER)

序号	参数		设置范围	预设置
	英文	中文		
8.1	DATE/ TIME	日期时间	YY-MM-DD HH:MM:SS	
8.2	Scheduler period	调度周期	1 到 52 周	1
8.3	1st Scheduler mode	第一次调度模式	0 空载/1 带载	空载
8.4	1st Start time	第一次开始时间		HH:MM
8.5	1st Run duration	第一次持续时间	1 到 1440 分钟	60
8.6	1st MON active	第一次星期一有效	0 否/1 是	0
8.7	1st TUE active	第一次星期二有效	0 否/1 是	0
8.8	1st WED active	第一次星期三有效	0 否/1 是	0
8.9	1st THU active	第一次星期四有效	0 否/1 是	0
8.10	1st FRI active	第一次星期五有效	0 否/1 是	0
8.11	1st SAT active	第一次星期六有效	0 否/1 是	0
8.12	1st SUN active	第一次星期日有效	0 否/1 是	0
8.13	2nd Scheduler mode	第二次调度模式	0 空载/1 带载	空载
8.14	2nd Start time	第二次开始时间		HH:MM
8.15	2nd Run duration	第二次持续时间	1 到 1440 分钟	60
8.16	2nd MON active	第二次星期一有效	0 否/1 是	0
8.17	2nd TUE active	第二次星期二有效	0 否/1 是	0
8.18	2nd WED active	第二次星期三有效	0 否/1 是	0
8.19	2nd THU active	第二次星期四有效	0 否/1 是	0
8.20	2nd FRI active	第二次星期五有效	0 否/1 是	0
8.21	2nd SAT active	第二次星期六有效	0 否/1 是	0
8.22	2nd SUN active	第二次星期日有效	0 否/1 是	0
8.23	Data log period	数据记录周期	1 到 9999 分钟/不使用	不使用

## 菜单注释:

## 日期时间 (DATE/TIME)

- I 用于设置控制器的日期/时间: YY-MM-DD HH:MM:SS。
- I 控制器屏幕显示日期, 控制器的警告故障事件有记录发生日期时间。

## 调度周期 (Scheduler period)

- I 用于设置控制器的调度功能有效的的时间周期。
- I 以“周”为单位。

## 调度模式 (Scheduler mode)

- I 用于控制器在调度模式激活时, 控制功能的选择;
- I 当选择“空载”, 控制器运行于测试模式, 发电机启动运行, 转换开关不转换, 即市电继续供电, 发电机空载运行; 当选择“带载”, 控制器运行于测试模式, 发电机启动运行, 转换开关转换, 即发电供电。

## 开始时间 (Start time)

- I 用于设置控制器在调度模式激活的开始时间。

## 持续时间 (Run duration)

- I 用于设置控制器调度模式激活后的持续时间, 即持续时间计时结束, 调度模式复位。

**星期一有效 (MON active)**

控制器的调度模式功能的循环周期是一周，在每周内可以定义每天调度模式功能是否有效。此菜单用于定义调度模式在每周星期一是否有效。

**星期二有效 (TUE active)**

用于定义调度模式在每周星期二是否有效。

**星期三有效 (WED active)**

用于定义调度模式在每周星期三是否有效。

**星期四有效 (THU active)**

用于定义调度模式在每周星期四是否有效。

**星期五有效 (FRI active)**

用于定义调度模式在每周星期五是否有效。

**星期六有效 (SAT active)**

用于定义调度模式在每周星期六是否有效。

**星期日有效 (SUN active)**

用于定义调度模式在每周星期日是否有效。




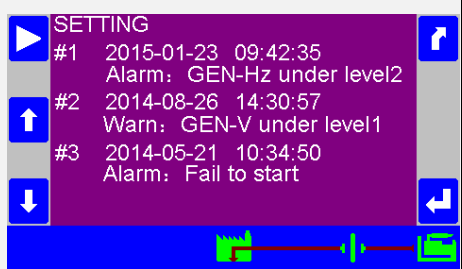
**数据记录周期 (Data log period)**

控制器可定期记录控制器所有的测量数据和状态信号，此参数用于设置数据记录的周期。

**7.9 事件记录 (Event Log)**

- 用于查看控制器已发生历史事件记录。
- 记录内容包括故障或警告，以及发生的详细时间日期。

**菜单注释：**

	<p><b>注意：</b></p> <p>记录内容包括故障或警告，以及发生的详细时间日期。</p> <p>按“”或“”可翻页查看其它事件记录：</p>	
---	---	--

### 7.10 速度控制 (SPEED CONTROL)

序号	参数		设置范围	预设置
	英文	中文		
10.1	Proportional gain	比例增益	0.1 到 100.0	10.0
10.2	Intergral gain	积分增益	0.1 到 100.0 秒	1.0 秒
10.3	Derivative ratio	微分增益	0.0 到 100.0 秒	1.0 秒
10.4	Deadband	死区	0.1 到 10.0Hz	0.2Hz
10.5	Time pulse minimum	最小脉冲时间	0.1 到 2.0 秒	0.2 秒
10.6	Raise rate	升速速率	1 到 100%/秒	5%/秒
10.7	Lower rate	降速速率	1 到 100%/秒	5%/秒

**菜单注释:**

**比例增益(Proportional gain)**

- | 用于定义 PID 控制器的 P 部分参数。
- | 增加比例增益，将增加调速控制的响应范围，向目标范围调整的响应动作越大，调速误差将越大。如参数设置过大，可能造成超调。

**积分增益(Intergral gain)**

- | 用于定义 PID 控制器的 I 部分参数。
- | 积分增益自动修正任何偏移，平滑控制。积分增益常数必须大于微分时间常数。如积分增益常数太大，机组会连续振荡；如太小，机组需要很长时间才可以进入稳定状态。

**微分增益(Derivative ratio)**

- | 用于定义 PID 控制器的 D 部分参数。
- | 通过增加这个参数值，调速系统的稳定性增加。

**死区 (Deadband)**

- | 发电机的运行速度和额定速度的误差在此参数的范围内，控制器不输出升降速控制信号。

**最小脉冲时间 (Time pulse minimum)**

- | 用于定义调速控制信号输出的最小维持时间，即调速继电器的最小闭合时间。

**升速速率 (Raise rate)**

- | 用于定义调速过程中，每秒频率递增率。

**降速速率 (Lower rate)**

- | 用于定义调速过程中，每秒频率递减率。



**注意:**

- | 以上参数均用于调速控制。
- | 调速功能为控制器的可选功能，没有调速功能的控制器，以上参数无效。
- | 当将其中输出定义为升速和降速，控制器在发动机起动成功后，控制器连续输出具 PID 功能的升降速开关控制信号，控制发动机的调速电机，调节油门大小，令发动机的运行速度稳定在设置范围内。

7.11 短信服务(Send SMS)

序号	参数		设置范围	预设置
	英文	中文		
11.1	Telephone 1 NO.	电话号码 1	00000000000 /不使用	不使用
11.2	Telephone 2 NO.	电话号码 2	00000000000 /不使用	不使用
11.3	Telephone 3 NO.	电话号码 3	00000000000 /不使用	不使用
11.4	Power up SMS	接通工作电源短信	0 否/1 是	0
11.5	Engine start SMS	发动机开启短信	0 否/1 是	0
11.6	Engine stop SMS	发动机停机短信	0 否/1 是	0
11.7	Mains failure SMS	市电故障短信	0 否/1 是	0
11.8	Mains return SMS	市电恢复短信	0 否/1 是	0
11.9	Warn reset SMS	警告复位短信	0 否/1 是	0
11.10	Alarm reset SMS	故障复位短信	0 否/1 是	0
11.11	F-pump ON SMS	油泵开短信	0 否/1 是	0
11.12	F-pump OFF SMS	油泵停短信	0 否/1 是	0
11.13	Shutdown alarm SMS	停机故障短信	0 否/1 是	1
11.14	Warn SMS	警告短信	0 否/1 是	1
11.15	Maintenance SMS	维护提醒短信	0 否/1 是	0
11.16	Alarms SMS count	停机故障短信次数	1 到 999 次	3
11.17	Alarms SMS period	停机故障短信周期	1 到 999 分钟	5
11.18	Warn SMS count	警告短信次数	1 到 999 次	3
11.19	Warn SMS period	警告短信周期	1 到 999 分钟	5



**注意:**

I 以上所有参数只在 GM830 和 GM831 具有。

**菜单注释:****电话号码 1 (Telephone 1 NO.)**

- | 用于定义短信发出的电话的号码。
- | 本控制器共可设置三个电话号码。
- | 设置号码时通过模式键进行移位修改。

**电话号码 2 (Telephone 2 NO.)**

- | 同上。

**电话号码 3 (Telephone 3 NO.)**

- | 同上。

**接通工作电源短信(Power up SMS)**

- | 用于设置控制器在接通工作电源时，是否需要以短信告知此状态变化。
- | 当参数设置为“是”，控制器接通工作电源时，控制 GPRS 模块发出短信，告知此状态变化；当参数设置为“否”，控制器接通工作电源时，不会控制 GPRS 模块发出短信。

**发动机开启短信(Engine start SMS)**

- | 用于设置控制器在发动机开动命令发出，是否需要以短信告知此状态变化。
- | 当参数设置为“是”，控制器在发动机开动命令发出时，控制 GPRS 模块发出短信，告知此状态变化；当参数设置为“否”，控制器在发动机开动命令发出时，不会控制 GPRS 模块发出短信。

**发动机停机短信(Engine stop SMS)**

- | 用于设置控制器在发动机停机命令发出，是否需要以短信告知此状态变化。
- | 当参数设置为“是”，控制器在发动机停机命令发出时，控制 GPRS 模块发出短信，告知此状态变化；当参数设置为“否”，控制器在发动机停机命令发出时，不会控制 GPRS 模块发出短信。

**市电故障短信(Mains failure SMS)**

- | 用于设置控制器在市电发生故障时，是否需要以短信告知此状态变化。
- | 当参数设置为“是”，控制器在市电发生故障时，控制 GPRS 模块发出短信，告知此状态变化；当参数设置为“否”，控制器在市电发生故障时，不会控制 GPRS 模块发出短信。
- | 此参数只在 GM821/ GM831 的控制器上有效。

**市电恢复短信(Mains return SMS)**

- | 用于设置控制器在市电恢复正常时，是否需要以短信告知此状态变化。
- | 当参数设置为“是”，控制器在市电恢复正常时，控制 GPRS 模块发出短信，告知此状态变化；当参数设置为“否”，控制器在市电恢复正常时，不会控制 GPRS 模块发出短信。
- | 此参数只在 GM821/ GM831 的控制器上有效。

**警告复位短信(Warn reset SMS)**

- | 用于设置控制器在警告状态恢复正常时，是否需要以短信告知此状态变化。
- | 当参数设置为“是”，控制器在警告状态恢复正常时，控制 GPRS 模块发出短信，告知此状态变化；当参数设置为“否”，控制器在警告状态恢复正常时，不会控制 GPRS 模块发出短信。

### 故障复位短信(Alarm reset SMS)

- 用于设置控制器在停机故障状态恢复正常时，是否需要以短信告知此状态变化。
- 当参数设置为“是”，控制器在停机故障状态恢复正常时，控制 GPRS 模块发出短信，告知此状态变化；当参数设置为“否”，控制器在停机故障状态恢复正常时，不会控制 GPRS 模块发出短信。

### 油泵开短信(F-pump ON SMS)

- 用于设置控制器在一个被定义为**油泵控制**的继电器闭合输出时，是否需要以短信告知此状态变化。
- 当参数设置为“是”，控制器在一个被定义为**油泵控制**的继电器闭合输出时，控制 GPRS 模块发出短信，告知此状态变化；当参数设置为“否”，控制器在一个被定义为**油泵控制**的继电器闭合输出时，不会控制 GPRS 模块发出短信。

### 油泵停短信(F-pump OFF SMS)

- 用于设置控制器在一个被定义为**油泵控制**的继电器从闭合变为断开输出时，是否需要以短信告知此状态变化。
- 当参数设置为“是”，控制器在一个被定义为**油泵控制**的继电器从闭合变为断开输出时，控制 GPRS 模块发出短信，告知此状态变化；当参数设置为“否”，控制器在一个被定义为**油泵控制**的继电器从闭合变为断开输出时，不会控制 GPRS 模块发出短信。

### 停机故障短信(Shutdown alarm SMS)

- 用于设置控制器在发生停机故障时，是否需要以短信告知此状态。
- 当参数设置为“是”，控制器在发生停机故障时，控制 GPRS 模块发出短信，告知此状态；当参数设置为“否”，控制器在发生停机故障时，不会控制 GPRS 模块发出短信。

### 警告短信(Warn SMS)

- 用于设置控制器在发生警告时，是否需要以短信告知此状态。
- 当参数设置为“是”，控制器在在发生警告时，控制 GPRS 模块发出短信，告知此状态；当参数设置为“否”，控制器在发生警告时，不会控制 GPRS 模块发出短信。

### 维护提醒短信(Maintenance SMS)

- 用于设置控制器在触发**保养**报警限值保护时，是否需要以短信告知此状态变化。

### 停机故障短信次数 (Alarms SMS count)

- 用于设置控制器在发生停机故障时，发短信的次数。

### 停机故障短信周期 (Alarms SMS period)

- 用于设置控制器在发生停机故障时，每两次发短信的间隔时间。
- 当**停机故障短信次数**的参数设置为“1”时，此参数无用。

### 警告短信次数 (Warn SMS count)

- 用于设置控制器在发生警告时，发短信的次数。

### 警告短信周期 (Warn SMS period)

- 用于设置控制器在发生警告时，每两次发短信的间隔时间。
- 当**警告短信次数**的参数设置为“1”时，此参数无用。

7.12 校准菜单

序号	参数		设置范围	预设置
	英文	中文		
12.1	GEN. V1 offset	发电电压 V1	-9.9%到 9.9%	
12.2	GEN. V2 offset	发电电压 V2	-9.9%到 9.9%	
12.3	GEN. V3 offset	发电电压 V3	-9.9%到 9.9%	
12.4	Current I1 offset	电流 I1	-9.9%到 9.9%	
12.5	Current I2 offset	电流 I2	-9.9%到 9.9%	
12.6	Current I3 offset	电流 I3	-9.9%到 9.9%	
12.7	MAINS V1 offset	市电电压 V1	-9.9%到 9.9%	
12.8	MAINS V2 offset	市电电压 V2	-9.9%到 9.9%	
12.9	MAINS V3 offset	市电电压 V3	-9.9%到 9.9%	
12.10	Pressure offset	油压	-9.9%到 9.9%	
12.11	Temperature offset	温度	-9.9%到 9.9%	
12.12	Fuel level offset	油位传感器	-9.9%到 9.9%	
12.13	Batt. V offset	电池电压	-9.9%到 9.9%	
12.14	AUX. sensor1 offset	辅助传感器 1	-9.9%到 9.9%	
12.15	AUX. sensor2 offset	辅助传感器 2	-9.9%到 9.9%	

菜单注释:

**发电电压 V1 (GEN. V1 offset)**

- I 用于修正发电电压 V1 的测量显示值。
- I 以额定电压为基准值。

**发电电压 V2 (GEN. V2 offset)**

- I 用于修正发电电压 V2 的测量显示值。
- I 以额定电压为基准值。

**发电电压 V3 (GEN. V3 offset)**

- I 用于修正发电电压 V3 的测量显示值。
- I 以额定电压为基准值。

**电流 I1 (Current I1 offset)**

- I 用于修正电流 I1 的测量显示值。
- I 以额定电流为基准值。

**电流 I2 (Current I2 offset)**

- I 用于修正电流 I2 的测量显示值。
- I 以额定电流为基准值。

**电流 I3 (Current I3 offset)**

- I 用于修正电流 I3 的测量显示值。
- I 以额定电流为基准值。



**市电电压 V1 (MAINS V1 offset)**

- l 用于修正市电电压 V1 的测量显示值。
- l 以额定电压为基准值。

**市电电压 V2 (MAINS V2 offset)**

- l 用于修正市电电压 V2 的测量显示值。
- l 以额定电压为基准值。

**市电电压 V3 (MAINS V3 offset)**

- l 用于修正市电电压 V3 的测量显示值。
- l 以额定电压为基准值。

**油压 (Pressure offset)**

- l 用于修正油压传感器的测量显示值。

**温度 (Temperature offset)**

- l 用于修正温度传感器的测量显示值。

**电池电压 (Batt. V offset)**

- l 用于修正电池电压的测量显示值。

**辅助传感器 1 (AUX. sensor1 offset)**

- l 用于修正辅助传感器 1 的测量显示值。

**辅助传感器 2 (AUX. sensor2 offset)**


- l 用于修正辅助传感器 2 的测量显示值。

**注意:**

- l 该参数只在 GM830 和 GM831 具有。

## 8 安装指南

### 8.1 面板安装开孔尺寸图：

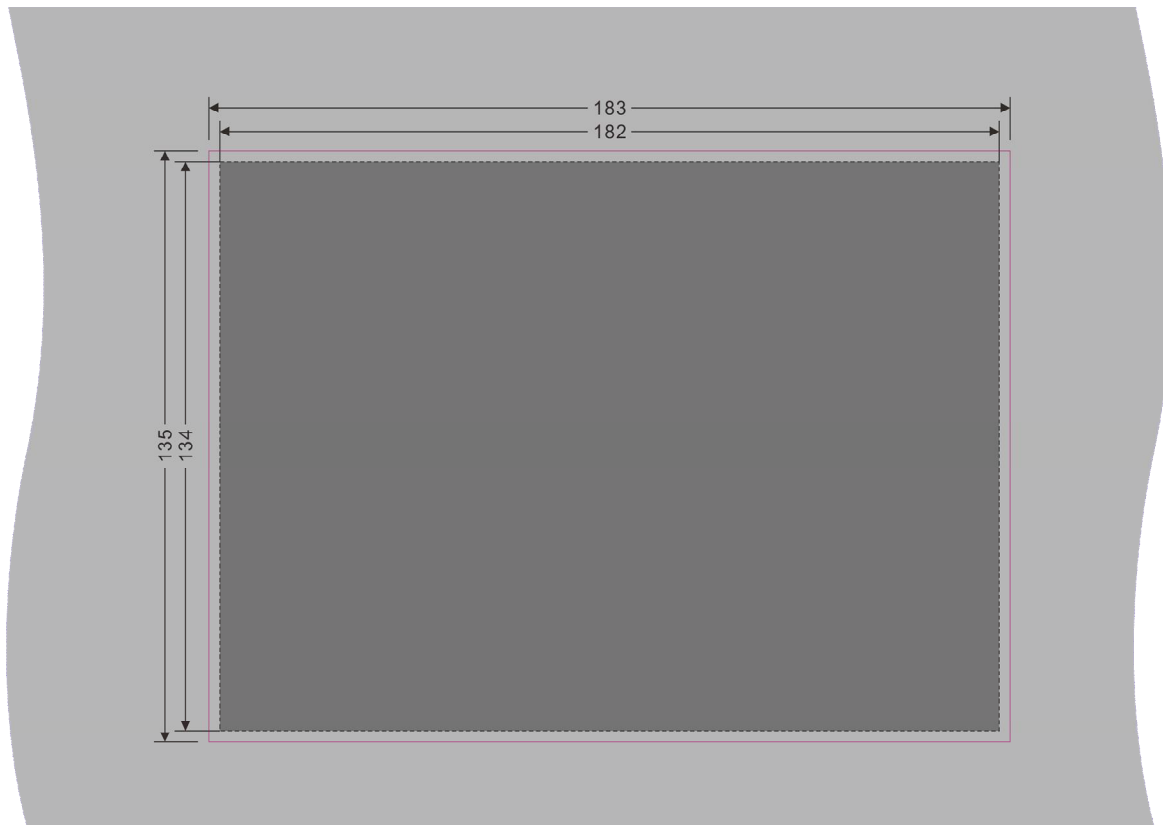

开孔尺寸：183mm\*135mm (宽\*高)，虚线框为控制器尺寸。  
控制器由四个专配的安装件固定。



#### 注意：

- I 如控制器所安装的机壳直接安装于发电机组的机身上或其它激烈振动的设备上，必须加装避震装置。
- I 为确保安装控制器的防护等级达标 IP65，必须严格执行要求的面板安装开孔尺寸。


## 8.2 电气连接

控制线连接请参阅典型接线图。

### 8.2.1 工作电源:

电源规格:

工作电压范围	9-35Vdc
最大操作电流	@12V 400 mA, @24V 200mA
盘车电压降	如盘车前电压 $\geq 10V$ , 可在 0V 维持 50 毫秒, 电压恢复后, 控制器可正常工作而无需加装其它辅助电源。

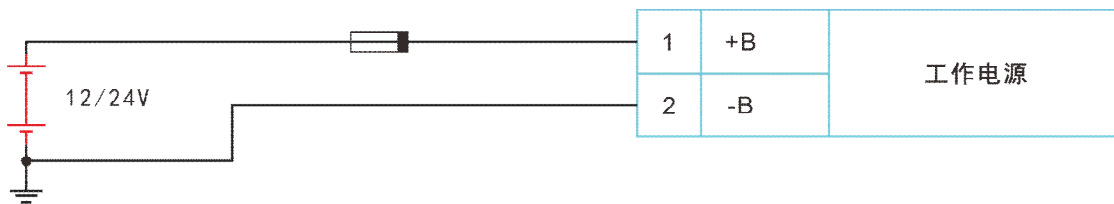

**注意:**

- 丨 连接线的截面积 $\geq 2\text{mm}^2$ 的电线。
- 丨 在实际应用中, 在电源和控制器之间必须加装过流保护的开关或保险丝, 建议容量为 1A。
- 丨 在控制器接通工作电源的瞬间, 会产生明显的瞬时峰值电流, 瞬时峰值电流的量级由电源的阻抗决定, 所以不能具体说出最大的瞬时峰值电流。在选择过流保护的开关或保险丝时, 必须考虑瞬时峰值电流, 以避免跳闸开路。




**警告:**


- 丨 电源负极必须良好接地。良好接地对控制器正常工作至关重要, 否则会影响控制器正确的电气测量, 甚至导致控制器非正常工作。

### 8.2.2 油压/温度/辅助传感器的安装:


两极传感器的连线:

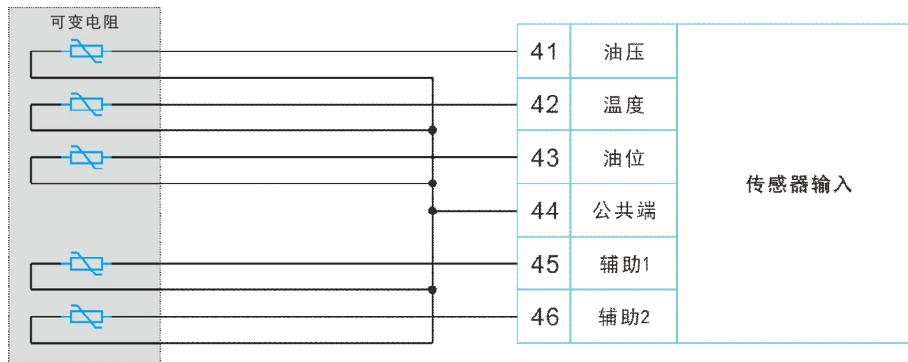

单极传感器的连线:

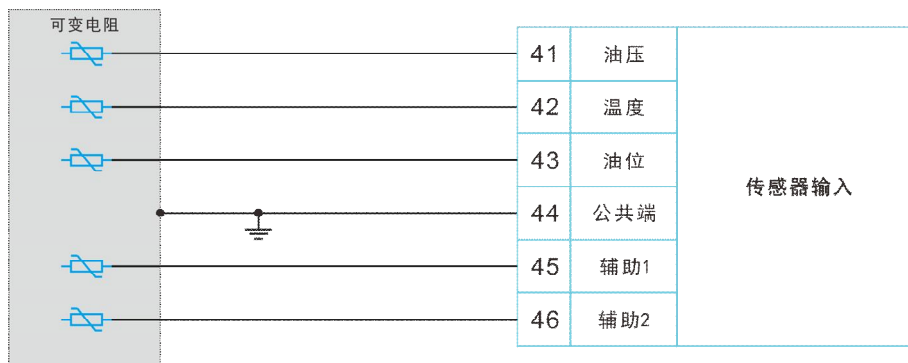

单极/两极传感器的连线:

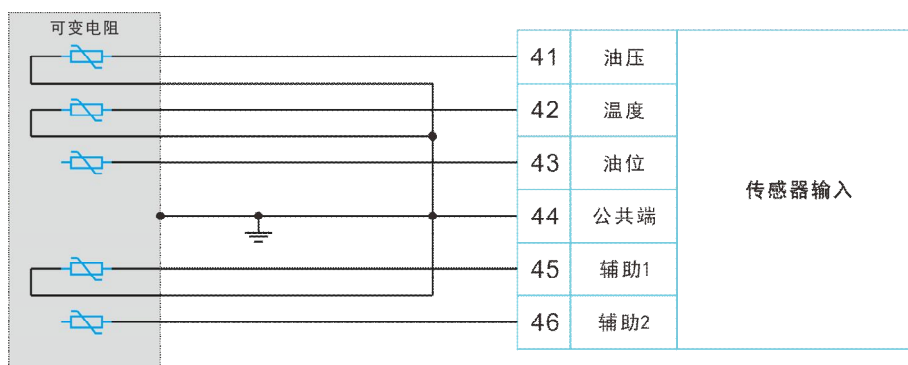


**注意:**



- | 连接线的截面积 $\geq 2\text{mm}^2$ 的电线，减少控制器到传感器之间的连线电阻，确保传感器测量值准确。
- | 采用单极传感器时，必需将控制器的 44#端子直接连接到发动机的接地点，而非控制屏或其它接地点。如将公共点连接到电源的负极，则会影响传感器测量值准确度。
- | 在安装单极传感器时，传感器的外壳和发动机必须有良好的电气连接，传感器的螺纹上不能使用绝缘材料。
- | 46#端子和测量仪 GM830/GM831 具有。

8.2.3 速度传感器安装:

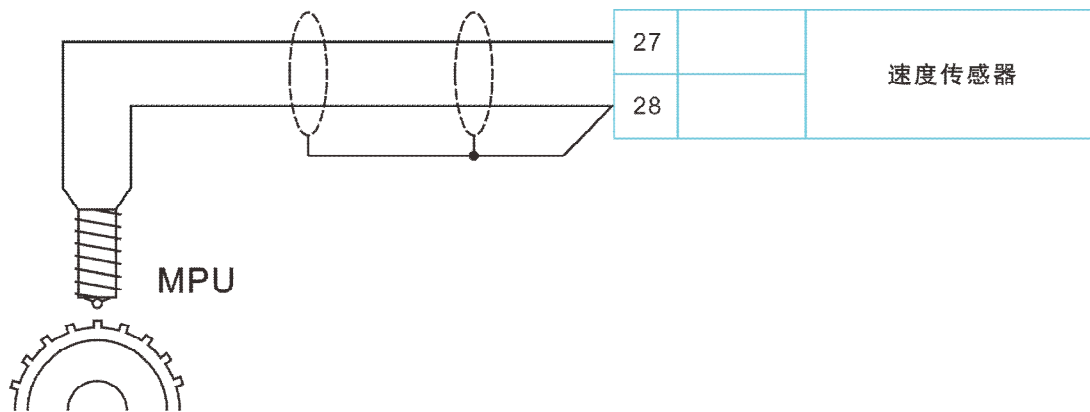

**注意:**

- I 速度传感器的测量精度和飞轮齿数有关:  
精度=± (120/飞轮齿数) RPM  
从以上公式可知, 飞轮齿数越多, 速度传感器的测量精度越高。




**注意:**

- I 控制器和传感器之间必须使用屏蔽线连接, 屏蔽网单端接地。
- I 28#端子在控制器的内部与电源的负极连接, 在应用时, 必需注意, 以避免传感器失效。

### 8.2.4 开关量输入连接

GM820/GM821 控制器共有 7 路自定义开关量输入，用于状态监测和控制。

GM830/GM831 控制器共有 8 路自定义开关量输入，用于状态监测和控制。

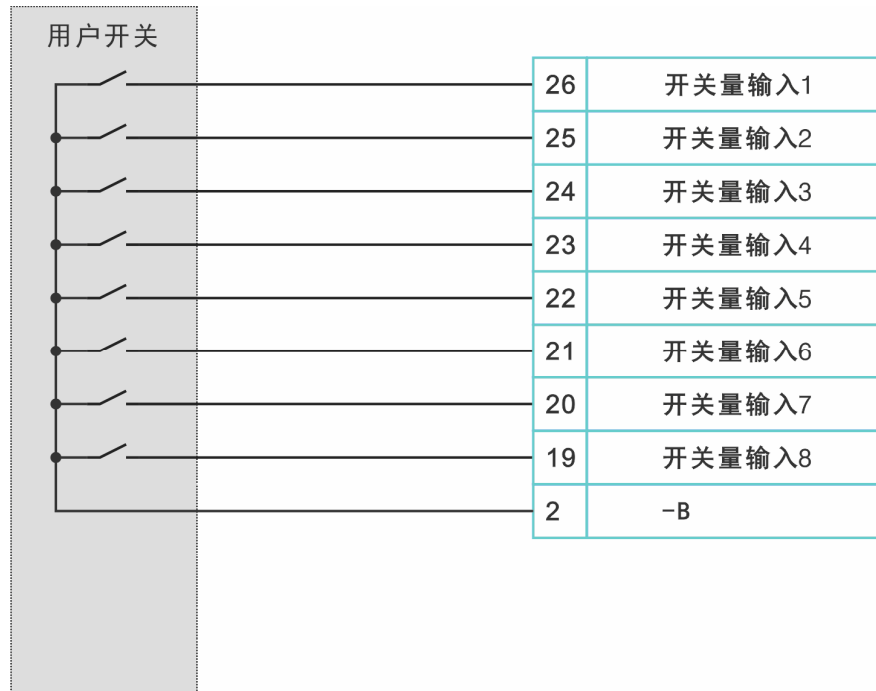

**注意:**

I 每路可接受的电阻最大约为 **5KΩ**，即回路的电阻大于此值时，不管此回路的开关闭合与否，控制器监测的状态均为开路；即回路的电阻小于此值时，不管此回路的开关闭合与否，控制器监测的状态均为闭合。为避免开关状态的误监测，必须关注回路的接线电阻和开关的接通电阻，总电阻值必须足够小。

### 8.2.5 控制输出连接

GM820/GM821 控制器共有最多 7 个控制继电器输出，其功能均可由用户自定义。

GM830/GM831 控制器共有最多 8 个控制继电器输出，其功能均可由用户自定义。



**注意：**

- l 端口 24# 为 RL1~RL4 触点的公共端，接直流电源的正极。
- l 每路输出控制的负载电流不能大于相应继电器的额定电流，RL1~RL4 的总电流不能大于 16A。
- l 在电源和 24# 端口之间必须加装过流保护的开关或保险丝，建议容量为 16A。在实际应用中，控制输出会产生的瞬时峰值电流，在选择过流保护的开关或保险丝时，必须考虑瞬时峰值电流，以避免的跳闸开路。
- l 14# 端口，即继电器 RL8 仅 GM830/GM831 具有。

## 9 LCD 显示和菜单系统

### 9.1 LCD 测量参数显示:

带有背光功能液晶屏幕给操作者提供各种操作状态信息和测量数据信息。每一液晶屏幕能同时多个数据信息，最上一行为状态信息，所有状态数据信息显示需要几个屏幕，按“▶”可翻页查看各屏幕信息，亦可将控制器设置为自动翻页，定时自动顺序切换各个显示屏幕，当有故障发生时，液晶即时在状态栏显示故障的状态信息。

第一页	描述
	<ul style="list-style-type: none"> <li>┃ 平均线电压</li> <li>┃ 总有功功率</li> <li>┃ 频率</li> <li>┃ 平均功率因数</li> </ul>

第二页	描述
	<ul style="list-style-type: none"> <li>┃ 发电机的相电压、线电压和频率。</li> </ul>

第三页	描述
	<ul style="list-style-type: none"> <li>┃ 三相有功和功率因数</li> </ul>



第四页		描述
		<ul style="list-style-type: none"> <li>三相无功功率和视在功率</li> </ul>

第五页		描述
		<ul style="list-style-type: none"> <li>总有功功率、总视在功率、总无功功率</li> <li>平均功率因数</li> </ul>

第六页		描述
		<ul style="list-style-type: none"> <li>有功电度和无功电度</li> </ul>

第七页		描述
		<ul style="list-style-type: none"> <li>两路辅助传感器</li> <li>启动次数</li> </ul>

第八页	描述
	<ul style="list-style-type: none"> <li>保养数据</li> <li>监测功能设置为“否”时，相应内容不显示</li> </ul>

第九页	描述
	<ul style="list-style-type: none"> <li>这些参数来自发动机的 ECU，即<b>发动机类型</b>不是设置为“ECU”时，这页显示自动隐藏。</li> <li>所显示的参数 ECU 必需支持，否则不显示该参数。</li> </ul>

第十页	描述
	<ul style="list-style-type: none"> <li>平均线电压</li> <li>总有功功率</li> <li>频率</li> <li>平均功率因数</li> </ul>

第十一页	描述
	<ul style="list-style-type: none"> <li>市电的相电压、线电压和频率。</li> </ul>

第十二页		描述															
<table border="1"> <tr> <td>Mains</td> <td>READY</td> <td>MAN</td> </tr> <tr> <td></td> <td>KW</td> <td>PF</td> </tr> <tr> <td>L1</td> <td>78</td> <td>0.98</td> </tr> <tr> <td>L2</td> <td>78</td> <td>0.98</td> </tr> <tr> <td>L3</td> <td>78</td> <td>0.98</td> </tr> </table>		Mains	READY	MAN		KW	PF	L1	78	0.98	L2	78	0.98	L3	78	0.98	<ul style="list-style-type: none"> <li>三相有功功率和功率因数</li> </ul>
Mains	READY	MAN															
	KW	PF															
L1	78	0.98															
L2	78	0.98															
L3	78	0.98															

第十三页		描述															
<table border="1"> <tr> <td>Mains</td> <td>READY</td> <td>MAN</td> </tr> <tr> <td></td> <td>KVAr</td> <td>KVA</td> </tr> <tr> <td>L1</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>L2</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>L3</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>		Mains	READY	MAN		KVAr	KVA	L1	0	0	L2	0	0	L3	0	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>三相无功功率和视在功率</li> </ul>
Mains	READY	MAN															
	KVAr	KVA															
L1	0	0															
L2	0	0															
L3	0	0															

第十四页		描述															
<table border="1"> <tr> <td>Mains</td> <td>READY</td> <td>MAN</td> </tr> <tr> <td></td> <td>KW</td> <td>PF</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>KVA</td> <td>KVAr</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> </tr> </table>		Mains	READY	MAN		KW	PF		0.0	0.0		KVA	KVAr		0.0	0.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>总有功功率、总视在功率、总无功功率</li> <li>平均功率因数</li> </ul>
Mains	READY	MAN															
	KW	PF															
	0.0	0.0															
	KVA	KVAr															
	0.0	0.0															

第十五页		描述									
<table border="1"> <tr> <td>Mains</td> <td>READY</td> <td>MAN</td> </tr> <tr> <td>Active-Energy</td> <td>98 KWH</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reactive-Energy</td> <td>90 KVArH</td> <td></td> </tr> </table>		Mains	READY	MAN	Active-Energy	98 KWH		Reactive-Energy	90 KVArH		<ul style="list-style-type: none"> <li>有功电度和无功电度</li> </ul>
Mains	READY	MAN									
Active-Energy	98 KWH										
Reactive-Energy	90 KVArH										

第十六页	描述
	<p>显示控制器的开关量输入状态 继电器输出的状态。</p>
第十七页	描述
	<p>最新事件记录页，共两页</p>
第十八页	描述
	<p>这页显示控制器版本等信息</p>

### 9.2 运行参数的设置

参数的设置修改采用逐位递增或减，在任一页面下长按“▶”两秒进入设定状态，此时按“↑”或“↓”可在同级菜单下翻页查看，按“←”可进入下一层菜单，按“↶”可返回上一层菜单，需要修改参数时先进入菜单 1.2 “密码”输入权限密码后进行修改；或选定要修改的项目，按“←”进入此菜单的修改界面，按“+”或“-”进行修改，当提示输入密码 Password 时显示 0000，此时在当前选定位可按“+”或“-”进行密码输入，按“▶”向低位移位修改内容，向右移后前一位值将显示为“\*”，将密码值设为 1111 后再按“↶”确认进入，则可修改参数。否则重新提示输入密码。修改完参数后长按“▶”两秒或按“↶”可退出设定状态。


例：（设置 500 : 5 的电流互感器比率则 CT 应设为 500）

操作	描述
长按键“▶”两秒，进入参数设置菜单，液晶随后显示：	
按“↶”键一次，再按“↓”六次，按“↶”键一次，液晶随后显示：	
按“+”或“-”键提示输入密码，输入修改密码为：1111，按“▶”或“↶”键向后移位要修改的位数：	
密码正确后按“+”或“-”键改变参数。此时修改为 500，液晶随后显示：	
修改完后按“↶”确认，跟着按“↷”键返回，或长按“▶”两秒退出设置状态。	

例：（将控制器的参数恢复为出厂时的默认值）

操作	描述
<p>长按键 “” 两秒，进入参数设置菜单，液晶随后显示：</p>	
<p>按 “” 键一次，再按 “” 三次，液晶随后显示：</p>	
<p>按 “” 键进入，按 “” 或 “” 键输入密码为：1111，按 “” 或 “” 键向后移位要修改的位数：</p>	
<p>输入正确密码后按 “” 确认，液晶随后显示：</p>	
<p>然后按 “” 键返回，或长按 “” 两秒退出设置状态。</p>	

例：（将控制器设为在线编程模式）

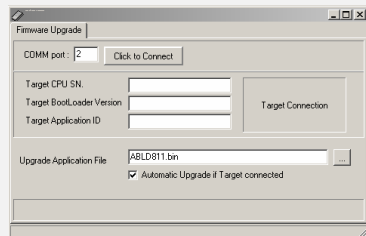操作	描述
<p>在电脑上打开编程软件“ABLDs.exe”，如右图导入升级程序，控制器通过 Minu USB 线连接电脑，将电脑识别出的串行口填入软件“COMM port”，但不要打开串口，按以下方法进入编程状态： （如不能识别串口需安装光盘内 USB 驱动程序）</p>	

<p>长按键 “▶” 两秒，进入参数设置菜单，液晶随后显示：</p>	
<p>按 “◀” 键一次，再按 “↑” 两次，液晶随后显示：</p>	
<p>按 “◀” 键进入，按 “+” 或 “-” 键输入密码为：2222，按 “▶” 或 “◀” 键向后移位要修改的位数：</p>	
<p>输入正确密码后再按键 “◀” 确认进入编程模式，此时控制器液晶显示消失，稍后点击电脑软件“ABLDs.exe”的串行口 “Click to Connect”，此时即会自动升级。</p> <p>该模式下必须保证供电正常，通讯线连接不会中断，成功升级程序后重新启动控制器工作。</p> <p>如操作失败可断电按试灯键快速进入编程模式重新操作。</p>	

## 10 技术参数

### 10.1 交流电压测量:

测量类型	真有效值
测量相电压	15 到 346VAC
测量线电压	25 到 600VAC
每通道的功率最大损耗	<0.1W
测量精度	1%
显示	0 到 600KV

### 10.2 交流电压频率测量:

频率测量	3 到 70Hz (电压≥15VAC)
频率测量精度	0.1%
显示	0 到 100Hz

### 10.3 电流测量 (隔离):

测量类型	真有效值
测量电流	5A
测量精度	1%
显示	0 到 30000A
每通道的功率最大损耗	<0.01W

### 10.4 工作电源:

电压范围	12V/24V (8-35V) 连续
最大工作电流	@12V 400mA, @24V 200mA
最大备用电源	@12V 150mA, @24V 75mA
盘车电压降	如盘车前电压≥10V, 可在 0V 维持 50 毫秒, 电压恢复后, 控制器可正常工作而无须加装其它辅助电源。
测量精度	1%
显示	0 到 40V

### 10.5 开关量输入:

数量	8
最大连接电阻	5KΩ
每路最大连接电流	1mA

### 10.6 继电器输出

继电器	16A/30Vdc, 共 2 个
继电器	3A/30Vdc, 共 6 个



**10.7 充电失败输入**

电压范围	0 到 35Vdc
测量精度	1%
最大输出电流	@12V 200mA , @24V 400mA

**10.8 模拟输入**

数量	4
传感器类型	电阻
分辨率	10 比特
范围	0 到 1 KΩ
测量精度	2% 满量程时, 传感器误差除外

**10.9 速度传感器**

电压范围	1 到 70V
最大频率	10000Hz
飞轮齿数	5 到 300

**10.10 环境参数**

运行温度范围 标准	-20 到 70°C IEC60068-2-1 和 IEC60068-2-2
储存温度范围 标准	-30 到 80°C IEC60068-2-1 和 IEC60068-2-2
湿度 标准	40°C, 93%RH, 96 小时 IEC60068-2-30
电磁兼容性 标准	EN 61000-6-4 和 EN 61000-6-2
振动 标准	EN 60068-2-6
冲击 标准	EN 60068-2-27
电气安全 标准	EN 60950-1
防护等级 标准	IP65 (前面) IP20 (后面) BS EN 60529